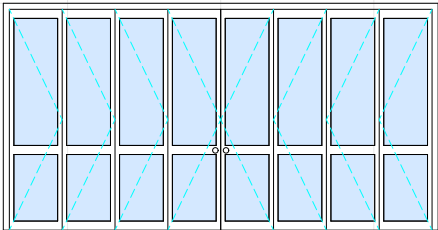


SYMBOL	D2	D3	D4	D5
SCHEMAT (widok od zewnątrz)				
WYM. W ŚWIEITLIE KONSTRUKCJI	Sz	1200	1000	2000
	Hz	2200	2200	2200
	Sztuk	3-lewe, 4-prawe	2-lewe, 4-prawe	4-lewe, 3-prawe
	Uwagi	Drzwi do pracowni (w świetle min. 100x200)	Drzwi do pracowni (w świetle min. 90x200)	Drzwi do pom. pomocniczych (w świetle min. 90x200)

UWAGA! Zakupu stolarki należy dokonać po wymurowaniu otworów i dokonaniu ich pomiarów z natury.

SYMBOL	D1	W4 min. EI15
SCHEMAT (widok od zewnątrz)		
WYM. W ŚWIEITLIE KONSTRUKCJI	Sz	5100
	Hz	3000
	Sztuk	1-lewe drzwi
	Uwagi	Witryna aluminiowa. Witryna o współczynniku przenikania U=1,1 W/m2K. Wymiar drzwi do przedsionka w świetle 120x210 cm!

SYMBOL		Dh				
WYM. W ŚWIEITLIE KONSTRUKCJI	SCHEMAT (widok od zewnątrz)					
	Sz	5750				
	Hz	3000				
	Sztuk	1-drzwi harmonijkowe przesuwane				
	Uwagi	Drzwi do foyer				

UWAGA!

1. Drzwi wewnętrzne o wzmocnionej budowie (np. wypełnienie płyta wiórowa) lub drewniane wykończone powierzchnią o podwyższonej odporności na działanie czynników mechanicznych.
2. Stolarka drzwiowa oraz panele typu fix obok drzwi szklone szkłem klejonym bezpiecznym.
3. Drzwi D5 panele szklane ze szkła klejonego bezpiecznego.
4. Panele drzwi harmonijkowych szklone szkłem klejonym bezpiecznym.
5. Witryna W4 stalowa, o odporności min. EI15

 OBIEKT:	ENERGOPROJEKTY SP. Z O.O. ul.Opolska 15, 15-549 Białystok, tel. 85 667 29 23, 606 205 923	NAZWA RYSUNKU: Zestawienie stolarki wew.		PODPIS:
		DATA: 10.09.2024	SKALA: 1:100	
		OPRACOWAŁ ZESPÓŁ:	NR RYS.: A.12 MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ Z. GAŁECKI KPOKK 1A/51/2008	

Budynek pracowni żywienia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu