



KOMUNIKAT NR 37

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 26.08.2026 r.
w sprawie stwierdzenia niezgodności parametrycznej wody do spożycia dla ludzi
z systemu zaopatrzenia w wodę w Żabczynie zaopatrującego miejscowość: Żabczyn, gmina Górzycza
powiat słubicki.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na podstawie sprawozdań z badań dwóch próbek wody pobranych z punktów zgodności w ramach kontroli wewnętrznej dostawcy wody z systemu zaopatrzenia w Żabczynie, po przeprowadzonych działaniach naprawczych stwierdza niezgodność parametryczną ze względu na przekroczenie parametru wskaźnikowego **jon amonowy w ilości 1,36 mg/l i 0,72 mg/l przy najwyższej dopuszczalnej wartości tego parametru 0,50 mg/l**. Kwestionowany parametry nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez (Dz. U. z 2026 r. poz.748), w związku z czym po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi wydano decyzję stwierdzającą niezgodność parametryczną wody do spożycia przez ludzi.


Przekroczenie ww. parametru nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów może natomiast zmniejszyć skuteczność dezynfekcji wody, przyczynić się do powstawania azotynów i azotanów w systemie zaopatrzenia, wpływać na nieskuteczną pracę filtrów służących do usuwania manganu, a także wywoływać zmiany smaku i zapachu wody.

Jednocześnie informuje, że nadal obowiązuje komunikat nr 33 z dnia 28.07.2026 r. dotyczący niezgodności parametrycznej pod względem parametru mikrobiologicznego **liczba kolonii w 22°C** oraz parametru fizykochemicznego **mangan**.

Wodę należy **gotować minimum 2 minuty**, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Trwają prace m.in. płukanie i napowietrzanie, których celem jest przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone ww. rozporządzeniu

2 min.

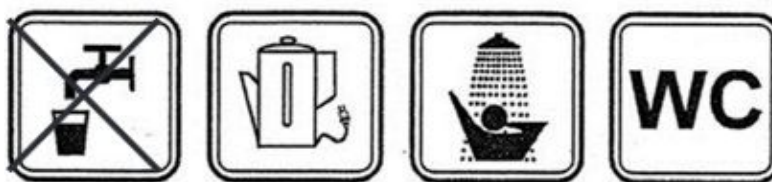

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SŁUBICACH
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski
podpis elektroniczny

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	e9845d532701455d8426b8ea9192aec6	
Nazwa dokumentu	Komunikat 37 - niezgodność parametryczna Żabczyn.pdf	
Tytuł dokumentu	Komunikat 37 - niezgodność parametryczna Żabczyn	
Skrót dokumentu	452434ccfe3ed8f1d460182f6a305bde51545bf05cd294874170ab7d844fc5c4	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2026-08-26	
Podpis	Podpisany przez	Krzysztof Dobrowolski
	Stanowisko podpisu	Krzysztof Dobrowolski (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) PPIS
	Data podpisu	2026-08-26
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 26.305.9	
Data wydruku	2026-08-26	
Autor wydruku	Magdalena Pompa (Asystent) HK	