

(miejsowość, data)	
(dane inwestora)	
(telefon kontaktowy)	

ZAWIADOMIENIE

Uzgodnienie projektu przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych	tak/nie*
Imię i nazwisko rzeczoznawcy	Data uzgodnienia
W obiekcie zastosowano urządzenia przeciwpożarowe: - rozłącznik prądu DC instalacji PV - przeciwpożarowy wyłącznik prądu AC	tak/nie* tak/nie*
Oznaczenie obiektu (instalacji) znakiem bezpieczeństwa, zgodnie z Polską Normą PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-712	tak/nie*

(nazwa obiektu – inwestycji)

(adres)

(nr działki budowlanej w obrębie nr


.....
(podpis wnioskodawcy)

1. Kserokopia oświadczenia kierownika robót o zakończeniu prac i wykonaniu instalacji zgodnie z projektem*
2. Pełnomocnictwo (w przypadku zastępstwa)*
3. Projekt instalacji uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.*
4. Schemat instalacji, rysunki techniczne, plan dla ekip ratowniczych*
5. Dokumentacja fotograficzna oznaczenia obiektu (instalacji) znakiem bezpieczeństwa*

* niepotrzebne skreślić

INFORMACJA DLA ZGŁASZAJĄCEGO



Wzór oznaczenia obiektu (instalacji) znakiem bezpieczeństwa, zgodnym z Polską Normą PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji –Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania, informującym o obecności w obiekcie instalacji fotowoltaicznej.

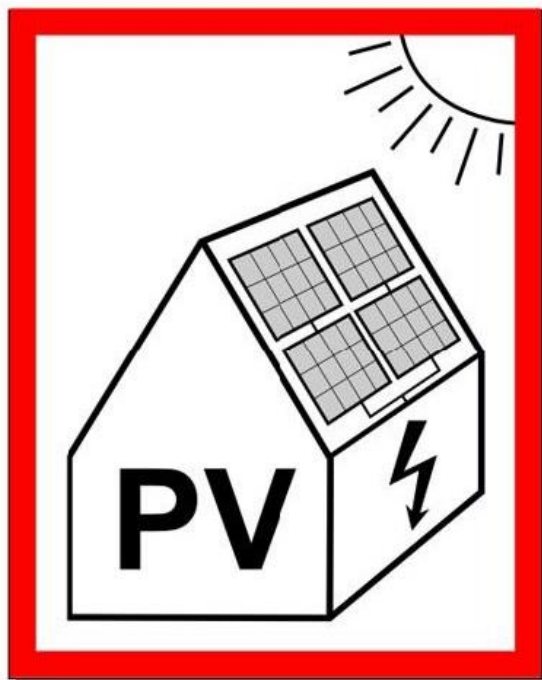

PLAN DLA EKIP RATOWNICZYCH

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA ZAMONTOWANA W BUDYNKU UL.

NAPIĘCIE NA KABLU GŁÓWNYM:		DATA MONTAŻU:	
ROZŁĄCZNIK PRĄDU DC:	[SZT]		
ROZŁĄCZNIK PRĄDU AC:	[SZT]		

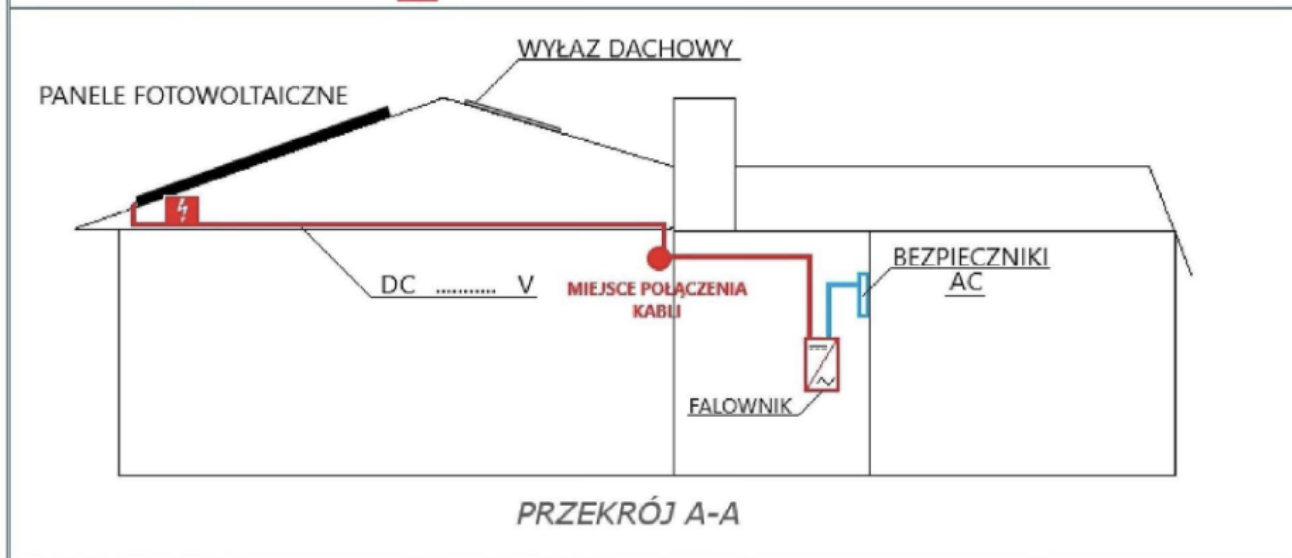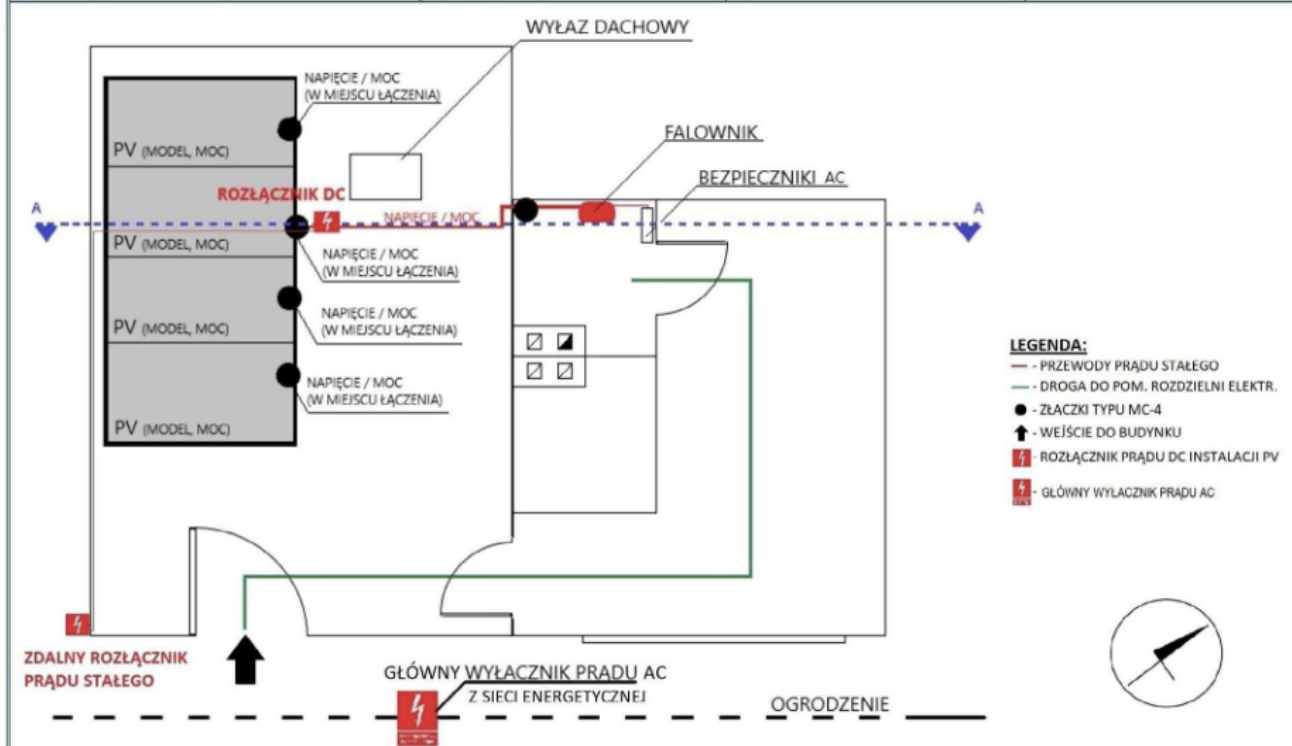

FIRMA INSTALACYJNA:	 (DANE TELEADRESOWE)	
OSOBA DO KONTAKTU:	 (NUMER TELEFONU, DZIAŁ, FUNKCJA)	
..... PODPIS I PIECZĘĆ RZECZONAWCY P.POŻ.	... (MIEJSCE NA OPIS, ZOSTOSOWANYCH ELEMENTÓW NP. – ROZŁĄCZNIK PRĄDU DC ZAMONTOWANY POD WYŁĄZEM DACHOWYM, DZIAŁANIE RĘCZNE LUB NP. ROZŁĄCZNIK PRĄDU STEROWANY Z ROZDZIELNI GŁÓWNEJ BUDYNKU)	