


Zgodnie z zapisem § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej przedstawia ocenę obszarową jakości wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia funkcjonującego na terenie miasta Rawa Mazowiecka za rok 2022

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w mieście Rawa Mazowiecka za rok 2022

Mieszkańcy miasta Rawa Mazowiecka zaopatrywani są w wodę do spożycia z wodociągu publicznego, która jest uzdatniana w 2 stacjach uzdatniania wody. Stan sanitarno-techniczny budynków stacji uzdatniania wody jest dobry. Na bieżąco prowadzone są prace konserwacyjne urządzeń wodnych. Jakość wody w nadzorowanym wodociągu publicznym odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294) **i nadaje się do spożycia.**


Wodociąg oparty jest na 3 studniach głębinowych, które ujmują czwartorzędowe i jurajskie warstwy wodonośne charakteryzujące się dużą czystością i stabilnością składu. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń w w/w studniach głębinowych dotyczą jedynie żelaza i manganu, które usuwane są w procesie uzdatniania wody.

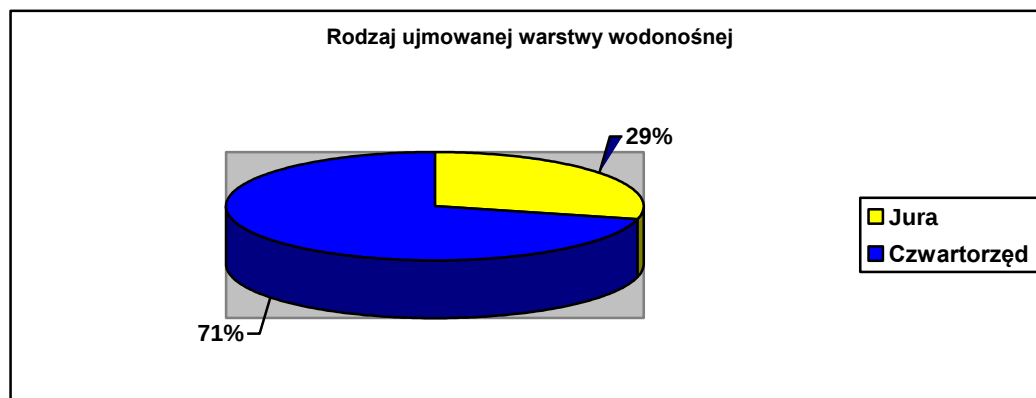

Wodociąg Publiczny w Rawie Mazowieckiej raportowany jest do UE, produkuje ponad 1000m³ wody/dobę. Woda z tego wodociągu objęta jest pełnym zakresem badań zawartych w załącznikach Nr 1, 2 i 4 do rozporządzenia. Dopuszczalna wartość żadnego z badanych parametrów nie jest przekroczona.

W ramach monitoringu jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pobiera próbki wody do badań, wykonuje badania wody w zintegrowanym merytorycznie laboratorium PIS woj. łódzkiego – w laboratorium PSSE w Skierniewicach i w laboratorium WSSE w Łodzi, prowadzi wykaz urządzeń wodociągowych i miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody. Ponadto uzyskuje od przedsiębiorstwa wodociągowego wyniki badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, które gromadzi, weryfikuje, analizuje, ocenia i przekazuje do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Oceny stwierdzające przydatność wody do spożycia otrzymują właściciel i zarządca wodociągu, którzy zobowiązani są do informowania mieszkańców na swoim terenie o jakości wody do spożycia.

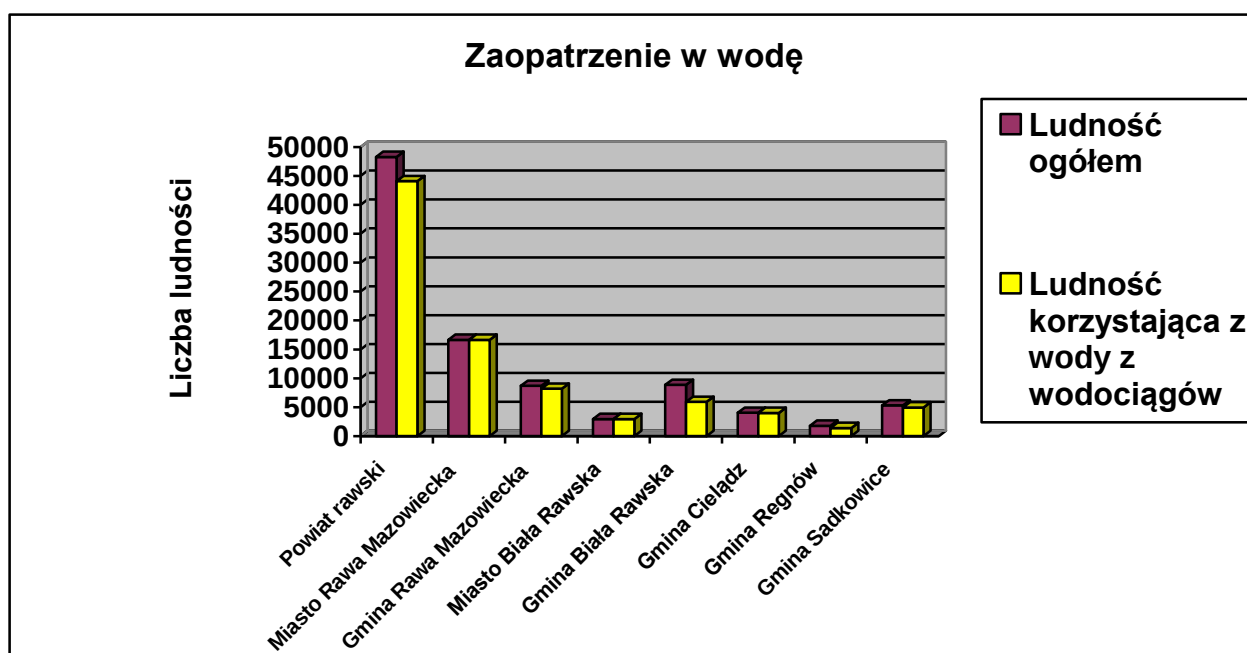

Producentem wody na terenie miasta Rawa Mazowiecka są Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. – Rawa Mazowiecka, ul. Słowackiego 70 nadzorujące 1 wodociąg publiczny w Rawie Mazowieckiej.

W ramach urzędowej kontroli jakości wody w roku 2022 pobrano do badań laboratoryjnych ogółem 12 próbek wody.

Woda do spożycia z wodociągu publicznego badana była w ramach nadzoru sanitarnego – kontroli urzędowej jak i w ramach tzw. kontroli wewnętrznej przez producenta wody w zakresie: mikrobiologicznym, organoleptycznym oraz fizyko-chemicznym. Częstotliwość poboru próbek wody uzależniona jest od ilości produkowanej wody. Z wodociągu publicznego w Rawie Mazowieckiej woda do badania pobierana jest 1 raz na dwa miesiące – w ramach nadzoru sanitarnego i 1 raz na dwa miesiące – w ramach kontroli wewnętrznej przez producenta wody. Na podstawie sprawozdań z badań wody – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej wydał 10 ocen stwierdzających przydatność wody do spożycia.

Celem ograniczenia ryzyka zdrowotnego związanego ze spożyciem złej jakości wody przez ludzi prowadzona jest bieżąca ocena jej jakości, a ponadto w trakcie rutynowych kontroli zwracano uwagę na utrzymanie dobrego stanu sanitarno-technicznego stacji uzdatniania wody, właściwe zabezpieczenie ujęć wody, kwalifikacje i stan zdrowia pracowników zajmujących się konserwacją i eksploatacją urządzeń i instalacji służących do przesyłania wody. Prowadzono również nadzór nad materiałami i wyrobami stosowanymi do uzdatniania i dystrybucji wody.

W mieście Rawa Mazowiecka gospodarka wodna wygląda następująco:

Nazwa gminy	Ludność miasta ogółem w tys.	Ludność zaopatrywana w wodę przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia	Liczba wodociągów zbiorowego zaopatrzenia na terenie gminy	Produkcja wody w 2022r. w m ³ /rok	Długość sieci wodociągowej w km.
Miasto Rawa Mazowiecka	16 664	16 664	1	916 800	96,136

Zaopatrzenie w wodę w wodociągu publicznym w Rawie Mazowieckiej w 2022 roku przedstawiało się następująco:

L p.	Producent wody /nazwa, adres/	Eksploatowany wodociąg, (zaopatrywane miejscowości)	Produkcja wody [m ³ /d]	Liczba zaopatrywanej ludności [tys.]	Uzdatnianie wody (metody)*	Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku **	Jakość wody na koniec 2022r. – kwestionowany parametr ***
1.	Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. – Rawa Mazowiecka, ul. Słowackiego 70	1.Wodociąg Publiczny – Rawa Mazowiecka (Rawa Mazowiecka, Konopnica, Żydomice)	2 512	16 664	Odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu	brak	Przydatna do spożycia.