



**ZAKŁAD KOMINIARSKI  
„MIOTELKA”**  
Arkadiusz Andrzejewski-Mistrz kominiarski  
Upr. nr 10 420  
WILKOWYJA, ul. Wrzosowa 11  
62-270 Kłeco, tel. 608-254-282  
NIP 784 200 27 99, REGON 634220593


**NR 29/2025**

**Wilkowyja dnia 24.03.2025 roku**

**W wyniku przeprowadzonej kontroli –  
urządzeń grzewczo-kominowych ;**

**w budynku położonym w :  
Ćwierdzin 52  
62-230 Ćwierdzin**

**należącym do / użytkowanym przez :**

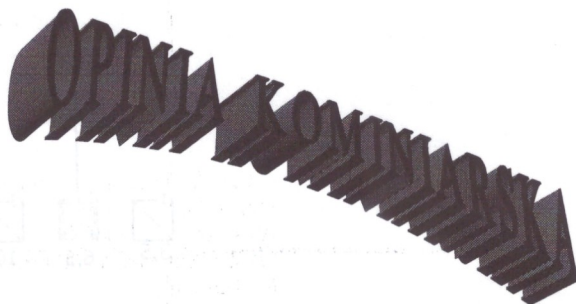

**Nadleśnictwo Gniezno**

**sporządzona przez uprawnionego mistrza kominiarskiego Pana : Arkadiusz Andrzejewski  
UPRAWNIENIA WPISANE DO REJESTRU K.K.P. w OPOLU POD NR 10420**

**W CELU :**

1. *Wskazania miejsca podłączenia wentylacji toalety oraz łazienki.*

**W związku z powyższym stwierdza się co następuje**

*Wentylację łazienki i pralni na piętrze należy podłączyć do przewodu kominowego oznaczonego na szkicu orientacyjnym nr 1 a na czapie przewodu kominowego zamontować nasadę kominową turbowent.*

*Wentylację wywiewną toalety ( nadleśniczy) podłączyć do przewodu wentylacyjnego oznaczonego na szkicu orientacyjnym nr. 7 z obecną wentylacją łazienki naziemie a na czapie tego przewodu zamontować nasadę kominową turbowent.*

**UWAGI:**

1. ....
2. ....
3. ....

**Opinię sporządzono w oparciu o :**

- 1 .art.61 oraz 62 ust 1 pkt 1ci ust 6 pkt 1 Ustawy z dnia 07-07-1994r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414) z późniejszymi zmianami.
2. § 4 ust 1 pkt 2 oraz § 30 ust 1 i ust 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16-06-2003 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121 poz. 1138 z 2003 roku
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 75 poz 690 ) z 2002 r z późniejszymi zmianami
4. § 25, § 26 i § 27 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16-08-1999 r w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DZ. U. Nr 74 poz 836 ) z 1999 roku

**Przypomina się jednocześnie, iż zgodnie z obowiązującym prawem**

**Przew. kominowe – spalinowe podlegają obowiązkowemu czyszczeniu 2 razy w roku,**



- **Przew. kominowe – dymowe podlegają obowiązkowemu czyszczeniu 4 razy w roku,**
- **Przew. kominowe – wentylacyjne podlegają obowiązkowemu czyszczeniu 1 raz w roku.**

**KONTAKT POD NR TELEFONU : (0-61) 427 07 12 LUB 0 608 254 282**

Potwierdzenie odbioru opinii.

Dnia.....podpis.....





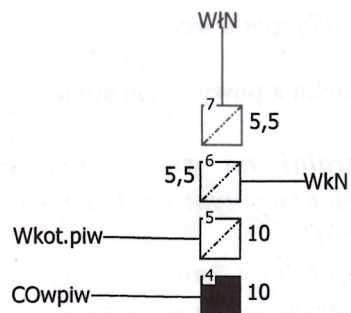

LEGENDA:  
 COW - Kocioł centralnego ogrzewania węglowy  
 Kom - Kominiek  
 Wk - Wentylacja kuchni  
 Wkot - Wentylacja kotłowni  
 N - Nazemie  
 piw - Piwnica

Ćwierdzin 52 (przed)



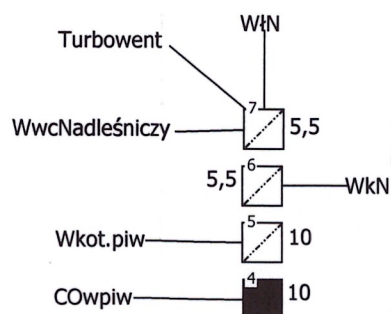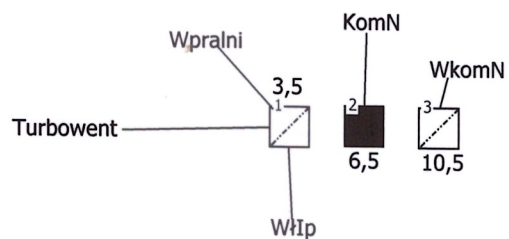

#### LEGENDA:

COw - Kocioł centralnego ogrzewania węglowy

Kom - Kominiek

Wk - Wentylacja kuchni

Wkot - Wentylacja kotłowni

N - Naziemie

piw - Piwnica

Wwc - Wentylacja toalety

Turbowent - Przewód kominowy zakończony nasadą Turbowentem

Ćwierdzin 52 (po)

