1. W ścianach i stropach oddzielenia przeciwpożarowego należy wykonać przepusty instalacyjne (z wyłączeniem pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez te ściany do pomieszczeń higieniczno-zanitarnych), a także o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach wewnętrznych i stropach pomieszczeń zamkniętych oraz klatki schodowej, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60.
2. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji projektowej włącznie z projektami branżowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.
3. Wszystkie materiały i rozwiązania powinny posiadać wymagane prawem atesty, badania i certyfikaty.
4. Przy wykonywaniu robót należy stosować się do przepisów prawa, norm i instrukcji producentów i dostawców materiałów budowlanych.
5. Część rysunkowa niniejszej dokumentacji rozpatrywać bezwzględnie wraz z opisem technicznym do projektu.

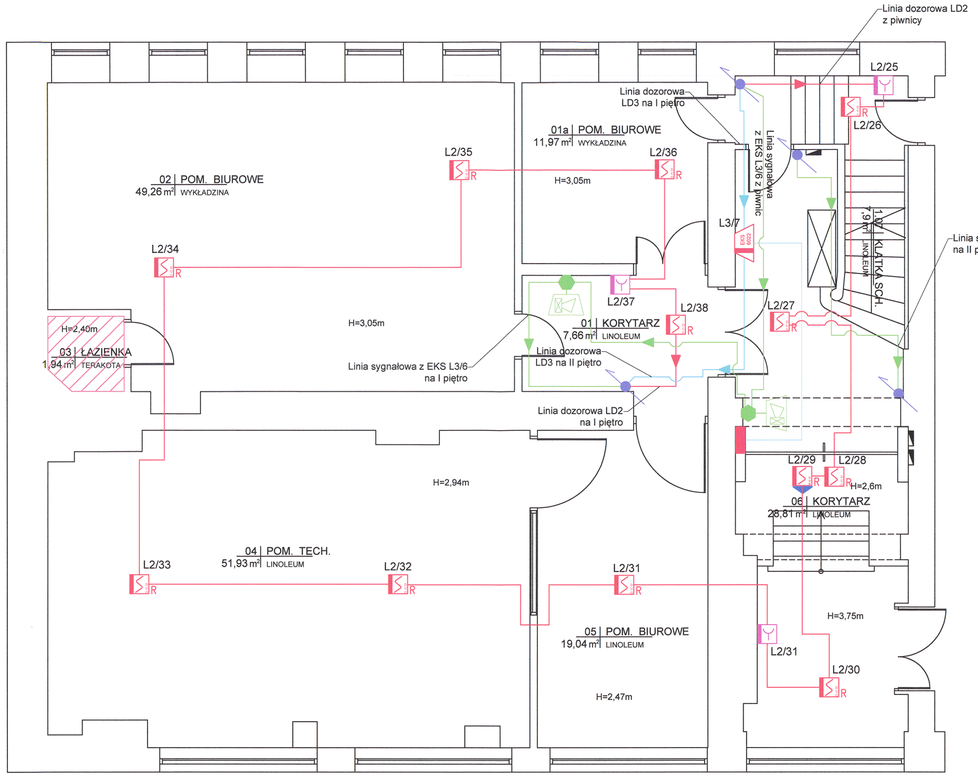
02 | POM. BIUROWE
49,26 m² WYKŁADZINA
H=3,05m
01a | POM. BIUROWE
11,97 m² WYKŁADZINA
H=3,05m
03 | ŁAZIENKA
1,94 m² TERAKOTA
H=2,40m
01 | KORYTARZ
7,66 m² LINOLEUM
H=3,05m
04 | POM. TECH.
51,93 m² LINOLEUM
H=2,94m
05 | POM. BIUROWE
19,04 m² LINOLEUM
H=2,47m
06 | KORYTARZ
28,81 m² LINOLEUM
H=2,6m
H=3,75m
L2/25
L2/26
L2/35
L2/36
L2/34
L2/37
L2/38
L2/27
L2/29
L2/28
L2/33
L2/32
L2/31
L2/30
Linia dozorowa LD2 z piwnicy
Linia dozorowa LD3 na I piętro
Linia sygnałowa z EKS L3/6 z I piętra
Linia sygnałowa z EKS L3/5 na II piętro
Linia sygnałowa z EKS L3/6 na I piętro
Linia dozorowa LD3 na II piętro
Linia dozorowa LD2 na I piętro
Kabel HDGs 4x1 z ZSP do EKS L3/4 na poziom piwnic
Linia dozorowa LD3 do piwnic
Linia dozorowa LD2 do CSP
Linia dozorowa LD1 do CSP
Linia dozorowa LD1 na I piętro
Linia dozorowa LD1 na I piętro
Linia sygnałowa z EKS L3/1 na I piętro
Linia sygnałowa z EKS L3/2 na I piętro
Linia sygnałowa z piwnic
Sterowanie bramką ochronną
008 | POM. BIUROWE
15,99 m² WYKŁADZINA
H=2,95m
015 | POM. BIUROWE
19,87 m² WYKŁADZINA
016 | POM. BIUROWE
8,29 m² WYKŁADZINA
H=2,95m
017 | POM. OCHRONY
8,82 m² WYKŁADZINA
EI 60
018 | KSCH
17,82 m² POS. KAMIENNA
H=2,68m
009 | KUCHENKA
5,62 m² PŁYTKI
010 | ŁAZIENKA
5,62 m² PŁYTKI
H=2,80m
014 | KORYTARZ
23,09 m² PŁYTKI
H=2,69m
013 | HOL
19,02 m² POS. KAMIENNA
H=2,68m
011 | POM. BIUROWE
59,39 m² WYKŁADZINA
H=3,22m
012 | PRZEDSIONEK
4,62 m² POS. KAMIENNA
H=3,75m
L1/31
L1/33
L1/32
L1/30
L1/29
L1/35
L1/34
L1/28
L1/36
L1/27
L1/26
L1/3
L1/4
L1/1
L1/2
L1/5
L1/22
L1/23
L1/24
L1/25
CSP
ZSP
ZSP
WY1
WY2
WY2
RW
RC1 120
RC1 120
RC1 120