


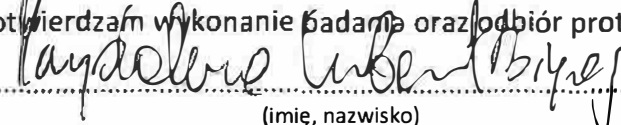

	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, NR AK 001 Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego	Data badania: 27.03.2025
Oddział terenowy w Lublinie		
Eksploatujący: 3705146 NADLEŚNICTWO BRZOZÓW STANISŁAWA MONIUSZKI 25 36-200 BRZOZÓW		Urządzenie: STAŁY ZBIORNIK CIŚNIENIOWY Wytwórca: EURE WŁOCHY Numer ewidencyjny: N2313326641 Numer fabryczny: 13 Rok budowy: 2012 Pojemność: 0.2000 m3 Numer technologiczny:
Miejsce wykonania badania: BRZOZÓW STANISŁAWA MONIUSZKI 25		
Dokumenty odniesienia: Ustawa z 21.12.2000 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1194); rozp. MRiT z 17.12.2021 (Dz. U. z 2022 r. poz. 68)		
Wykonano badanie: badanie okresowe Zakres badania: rewizja zewnętrzna Wynik badania: negatywny		
Parametry urządzenia: Czynnik roboczy: powietrze, temperatura dopuszczalna: 100 st. C. Ciśnienie dopuszczalne: 11.00 bar , Ilość przestrzeni roboczych: 1		
Uwagi, zalecenia, niezgodności: Stan techniczny nie pozwala na dalszą eksploatację urządzenia. Badanie poprzez pomiary grubości ścianek metodą UTT wykazało przekroczenie minimalnej grubości ścianki na płaszczu, minimalna grubość obliczeniowa 2,45 mm zmierzona grubość 1.3 mm. Dalsza eksploatacja stwarza zagrożenie dla zdrowia /życia ludzkiego. Wstrzymuje się urządzenie z eksploatacji.		
Terminy następnych badań: Rewizja zewnętrzna: Rewizja wewnętrzna: Próba ciśnieniowa:		
Potwierdzam wykonanie badania oraz odbiór protokołu:  (imię, nazwisko) (podpis) Osoby upoważnionej przez Eksploatującego		