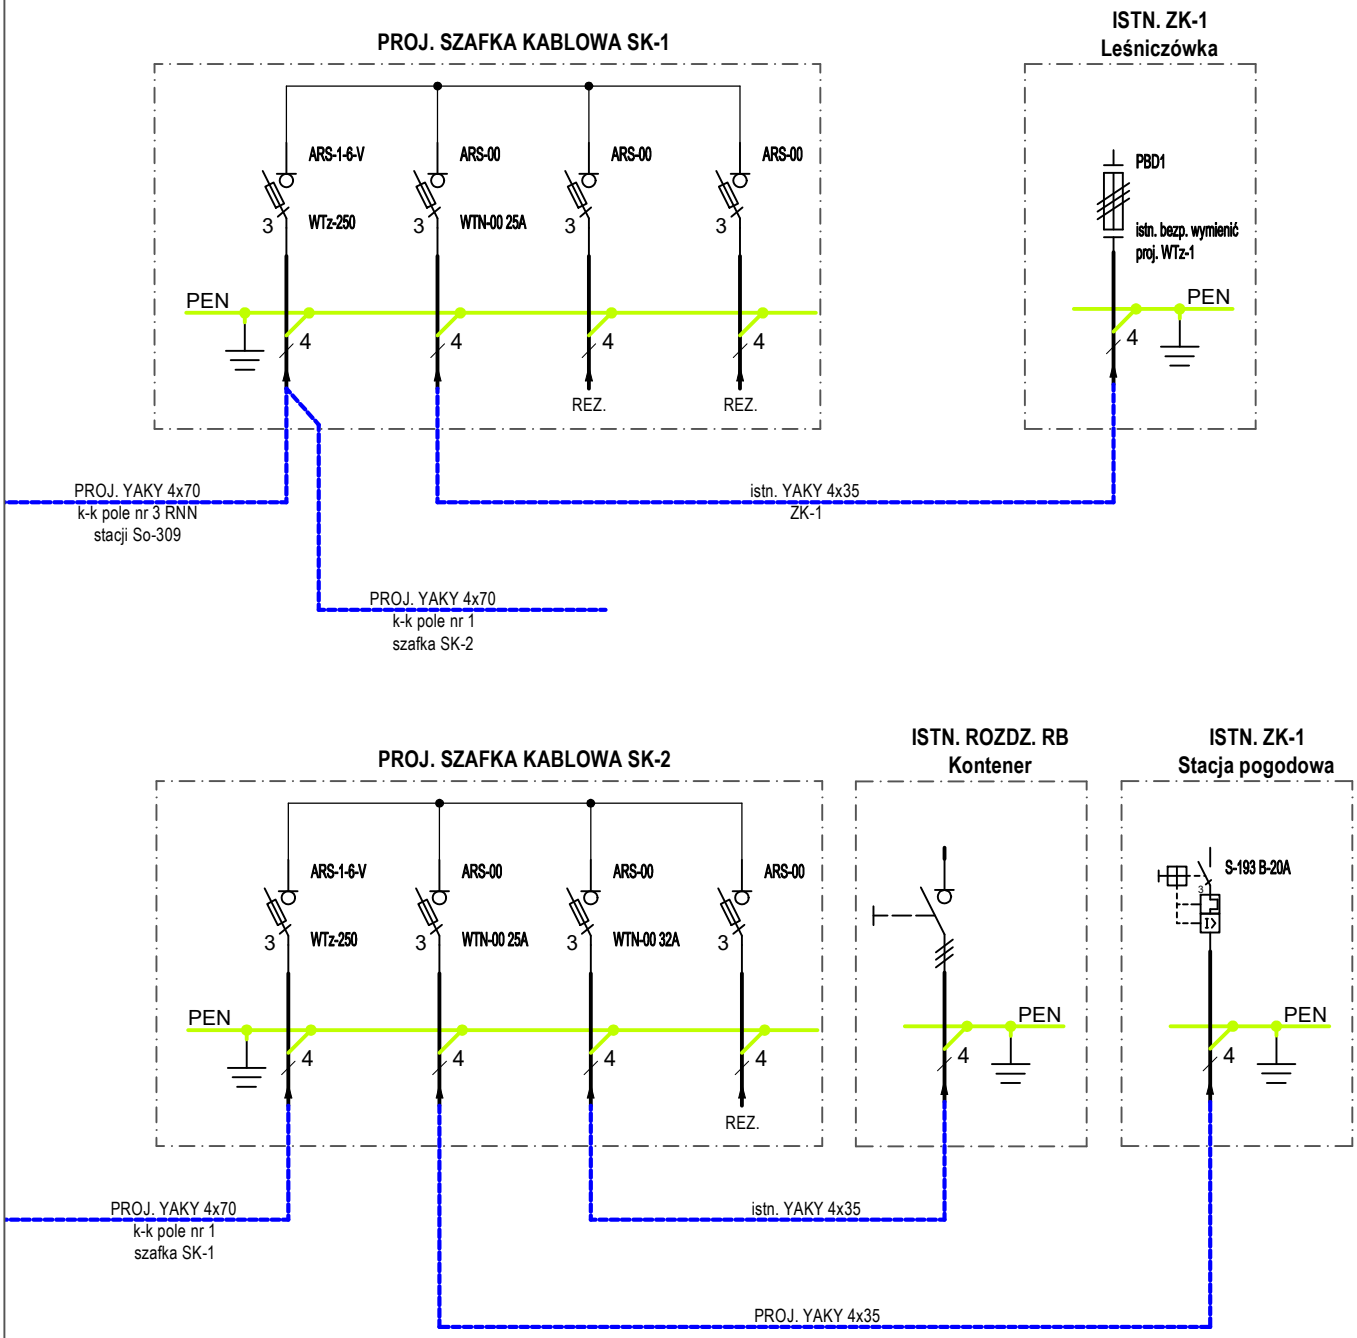


OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
PN-HD 60364-4-41:2017-09

Inwestor: nazwa, adres: NADLEŚNICTWO BYTNICA 66-630 BYTNICA 160	Nr rysunku **E4#1**
Rodzaj inwestycji: Przebudowa wewnętrznej linii energetycznej napowietrznej na linię kablową doziemną o długości ok. 350 m.b. wraz z demontażem istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej nr inw. 211/174, zlokalizowanej na terenie obiektu Szkółka Leśna w miejscowości Smolary Bytnickie, dz. nr 296/1, gm. Bytnica.	Skala
Tytuł rysunku: Linia kablowa zasilająca energetyczna i światłowodowa, SCHEMATY SZAFEK SK-1 i SK-2	Data: 06-2026

Projektant branży elektrycznej:	UPRAWNIENIA	PODPIS
inż Juchan Jan Łychmus	154/78/Zg	