


1. YKY2o 4x10mm²/DVK75 – wewnętrzna linia zasilająca MZ
2. YKY2o 3x4mm²/DVK50 – zasilanie napędu bramy wjazdowej
3. YKY2o 3x2,5mm²/DVK50 – zasilanie oprawy ośw. ulicznego
4. 2x DVK50 – rury rezerwowe dla zasilania instalacji domofonu wyposażone w pilota (opcja)


Miejsce doprowadzenia zasilania dla napędu bramy wjazdowej – YKY2o 3x4mm²/DVR50
+ rury rezerwowe dla domofonu 2x DVR50 (wyposażone w pilota)

Istniejące przyłącze energii
Istniejąca skrzynka energetyczna

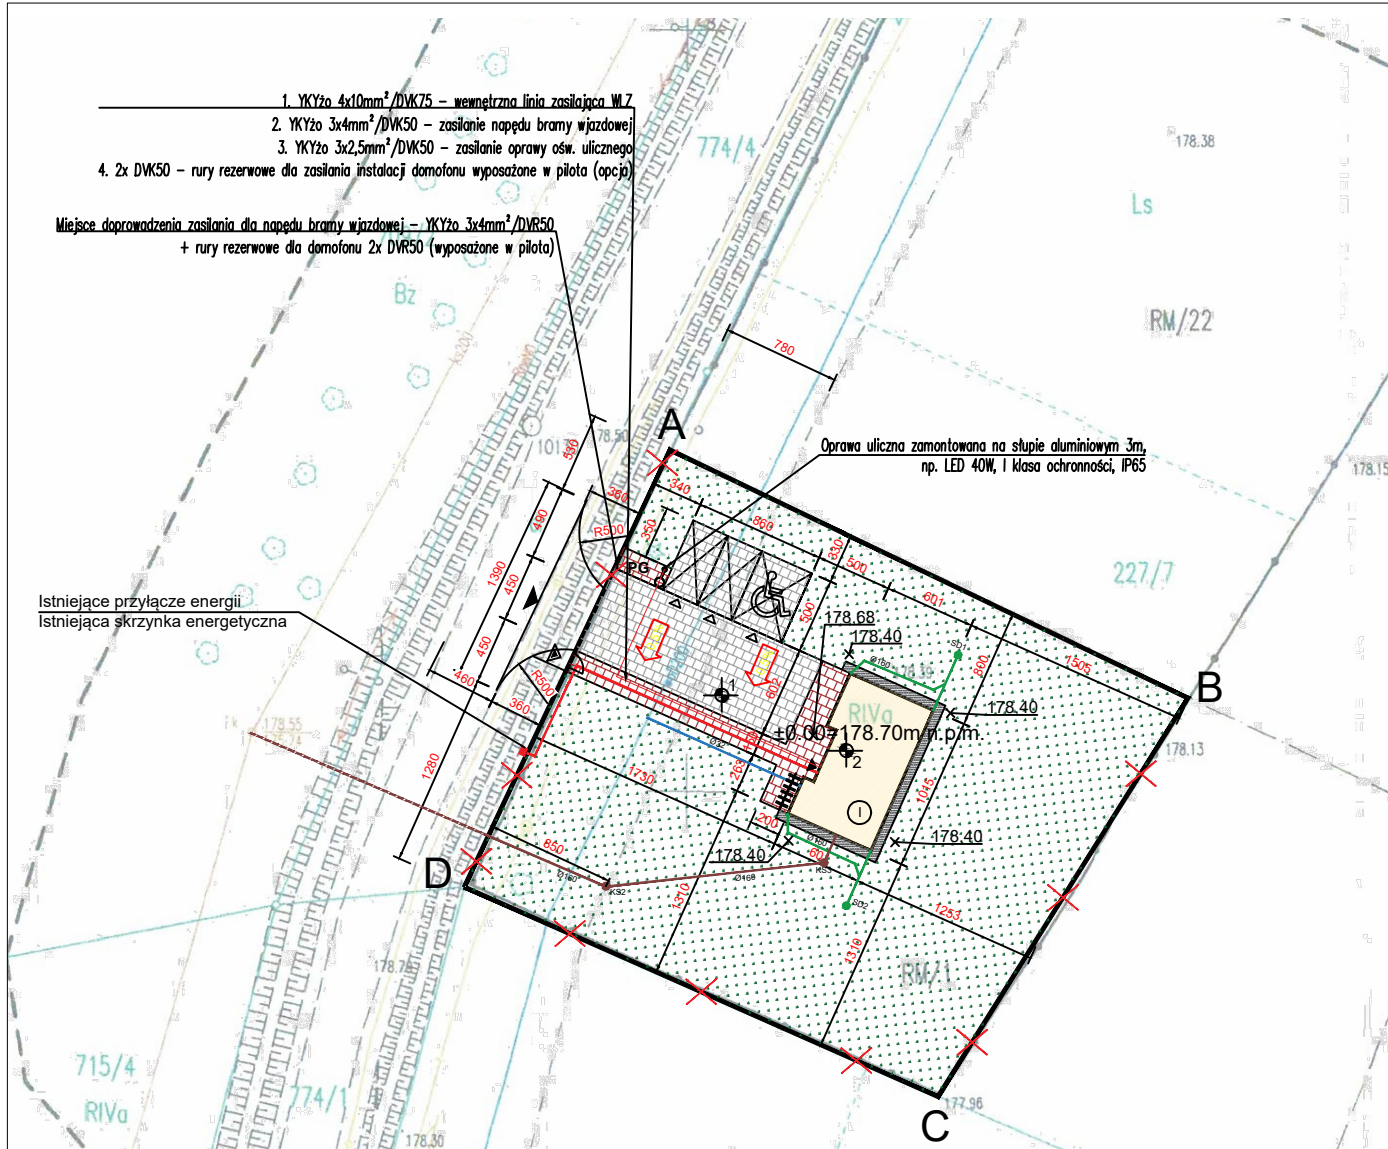

Uwagi

1. Proj. linie kablowe do tablicy TR należy układać w rurach osłonowych DVK,
2. Dla zasilania linii domofonowej rury osłonowe należy wyposażyć w pilota,
3. Linie kablowe należy układać zgodnie z załączonym załącznikiem "Budowa elektroenergetycznych linii kablowych ziemnych".

| | | | | |
|----------------------------|--|------------------|---------|--------------|
| Jednostka projektowa: |  USŁUGI PROJEKTOWE EWELINA SOKOŁOWSKA 49-200 GRODKÓW, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 3/5 tel. kom.: 885-477-331, e-mail: es.pracownia@gmail.com www.espracownia.com.pl | | | |
| | Nazwa obiektu budowlanego: Budynek mieszkalny | | | |
| Adres obiektu budowlanego: | obręb 0048 Gnojna, jedn. ewid. 160103_5 Grodków, dz. nr 227/7 | | | |
| Branża: | Instalacje elektroenergetyczne | | | |
| Stadium: | Projekt techniczny | | | |
| Inwestor: | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tułowice | | | |
| Adres Inwestora: | ul. Parkowa 14/14a, 49-130 Tułowice | | | |
| Stanowisko i specjalność: | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis: | Nr zlecenia: |
| Projektant inst. elektr. | Tomasz Soluch | SLK/1079/POOE/05 | | 58-2021 |
| | | | | Rewizja: |
| | | | | - |
| | | | | Format: |
| | | | | A4 |
| | | | | Data: |
| | | | | 25.07.2021 |
| | | | | Skala: |
| | | | | 1:500 |
| | | | | Ilość rys.: |
| | | | | 01 |
| | | | | Nr str.: |
| Nazwa rysunku: | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | | | |