


KONSOLA STERUJĄCA OŚWIETLENIEM - SCHEMAT :

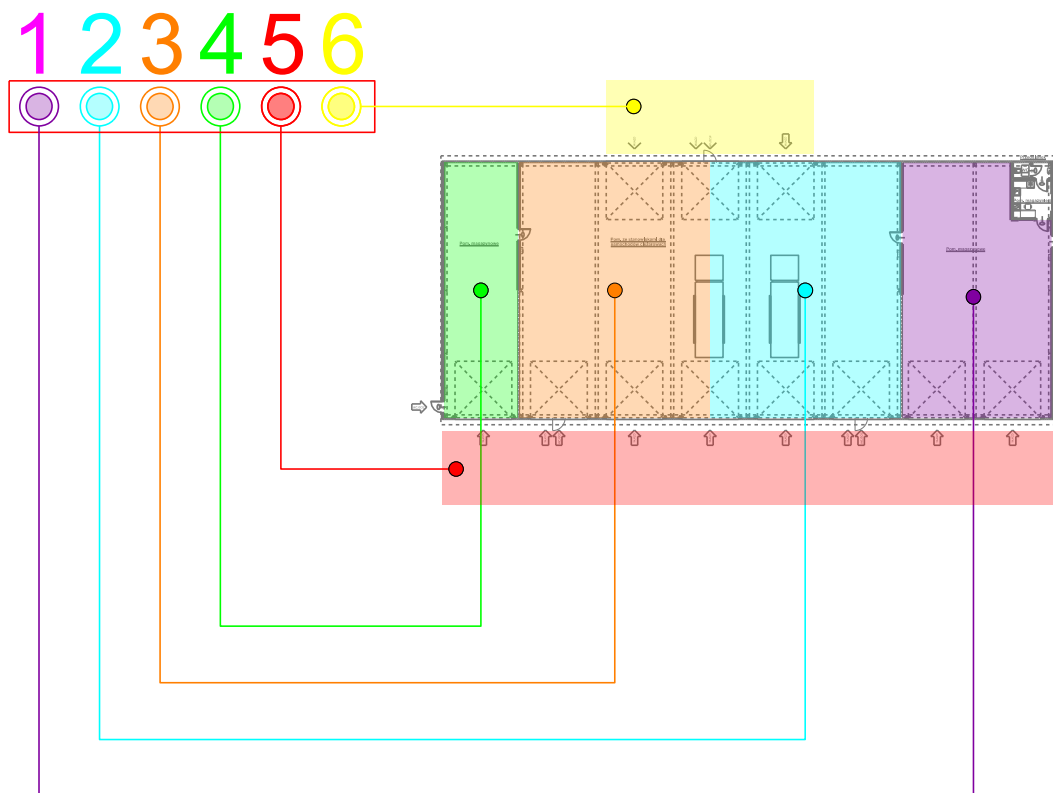

LEGENDA:

Instalacje elektryczne:

- RG ——— rozdzielnia główna
- PWP ——— przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu
- GSU ——— główna szyna uziemiająca / MSW - miejscowa szyna wyrównawcza
- wyłącznik jednobiegunowy, podtynkowy, hermetyczny IP44, 10A, 250V
- instalacja elektryczna wykonana jako podtynkowa
- 123456 —•— konsola sterująca oświetleniem
- drabinka kablowa Baks DSC500H100

OPRAWY OŚWIETLENIOWE W BUDYNKU:

- 1 —•— 23 x Lena Lighting - FACTOR LED HB 1M 120D (120W, 16600lm, 4000K, IP66)
- 2 —•— 8 x Lena Lighting - FACTOR LED HB 1M 120D (194W, 25300lm, 4000K, IP66)
- 3 —•— 3 x Lena Lighting - TYTAN LED PRO (24W, 4350lm, 4000K, IP67)
- 4 —•— 21 x EATON - NEXI 400 AT IP (4W, 400lm, 4000K, IP65)
- 5 —•— 6 x EATON - SL20 (3W, 200lm, 4000K, IP65)
- 6 —•— 6 x Lena Lighting - QUEST LED EVO M (356W, 10250lm, 4000K, IP67)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia (m ²)
1.	Pom. magazynowe	118,12
2.	Pom. z m. postojowymi dla sam. ciężarowych	611,37
3.	Pom. magazynowe	223,38
4.	Pom. socjalne	6,91
5.	Przedsiónek	4,61
6.	WC	3,01
RAZEM		967,22

Powierzchnia zabudowy 967,61m²
Powierzchnia całkowita 153,987,61m²
Objętość 4116,54m³

	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH		UL. BLISKA 1B/5, 80-541 GDAŃSK		TEL. 502 521 836
	Specjalność instalacje elektryczne	PROJEKTANT:	mgr inż. Paweł Janicki	upr. bud. nr DOŚ/0156/PWBE/21	
		SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Paweł Jeżewski	upr. bud. nr DOŚ/0481/PWBE/21	
INWESTOR: KOMENDA MIEJSKA POWIATOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GDYNI, ul. Władysława IV 12/14					RYŚ. NR
Budowa hali magazynowej na potrzeby OLIOC wraz z placem manewrowym GDYNIA, ul. KRZEMOWA 4, działka nr 265/2, 266/2 obręb 0027 Wielki Kack					E1.1
FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY	BRANŻA:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	DATA:	26.02.2026
INSTALACJA OŚWIETLENIA					1:200