


Zgodnie z zapisem § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej przedstawia ocenę obszarową jakości wody do spożycia z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia funkcjonujących na terenie gminy Rawa Mazowiecka za rok 2022

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA na terenie Gminy Rawa Mazowiecka za rok 2022

Mieszkańcy Gminy Rawa Mazowiecka zaopatrywani są w wodę do spożycia z 7 wodociągów publicznych, która jest uzdatniana w 6 stacjach uzdatniania wody. W 1 wodociągu (Hucie Wałowskiej) woda nie wymaga uzdatniania. Stan sanitarno-techniczny budynków stacji uzdatniania wody jest dobry. Na bieżąco prowadzone są prace konserwacyjne urządzeń wodnych. Jakość wody w nadzorowanych wodociągach publicznych odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294) **i nadaje się do spożycia.**

Wszystkie wodociągi oparte są na 13 studniach głębinowych, które ujmują czwartorzędowe i jurajskie warstwy wodonośne charakteryzujące się dużą czystością i stabilnością składu. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń w 13 studniach głębinowych dotyczą jedynie żelaza i manganu, które usuwane są w procesie uzdatniania wody.

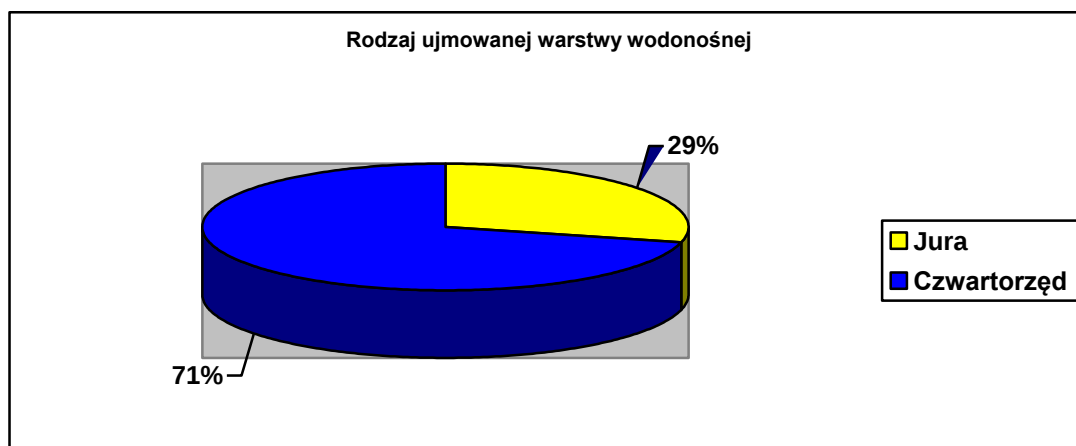


Z terenu gminy Rawa Mazowiecka wodociągi nie są raportowane do UE.

Nie produkują ponad 1000m³ wody/dobę i nie zaopatrują powyżej 5 tys. mieszkańców.

W ramach monitoringu jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pobiera próbki wody do badań, wykonuje badania wody w zintegrowanym merytorycznie laboratorium PIS woj. łódzkiego – w laboratorium PSSE w Skierniewicach i w laboratorium WSSE w Łodzi, prowadzi wykaz urządzeń wodociągowych i miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody. Ponadto pozyskuje od producenta wody wyniki badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, które gromadzi, weryfikuje, analizuje, ocenia i przekazuje do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Dopuszczalna wartość żadnego z badanych parametrów w wodzie nie jest przekroczona.

Oceny stwierdzające przydatność wody do spożycia otrzymuje właściciel i zarządca wodociągów, którzy zobowiązani są do informowania mieszkańców na swoim terenie o jakości wody do spożycia.

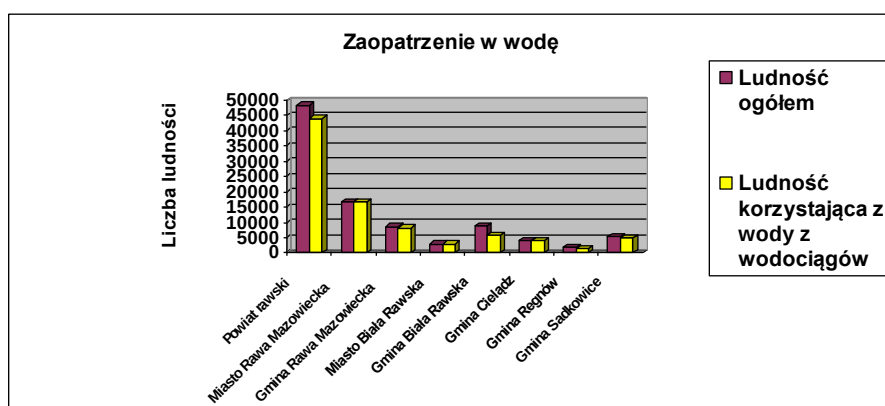

Producentem wody na terenie Gminy Rawa Mazowiecka jest

- Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji - Rawa Mazowiecka, ul. Al. Konstytucji 3 Maja 32 – nadzorujący 7 wodociągów publicznych na terenie gminy Rawa Mazowiecka: (Boguszyce, Wałowice, Zagórze, Pukinin, Wilkowice, Huta Wałowska, Kurzeszyn).

Na terenie gminy Rawa Mazowiecka uzdatnianie wody polega głównie na odżelazianiu i odmanganianiu. Bez systemu uzdatniania wody surowej (podawanej bezpośrednio do sieci z ujęcia głębinowego w Hucie Wałowskiej), gdzie woda pod względem mikrobiologicznym i składu fizyko-chemicznego odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach urzędowej kontroli jakości wody w roku 2022 pobrano do badań laboratoryjnych ogółem 22 próbki wody do spożycia przez ludzi.

Woda do spożycia z wodociągów publicznych na terenie gminy Rawa Mazowiecka badana była w ramach nadzoru sanitarnego – kontroli urzędowej jak i w ramach tzw. kontroli wewnętrznej przez producenta wody w zakresie: mikrobiologicznym, organoleptycznym oraz fizyko-chemicznym. Częstotliwość poboru próbek wody uzależniona jest od ilości produkowanej wody. Z wodociągów publicznych w miejscowościach: Boguszyce, Wałowice i Pukinin woda do badania pobierana była 1 raz na kwartał - wodociągi produkujące od 100 – 1000 m³/dobę, Zagórze woda do badania pobierana była 1 raz na kwartał – wodociąg produkujący poniżej 100 m³/dobę, z pozostałych wodociągów: Kurzeszyn, Wilkowice i Huta Wałowska - produkujących poniżej 100m³/dobę woda pobierana była do badań 2 razy w roku. Z taką samą częstotliwością badana jest woda przez producentów wody. Na podstawie sprawozdań z badań wody – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej wydał 27 ocen stwierdzających przydatność wody do spożycia.

Celem ograniczenia ryzyka zdrowotnego związanego ze spożyciem złej jakości wody przez ludzi prowadzono bieżącą ocenę jej jakości, a ponadto

w trakcie rutynowych kontroli zwracano uwagę na utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego stacji uzdatniania wody, właściwe zabezpieczenie ujęć wody, kwalifikacje i stan zdrowia pracowników zajmujących się konserwacją i eksploatacją urządzeń i instalacji służących do przesyłania wody. Prowadzono również nadzór nad materiałami i wyrobami stosowanymi do uzdatniania i dystrybucji wody.

Tabela . Charakterystyka zaopatrzenia w wodę w Gminie Rawa Mazowiecka za rok 2022

Nazwa gminy	Ludność gminy ogółem w tys.	Ludność zaopatrywana w wodę przez wodociągi zbiorowego zaopatrzenia	Liczba wodociągów zbiorowego zaopatrzenia na terenie gminy	Produkcja wody w 2022r. w m ³ /rok	Długość sieci wodociągowej w km.
Gmina Rawa Mazowiecka	8 689	8 192	7	318 280	161,30

Zaopatrzenie w wodę w poszczególnych wodociągach w 2022 roku na terenie Gminy Rawa Mazowiecka

L p.	Producent wody /nazwa, adres/	Eksploatowany wodociąg, (zaopatrywane miejscowości)	Produkcja wody [m ³ /d]	Liczba zaopatrywanej ludności [tys.]	Uzdatnianie wody (metody)*	Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku **	Jakość wody na koniec 2022r. – kwestionowany parametr ***
1.	Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji - Rawa Mazowiecka, ul. Al. Konstytucji 3 Maja 32	1.WP- Pukinin (Pukinin, Byszewice, Matyldów, Bogusławski Małe, Bogusławski Duże, Świnice, Głuchówek, Głuchówek Nowy, Leopoldów, Podlas	205	1832	Odżelazianie Odmanganianie	Brak	Przydatna do spożycia
		2.WP-Wałowice (Wałowice, Niwna, Pasieka Wałowska, Pokrzywna, Soszyce, Ścieki, Zawady).	215	1219	Odżelazianie Odmanganianie	Brak	Przydatna do spożycia
		3.WP-Zagórze (Zagórze,Helenów, Jakubów,Julianów,J	91	773	Odżelazianie odmanganianie	Bakterie grupy coli- 16	Przydatna do spożycia

		ulianów Raducki,Przewodow ice,Kaleń)				dni	
		4.WP – Wilkowice (Wilkowice,Linków, Rossocha, Stara Rossocha Nowa, Wojska Stara, Wojska Nowa).	83	889	Odżelazianie odmangania nie	Brak	Przydatna do spożycia
		5. WP-Boguszyce (Boguszyce, Garłów, Księża Wola, Zarzecze, Dziurdzioły, Byliny Stare, Chrusty, Małgorzatów, Zielone, Kaliszki)	178	2069	Odżelazianie Odmangania nie	Brak	Przydatna do spożycia
		6. WP-Kurzeszyn (Kurzeszyn, Gaj, Kurzeszynek, Kurzeszyn Nowy, Wołucza.	81	1179	Odżelazianie odmangania nie	Bakterie grupy coli- 12 dni	Przydatna do spożycia
		7.WP-Huta Wałowska (Huta Wałowska, Lanolin, Lutówka, Stary Dwór	19	231	Brak	Brak	Przydatna do spożycia