


UWAGI:

1. Instalacje freonową wykonać z rur miedzianych do chłodnictwa
2. Zabudowę dostosować do warunków panujących na budowie i warunków wykonanej instalacji
3. Przed wykonaniem zabudowy wykonać próbę szczelności instalacji
4. Wszelkie istniejące elementy wchodzące w obrys zabudowy przenieść poza jej przestrzeń.
5. Wymiary zweryfikować na budowie
6. Wszystkie podane nazwy urządzeń i materiałów podano jako wytyczne parametrów i jakości wykonania

RZUT PIWNIC

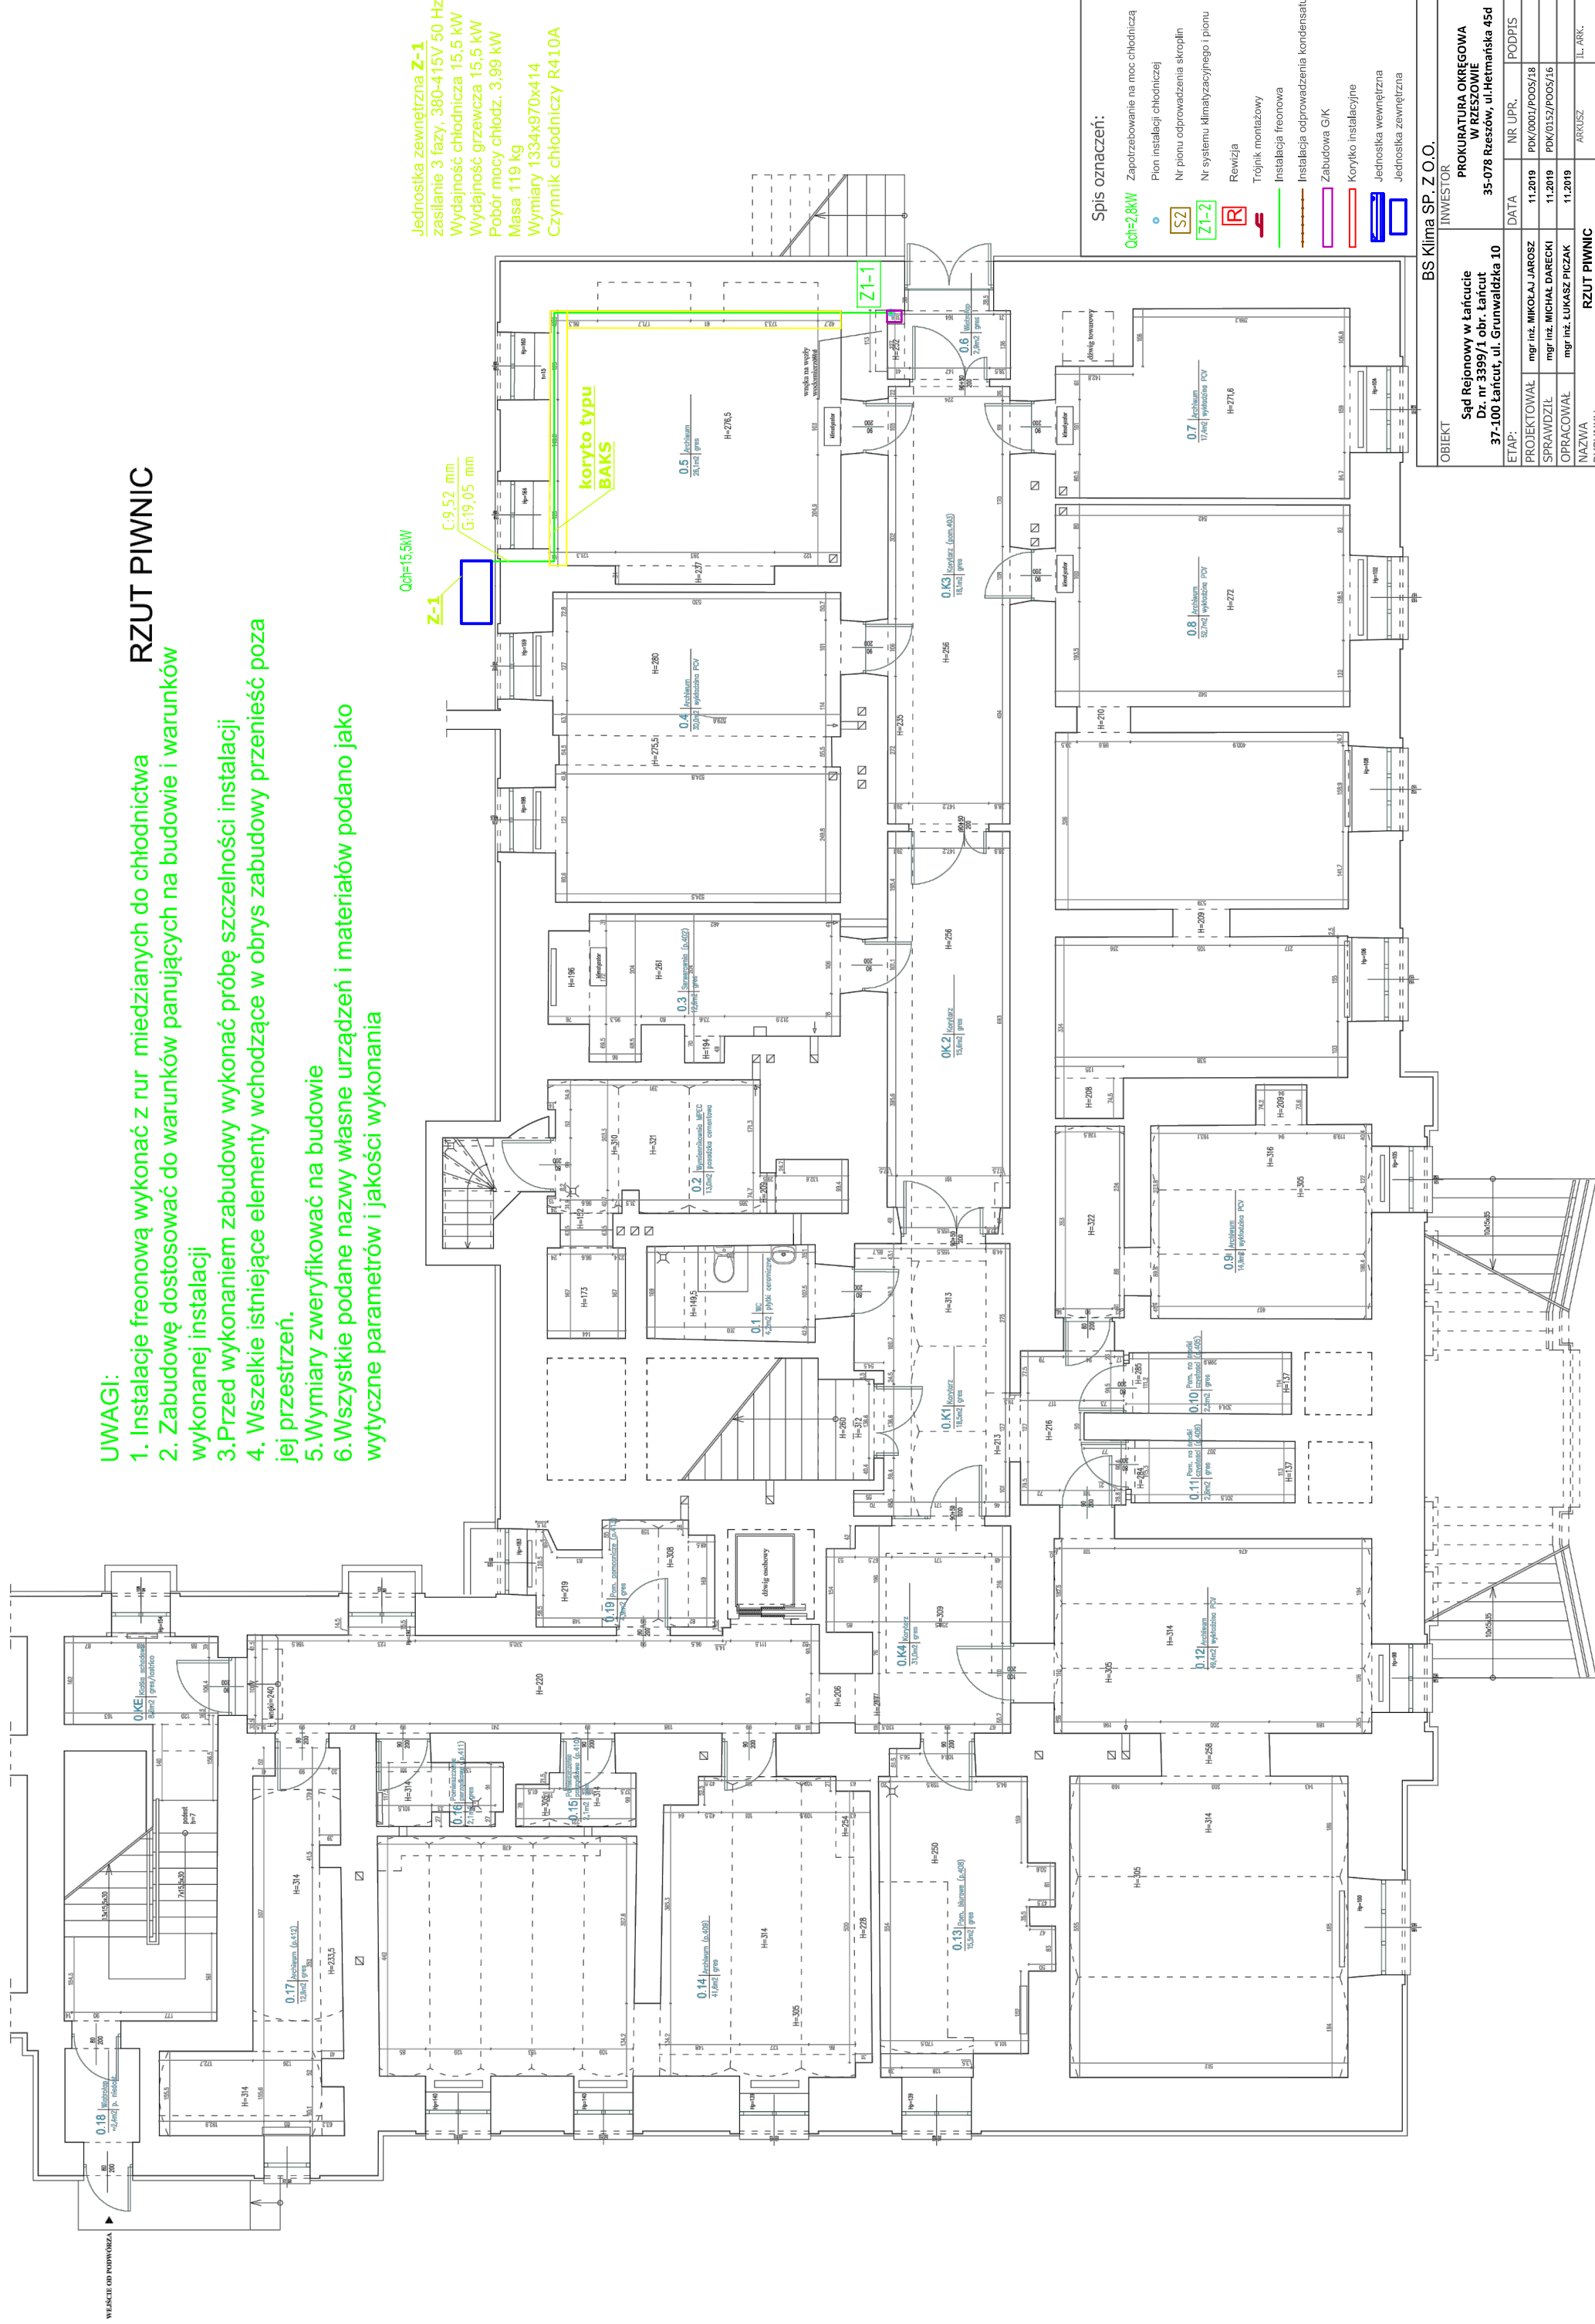

Spis oznaczeń:

$Q_{ch}=2.8kW$

- Pion instalacji chłodniczej

S2 Nr pionu odprowadzenia skroplin

11-2 Nr systemu klimatyzacyjnego i pic

R
Rewizja

Trójnik montażowy

Instalacja freonowa

7-6-1-0000-0000

Kardika instalasi

1

Jednostka zewnętrzna

SP 700

INVESTOR

**PROKURATURA OKRĘGOWA
W RZESZOWIE**

35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 45d

DATA	NR UPR.	PODPIS
------	---------	--------

11.2019	FDK/0001/FOO3/18
11 2019	PDK/0152/POOS/16

11.2019		
---------	--	--

V7AC-II		
---------	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----