


Zgodnie z zapisem § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej przedstawia ocenę obszarową jakości wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia funkcjonującego na terenie gminy Regnów za rok 2022

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA na terenie Gminy Regnów za rok 2022

Mieszkańcy Gminy Regnów zaopatrywani są w wodę do spożycia z jednego wodociągu publicznego, która jest uzdatniana w stacji uzdatniania wody. Stan sanitarno-techniczny budynku stacji uzdatniania wody jest dobry. Na bieżąco prowadzone są prace konserwacyjne urządzeń wodnych. Jakość wody w nadzorowanym wodociągu publicznym odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294) **i nadaje się do spożycia.**


Wodociąg oparty jest na 2 studniach głębinowych, które ujmują czwartorzędowe i jurajskie warstwy wodonośne charakteryzujące się dużą czystością i stabilnością składu. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń w studniach głębinowych dotyczą jedynie żelaza i manganu, które usuwane są w procesie uzdatniania wody.

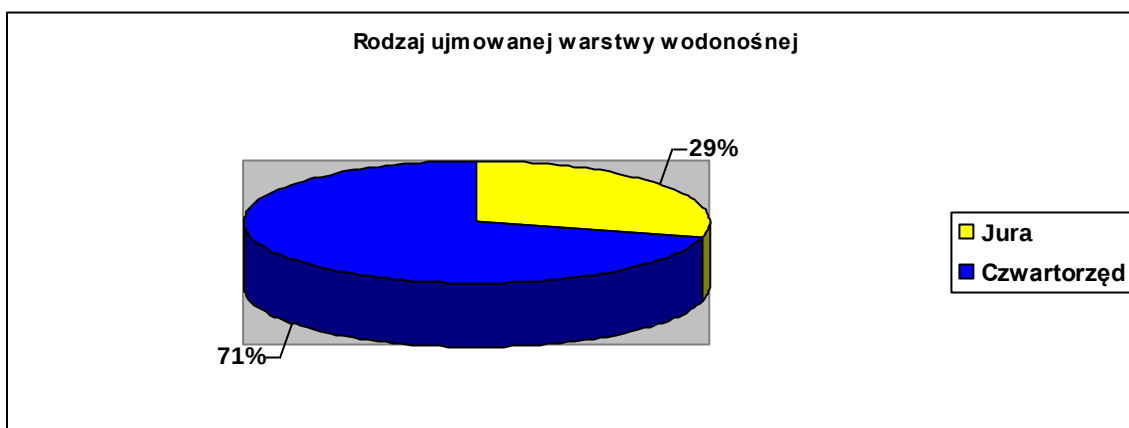

Wodociąg publiczny w Regnowie nie jest raportowany do UE, nie produkuje ponad 1000m³ wody/dobę i nie zaopatruje więcej niż 5 tysięcy mieszkańców. Dopuszczalna wartość żadnego z badanych parametrów nie jest przekroczona.

W ramach monitoringu jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pobiera próbki wody do badań, wykonuje badania wody w zintegrowanym merytorycznie laboratorium PIS woj. łódzkiego – w laboratorium PSSE w Skierniewicach i w laboratorium WSSE w Łodzi, prowadzi wykaz urządzeń wodociągowych i miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody. Ponadto pozyskuje od producenta wody wyniki badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, które gromadzi, weryfikuje, analizuje, ocenia i przekazuje do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Oceny stwierdzające przydatność wody do spożycia otrzymują właściciele i zarządcy wodociągów, którzy zobowiązani są do informowania mieszkańców na swoim terenie o jakości wody do spożycia.

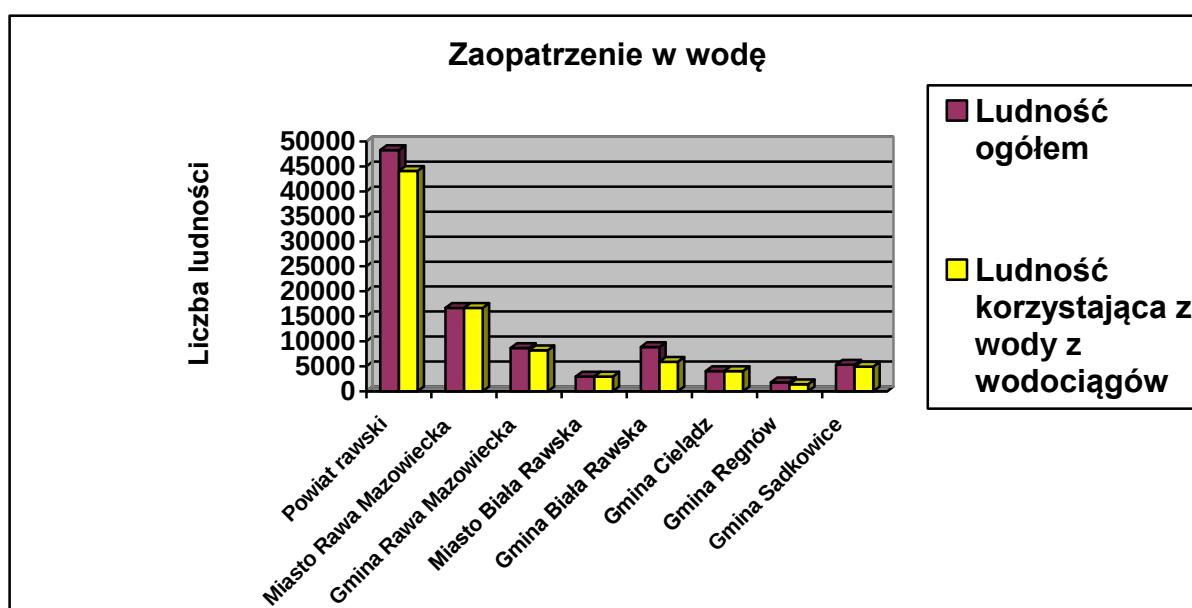

Producentem wody w Gminie Regnów jest

- CEWOKAN Sp. z o. o. – 99 – 400 Łowicz, ul. Sochaczewska 52 nadzorujący wodociąg publiczny w Regnowie.

Na terenie gminy Regnów uzdatnianie wody polega głównie na odżelazianiu i odmanganianiu, woda pod względem mikrobiologicznym i składu fizykochemicznego odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach urzędowej kontroli jakości wody w roku 2022 pobrano do badań laboratoryjnych ogółem 5 próbek wody do spożycia przez ludzi.

Woda do spożycia z wodociągu publicznego w Regnowie badana była w ramach nadzoru sanitarnego jak i w ramach tzw. kontroli wewnętrznej przez producenta wody w zakresie: mikrobiologicznym, organoleptycznym oraz fizykochemicznym. Częstotliwość poboru próbek wody uzależniona jest od ilości produkowanej wody. Z wodociągu publicznego w Regnowie woda do badania pobierana jest 5 razy - wodociąg produkujący od 100 – 1000 m³/dobę. Z taką samą częstotliwością badana jest woda przez producenta wody. Na podstawie sprawozdań z badań wody - PPIS w Rawie Mazowieckiej wydał 4 oceny stwierdzające przydatność wody do spożycia.

Celem ograniczenia ryzyka zdrowotnego związanego ze spożyciem złej jakości wody przez ludzi prowadzono bieżącą ocenę jej jakości, a ponadto w trakcie rutynowych kontroli zwracano uwagę na utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego stacji uzdatniania wody, właściwe zabezpieczenie ujęć wody, kwalifikacje i stan zdrowia pracowników zajmujących się konserwacją i eksploatacją urządzeń i instalacji służących do przesyłania wody. Prowadzono również nadzór nad materiałami i wyrobami stosowanymi do uzdatniania i dystrybucji wody.

Tabela. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę w Gminie Regnów za rok 2022

Nazwa gminy	Ludność gminy ogółem w tys.	Ludność zaopatrywana w wodę przez wodociągi zbiorowego zaopatrzenia	Liczba wodociągów zbiorowego zaopatrzenia na terenie gminy	Produkcja wody w 2022r. w m ³ /rok	Długość sieci wodociągowej w km.
Gmina Regnów	1 784	1 398	1	80 592	57,14

Zaopatrzenie w wodę w 2022 roku na terenie gminy Regnów

L p.	Producent wody /nazwa, adres/	Ekspluatowany wodociąg, (zaopatrywane miejscowości)	Produkcja wody [m ³ /d]	Liczba zaopatrywanej ludności [tys.]	Uzdatnianie wody (metody)*	Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku **	Jakość wody na koniec 2022r. – kwestionowany parametr ***
1.	CEWOKAN Sp. z o. o. 99-400 Łowicz, ul. Sochaczewska 52	WP-Regnów (Regnów, Regnów Nowy, Annosław, Kazimierzów, Podskarbich Królewskie, Podskarbich Szlacheckie, Sowidół, Ryłsk, Ryłsk Duży, Ryłsk Mały, Sławków, Wólka Strońska)	220,8	1398	Odżelazianie i odmanganianie	brak	Przydatna do spożycia