
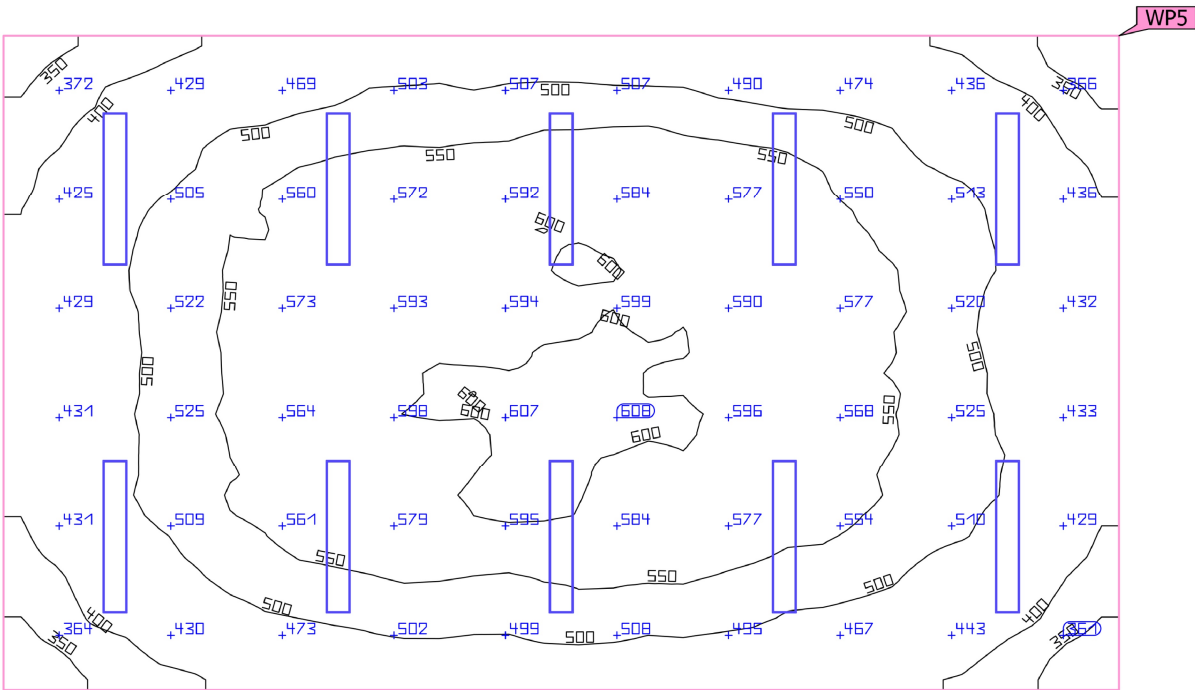


Budynek szkoły · Piętro 2 · Sala 307 (Scena świetlna 1)

Płaszczyzna pracy (Sala 307)



Właściwości	$\bar{E}$ (Zad.)	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g ₁) (Zad.)	g_2	Indeks
Płaszczyzna pracy (Sala 307)	509 lx	309 lx	613 lx	0.61	0.50	WP5
Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)	(≥ 500 lx)			(≥ 0.60)		
Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.000 m	✓			✓		

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))