

Zgodnie z zapisem § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej przedstawia:


ocenę jakości wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia funkcjonującego w mieście Rawa Mazowiecka oraz ocenę obszarową dla strefy zaopatrzenia pokrywającą się z obszarem powiatu rawskiego za rok 2020.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w mieście Rawa Mazowiecka za rok 2020

Mieszkańcy miasta Rawa Mazowiecka zaopatrywani są w wodę do spożycia z wodociągu publicznego, która jest uzdatniana w 2 stacjach uzdatniania wody. Stan sanitarno-techniczny budynków stacji uzdatniania wody jest dobry. Na bieżąco prowadzone są prace konserwacyjne urządzeń wodnych. Jakość wody w nadzorowanym wodociągu publicznym odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294)

i nadaje się do spożycia.


Wodociąg oparty jest na **3 studniach głębinowych**, które ujmują czwartorzędowe i jurajskie warstwy wodonośne charakteryzujące się dużą czystością i stabilnością składu. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń w w/w studniach głębinowych dotyczą jedynie żelaza i manganu, które usuwane są w procesie uzdatniania wody.

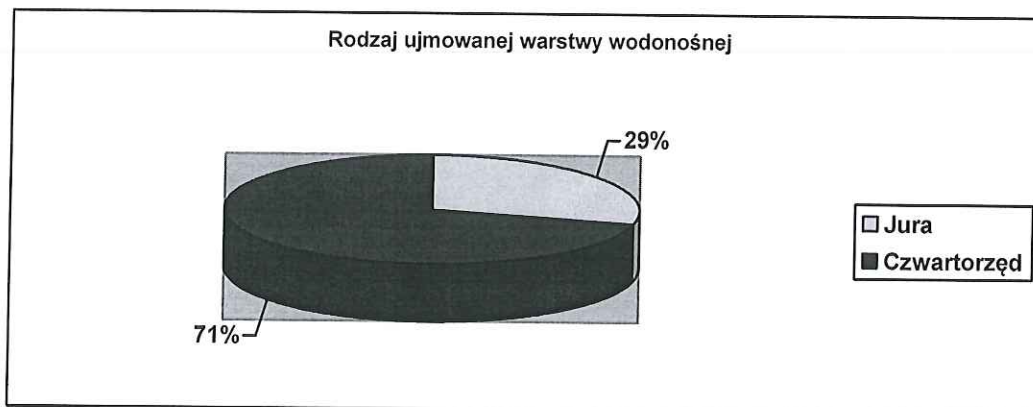

Wodociąg Publiczny w Rawie Mazowieckiej raportowany jest do UE, produkuje ponad 1000m³ wody/dobę. Woda z tego wodociągu objęta jest pełnym zakresem badań zawartych w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 rozporządzenia. Dopuszczalna wartość żadnego z badanych parametrów nie jest przekroczona.

W ramach monitoringu jakości wody państwowy powiatowy inspektor sanitarny pobiera próbki wody do badań, wykonuje badania wody w zintegrowanym merytorycznie laboratorium PIS woj. łódzkiego – w laboratorium PSSE w Skierniewicach i w laboratorium WSSE w Łodzi, prowadzi wykaz urządzeń wodociągowych i miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody. Ponadto uzyskuje od przedsiębiorstwa wodociągowego wyniki badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, które gromadzi, weryfikuje, analizuje, ocenia i przekazuje do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.

Oceny stwierdzające przydatność wody do spożycia otrzymują właściciele i zarządcy wodociągu, którzy zobowiązani są do informowania mieszkańców na swoim terenie o jakości wody do spożycia.

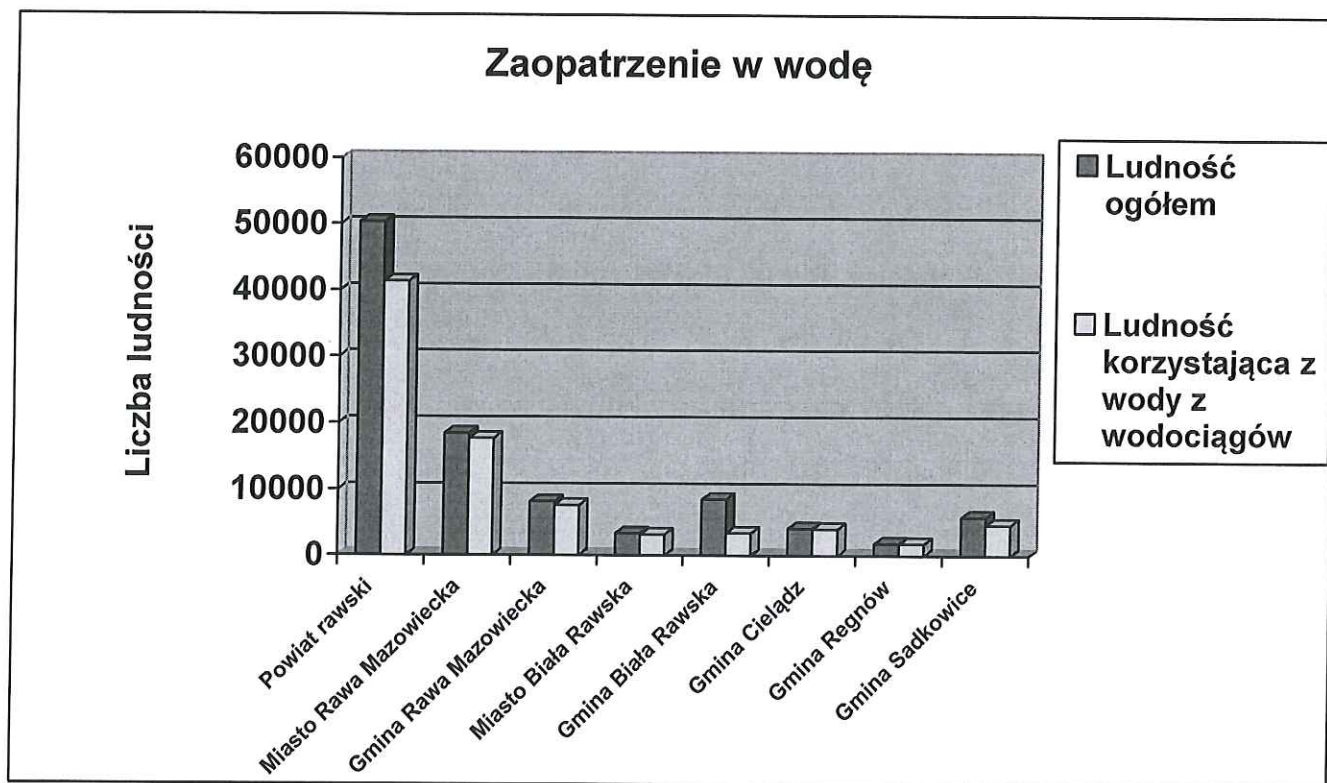

Producentem wody na terenie miasta Rawa Mazowiecka są Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. – Rawa Mazowiecka, ul. Słowackiego 70 nadzorujące 1 wodociąg publiczny w Rawie Mazowieckiej.

W ramach urzędowej kontroli jakości wody w roku **2020** pobrano do badań laboratoryjnych ogółem **12 próbek** wody do spożycia przez ludzi.

Woda do spożycia z wodociągu publicznego badana była w ramach **nadzoru sanitarnego** jak i w ramach tzw. **kontroli wewnętrznej** przez producenta wody w zakresie: mikrobiologicznym, organoleptycznym oraz fizyko-chemicznym oraz wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych. Częstotliwość poboru próbek wody uzależniona jest od ilości produkowanej wody. Z wodociągu publicznego w Rawie Mazowieckiej woda do badania pobierana jest 1 raz na dwa miesiące – w ramach nadzoru sanitarnego i 1 raz na dwa miesiące – w ramach kontroli wewnętrznej przez producenta wody. Na podstawie sprawozdań z badań wody - **PPIS w Rawie Mazowieckiej** wydał **8 ocen stwierdzających przydatność wody do spożycia.**

Celem ograniczenia ryzyka zdrowotnego związanego ze spożyciem złej jakości wody przez ludzi prowadzona jest bieżąca ocena jej jakości, a ponadto w trakcie rutynowych kontroli zwracano uwagę na utrzymanie dobrego stanu sanitarno-technicznego stacji uzdatniania wody, właściwe zabezpieczenie ujęć wody, kwalifikacje i stan zdrowia pracowników zajmujących się konserwacją i eksploatacją urządzeń i instalacji służących do przesyłania wody. Prowadzono również nadzór nad materiałami i wyrobami stosowanymi do uzdatniania i dystrybucji wody.

W mieście Rawa Mazowiecka gospodarka wodna wygląda następująco:

Nazwa gminy	Ludność miasta ogółem w tys.	Ludność zaopatrywana w wodę przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia	Liczba wodociągów zbiorowego zaopatrzenia na terenie gminy	Produkcja wody w 2020r. w m ³ /rok	Długość sieci wodociągowej w km.
Miasto Rawa Mazowiecka	17 597	17 597	1	728 175	55,5

Zaopatrzenie w wodę w wodociągu publicznym w Rawie Mazowieckiej w 2020 roku przedstawiało się następująco:

L P.	Producent wody /nazwa, adres/	Eksploatowany wodociąg, (zaopatrywane miejscowości)	Produk- cja wody [m ³ /d]	Liczba zaopatry- wanej ludności [tys.]	Uzdatnianie wody (metody)*	Kwestionowa- ne parametry – ilość dni przekroczeń w roku **	Jakość wody na koniec 2020r. – kwestiono- wany parametr ***
1.	Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. – Rawa Mazowiecka, ul. Słowackiego 70	1. Wodociąg Publiczny – Rawa Mazowiecka (Rawa Mazowiecka, Konopnica, Żydomice)	1 995	17 597	Odżelazianie odmangania- nie, dezynfekcja podchloryne m sodu	brak	Przydatna do spożycia.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rawie Mazowieckiej**
z up. Paulina Stępień-Kwapisz
mgr Paulina Stępień-Kwapisz
 Zastępca Państwowego Powiatowego
 Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej