


kolumnada




| | |
|--|---|
| | Oprawy awaryjne TM Technologie |
| | ONTAC R M2 |
| | ONTAC R C1 |
| | ITECH M2 |
| | ONTAC S W1 CDB + zestaw montażowy na ścianę |
| | ONTAC G |

oprawy oświetlające hygieny PPD, montaż na wysokości około 2,5 m

UWAGI:

- W koncepcji przyjęto następujące tryby pracy opraw:
 - oprawy awaryjne: "praca na ciemno";
 - oprawy kierunkowe: "praca na jasno".
- Koncepcja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy uzgodnić z odpowiednim strażakiem lub rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
- Należy przewidzieć dodatkowe oprawy awaryjne nad każde urządzenie ppoż, punkt pierwszej pomocy i wyjście alarmowe.
- Oprawy oświetlające urządzenia ppoż, montować na wysokości 2,5-3m na występniku lub zwieszając np. „na sztywno”.
- Nie montować opraw bezpośrednio w pobliżu źródeł ciepła (Vab, chłodu (urządzenia HVAC)).
- Z uwagi na brak wyznaczonych dróg ewakuacyjnych rozmieszczenie opraw kierunkowych należy traktować jako pogłównie. Rodzaj, typ, kolor oprawy oraz miejsce montażu opraw kierunkowych należy ustalić z nadzorem ppoż.
- Oprawy kierunkowe instalować w miarę możliwości centralnie nad osi, dróg ewakuacyjnych.
- Opracowana koncepcja oświetlenia AW/EW wymaga koordynacji międzybranżowej i uszczegółowienia na etapie projektu wykonawczego.

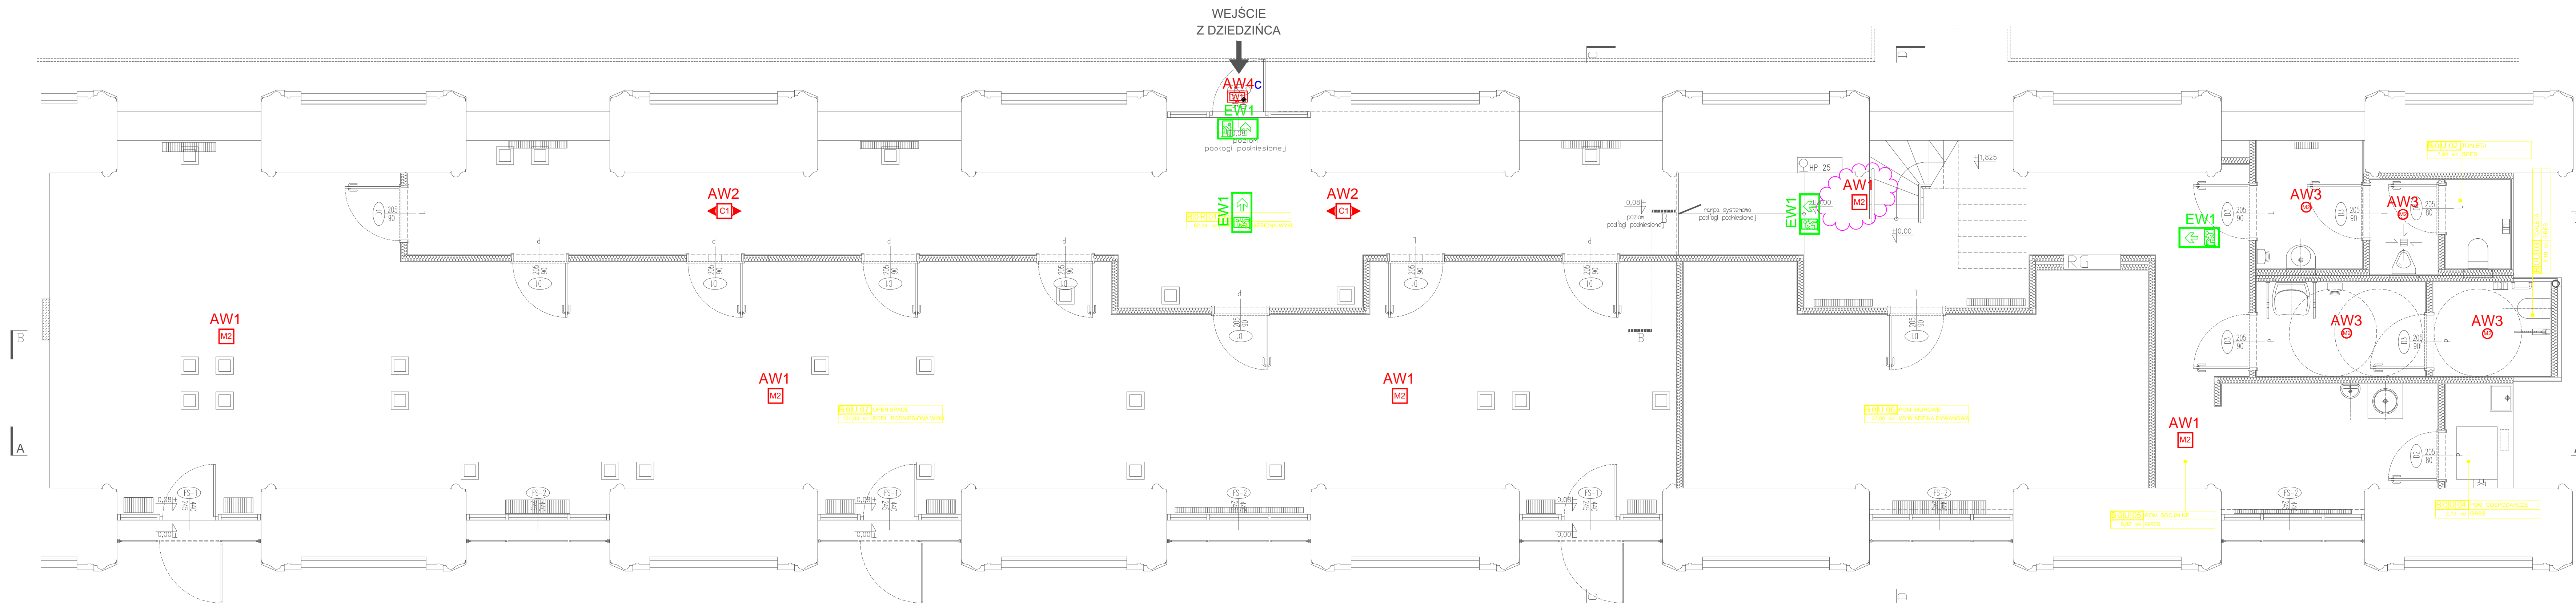

| | | | |
|--|--|---------------|---------|
| Biuro projektowe : Biuro Projektów ANEL - Andrzej Sokół ul. Gabriela Narutowicza 56 05-40 Olsztyn | | | |
| Nazwa inwestycji: | Koncepcja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie przy ul. Wspólnej 30 | | |
| Obiekt: | Budynek Ministerstwa Rolnictwa Warszawa, ul. Wspólna 30 | Nr rej.: | UMOWA |
| Tytuł rys.: | System Oświetlenia Ewakuacyjnego i Awaryjnego Rzut parter (kolumnada). | Nr rys.: | 0-08 |
| Stadium: | Projekt elektryczny | Skala: | 1:100 |
| Branża: | ELEKTRYCZNA | Nr uprawnień: | |
| Gł. projektant: | mgr inż. Andrzej Sokół | Data: | 07.2020 |
| Opracowali: | | | |
| Sprawdzający: | | | |