

Należy zachować odstępy izolacyjne od instalacji fotowoltaicznej. Po wykonaniu instalacji potwierdzić pomiarami ciągłość połączeń oraz wykonać pomiary rezystancji uziemień instalacji odgromowej i sporządzić metrykę urządzenia piorunochronnego.

Zwody pionowe: drut stalowy ocynkowany fi 8mm
Przedwoy odprówdzające: drut Dfe/Zn fi 8mm – wykorzystać istniejące
INSTALACJA UZIEMIENIA ISTNIEJĄCA / WYKONAĆ POMIARY I W RAZIE KONIECZNOŚCI UZUPEŁNIĆ.
Złączya pobierzcie ZK istniejące – wymienić na nowe w razie stwierdzenia uszkodzeń.
Projektowany zwody fundamentowy dla szczytu windy D2 wykonac bednarką ocynkowaną FeZn 50x4 (etap II).
Odcinki od złączya kontrolnego do uzienienia – bednarka ocynkowana FeZn30x4.
Rezystancja uzienienia instalacji wymagana ≤ 100 .

- ZŁĄCZE KONTROLNE INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ W BUDYNKU

WYMAGANA REZYSTANCJA $R \leq 10 \text{ Ohm}$


PANEL INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE:
P~390W STC

ilość paneli 124 szt.
Przyjęta moc instalacji PV: ~48,36 kW STC

PROJ. KORYTKA KABLOWE POD OKABLOWANIE FOTOWOLTAICZNE
K100H42 na podstawach mocowanych do dachu
STOSOWAĆ KORYTKA FeZn Z POKRYWĄ, OCYNK METODĄ ZANURZENIOWĄ


INWERTER INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ Pn=50 kW

ROZDZIELNIA AC / ROZDZIELNIA DC INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

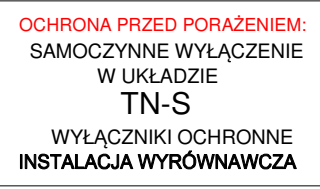

GLOBAL Albert Dragan

ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516 126 33
✉ instalatorzy@tlen.pl, www.globalprojekty.pl



PRZEBUDOWA NADBUDOWA
I ROZBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY
PRZY UL. OKOPOWEJ 2A W LUBLINIE

INWESTOR	PROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE UL. OKOPOWA 2A 20-950 LUBLIN
----------	--

RYSUNEK	RZUT DACHU PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I ODGROMOWYCH	SKALA 1:75	NR RYS. T-III-06
---------	---	----------------------	----------------------------

FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ	WIEK	WZROST	CIĘŻAR CIEŁA	DATA	PODPIŚCIE
---------	-------------	------	--------	--------------	------	-----------

PROJEKTOWA	SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	DATA	FODPIS
	mgr inż. Tomasz Kopeć	LUB/0132/PWOF/10	04.2024	

SRBANDZIK	mgr inż. Andrzej Łukaszyk	LUB/0028/PWBF/23	04 2024
-----------	---------------------------	------------------	---------

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NA