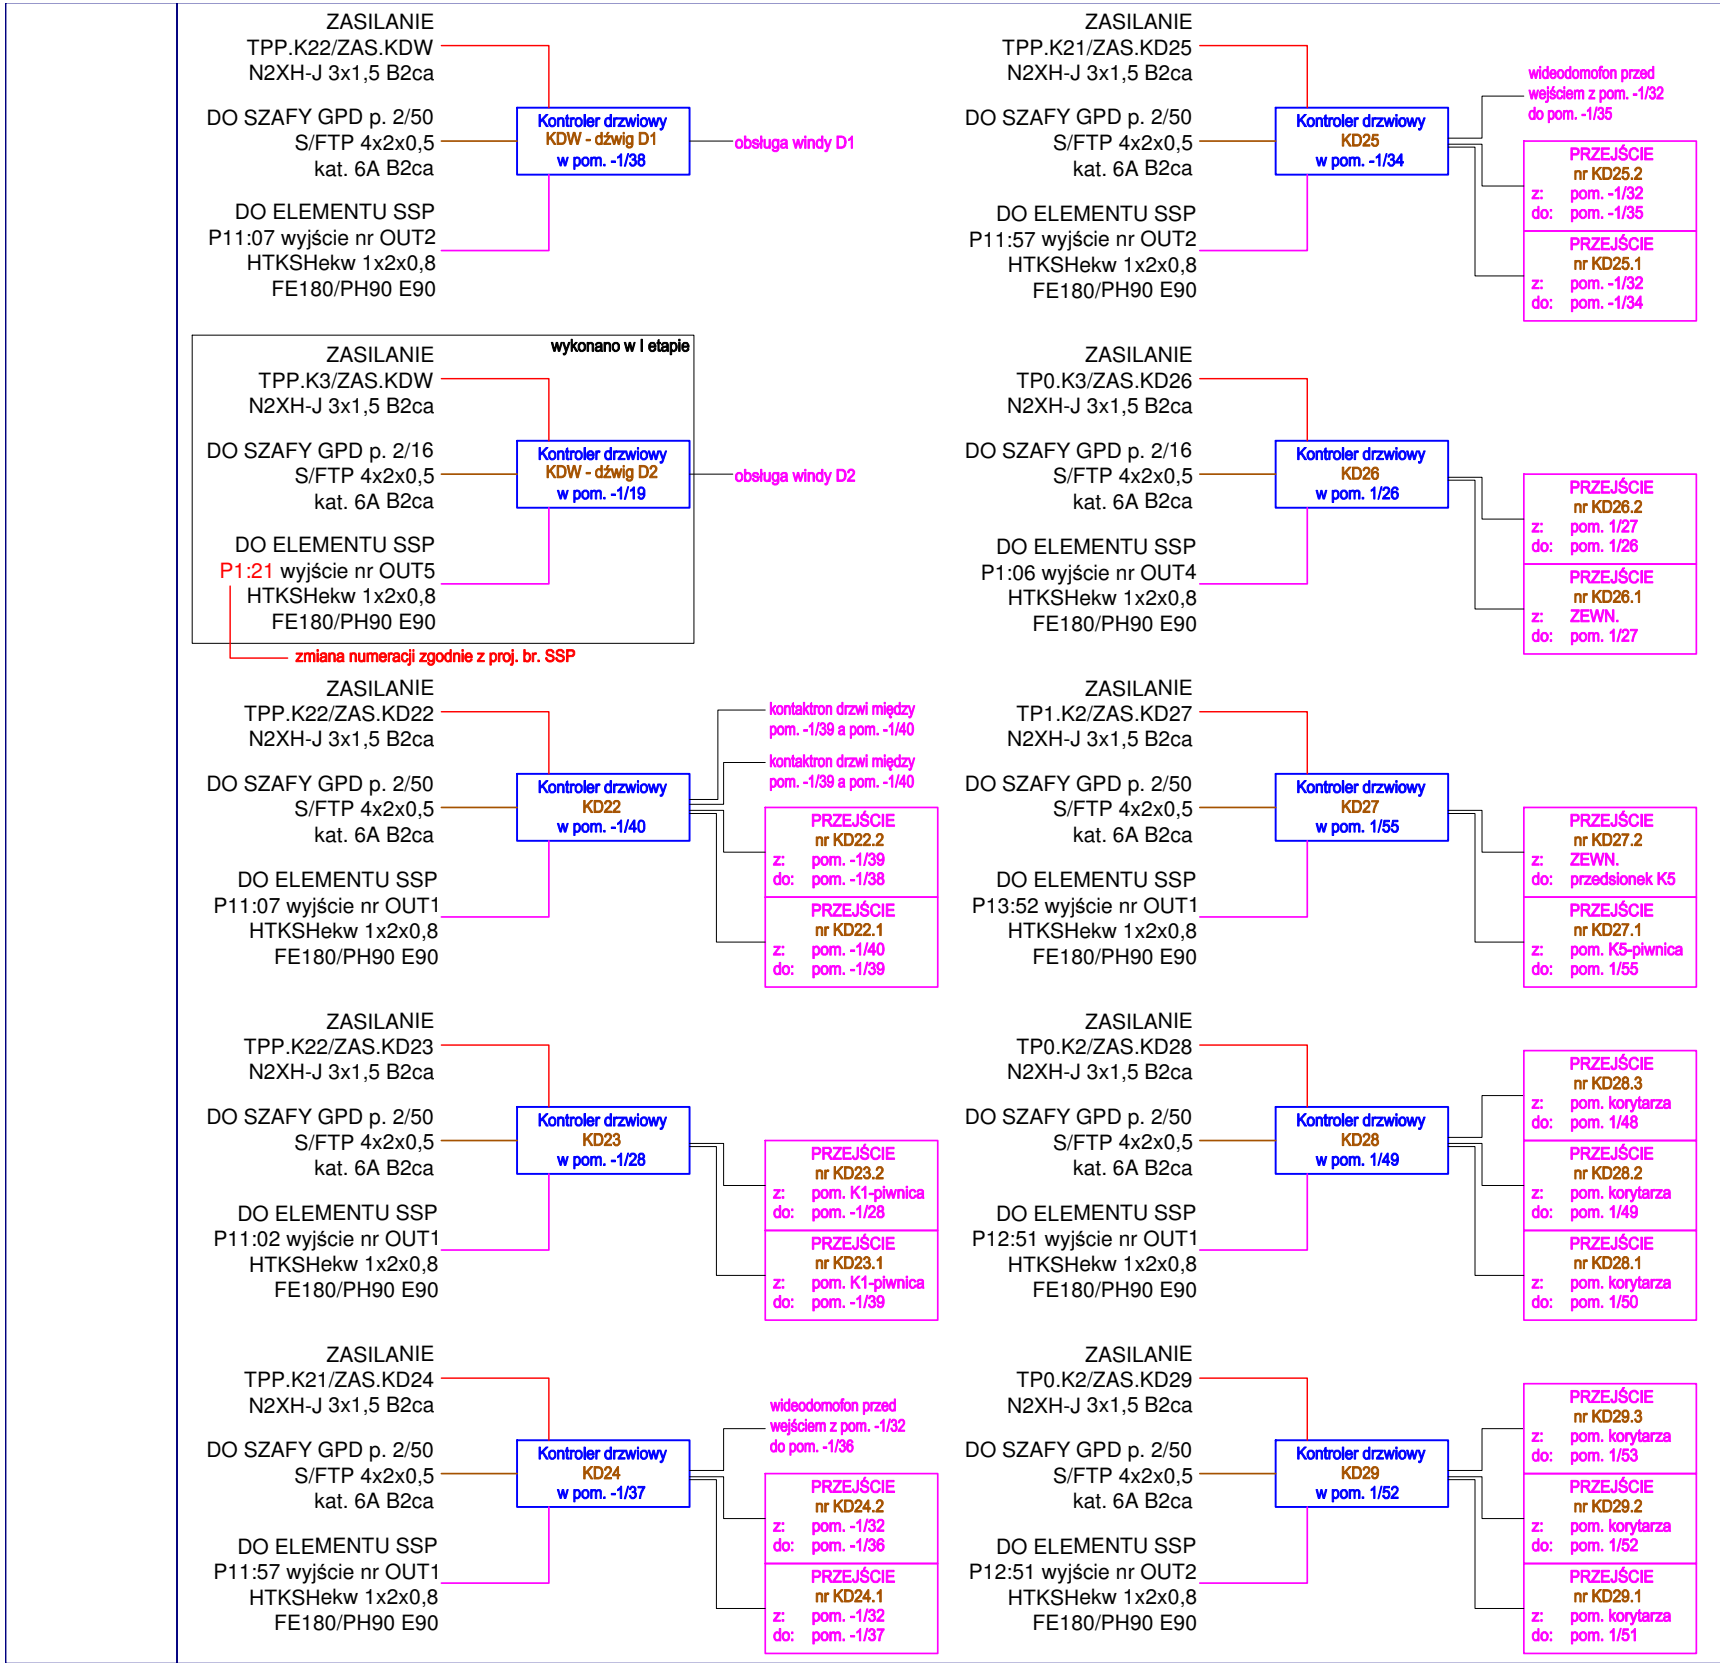
ZASILANIE
TPP.K22/ZAS.KDW
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P11:07 wyjście nr OUT2
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KDW - dźwig D1
w pom. -1/38
obsługa windy D1
ZASILANIE
TPP.K21/ZAS.KD25
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P11:57 wyjście nr OUT2
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD25
w pom. -1/34
wideodomofon przed
wejściem z pom. -1/32
do pom. -1/35
PRZEJŚCIE
nr KD25.2
z: pom. -1/32
do: pom. -1/35
PRZEJŚCIE
nr KD25.1
z: pom. -1/32
do: pom. -1/34
wykonano w I etapie
ZASILANIE
TPP.K3/ZAS.KDW
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/16
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P1:21 wyjście nr OUT5
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KDW - dźwig D2
w pom. -1/19
obsługa windy D2
zmiana numeracji zgodnie z proj. br. SSP
ZASILANIE
TP0.K3/ZAS.KD26
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/16
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P1:06 wyjście nr OUT4
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD26
w pom. 1/26
PRZEJŚCIE
nr KD26.2
z: pom. 1/27
do: pom. 1/26
PRZEJŚCIE
nr KD26.1
z: ZEWN.
do: pom. 1/27
ZASILANIE
TPP.K22/ZAS.KD22
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P11:07 wyjście nr OUT1
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD22
w pom. -1/40
kontaktron drzwi między
pom. -1/39 a pom. -1/40
kontaktron drzwi między
pom. -1/39 a pom. -1/40
PRZEJŚCIE
nr KD22.2
z: pom. -1/39
do: pom. -1/38
PRZEJŚCIE
nr KD22.1
z: pom. -1/40
do: pom. -1/39
ZASILANIE
TP1.K2/ZAS.KD27
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P13:52 wyjście nr OUT1
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD27
w pom. 1/55
PRZEJŚCIE
nr KD27.2
z: ZEWN.
do: przedsionek K5
PRZEJŚCIE
nr KD27.1
z: pom. K5-piwnica
do: pom. 1/55
ZASILANIE
TPP.K22/ZAS.KD23
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P11:02 wyjście nr OUT1
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD23
w pom. -1/28
PRZEJŚCIE
nr KD23.2
z: pom. K1-piwnica
do: pom. -1/28
PRZEJŚCIE
nr KD23.1
z: pom. K1-piwnica
do: pom. -1/39
ZASILANIE
TP0.K2/ZAS.KD28
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P12:51 wyjście nr OUT1
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD28
w pom. 1/49
PRZEJŚCIE
nr KD28.3
z: pom. korytarza
do: pom. 1/48
PRZEJŚCIE
nr KD28.2
z: pom. korytarza
do: pom. 1/49
PRZEJŚCIE
nr KD28.1
z: pom. korytarza
do: pom. 1/50
ZASILANIE
TPP.K21/ZAS.KD24
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P11:57 wyjście nr OUT1
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD24
w pom. -1/37
wideodomofon przed
wejściem z pom. -1/32
do pom. -1/36
PRZEJŚCIE
nr KD24.2
z: pom. -1/32
do: pom. -1/36
PRZEJŚCIE
nr KD24.1
z: pom. -1/32
do: pom. -1/37
ZASILANIE
TP0.K2/ZAS.KD29
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P12:51 wyjście nr OUT2
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD29
w pom. 1/52
PRZEJŚCIE
nr KD29.3
z: pom. korytarza
do: pom. 1/53
PRZEJŚCIE
nr KD29.2
z: pom. korytarza
do: pom. 1/52
PRZEJŚCIE
nr KD29.1
z: pom. korytarza
do: pom. 1/51

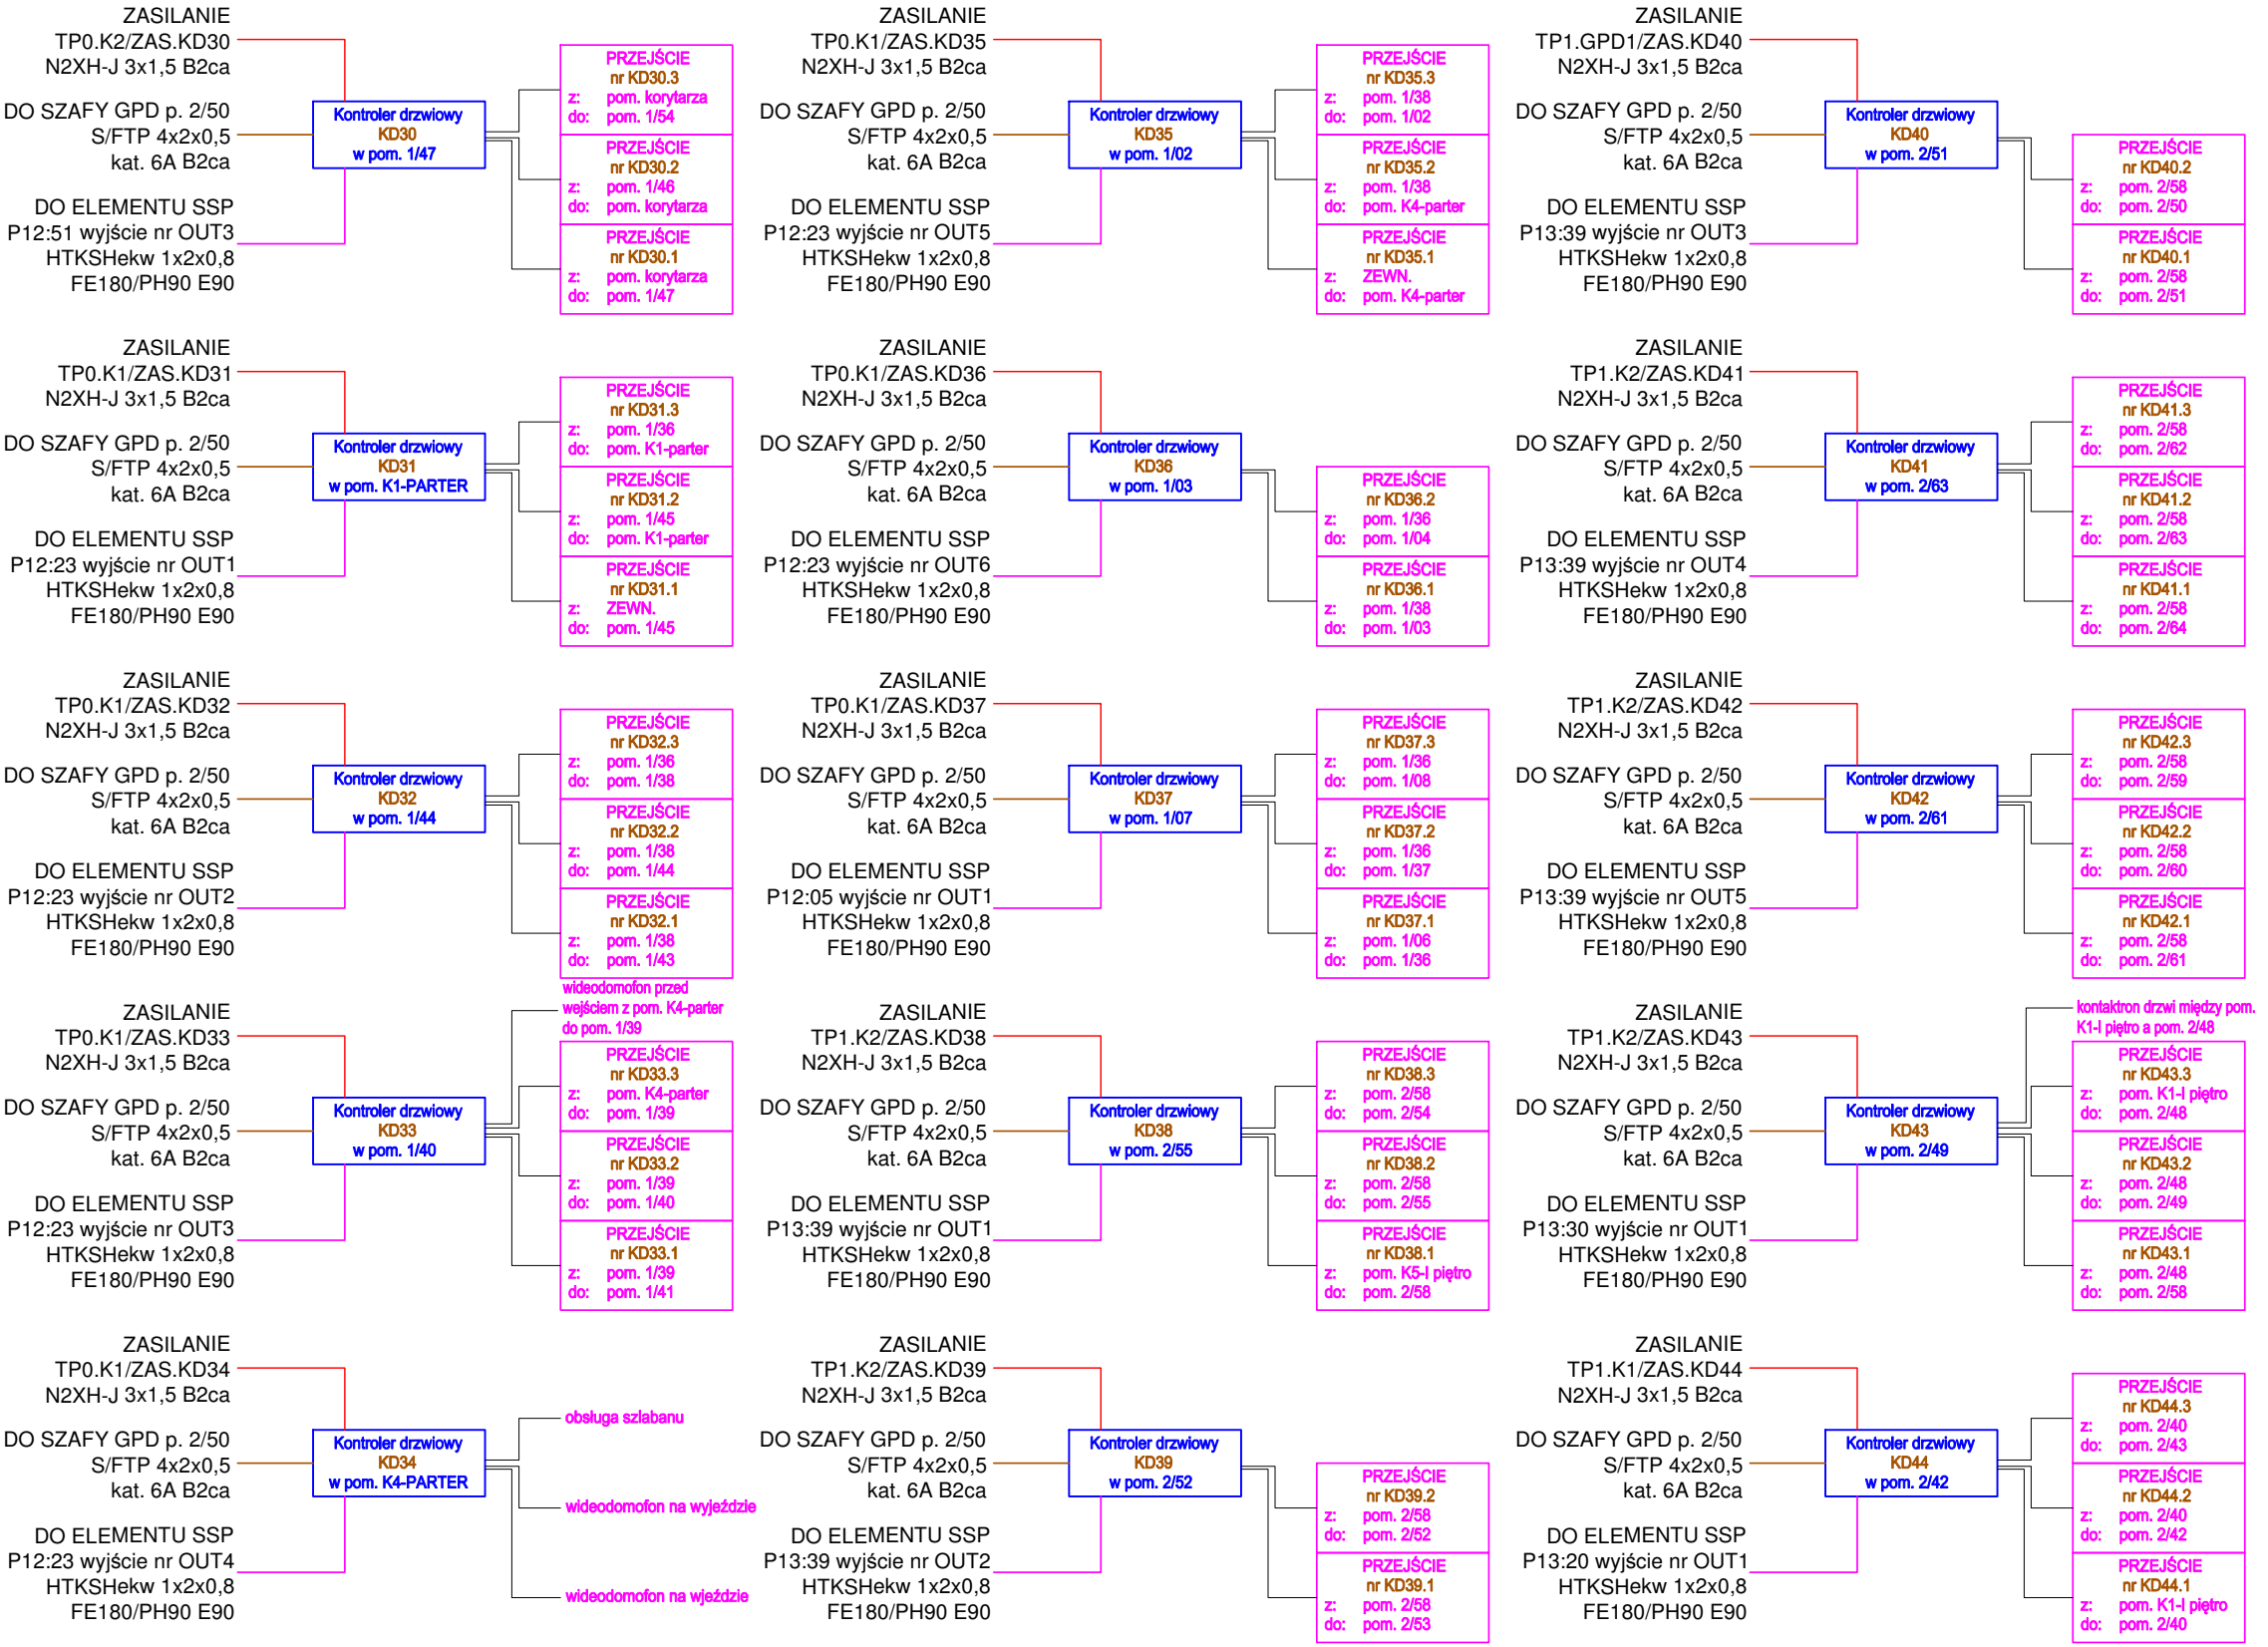
ZASILANIE
TP0.K2/ZAS.KD30
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P12:51 wyjście nr OUT3
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD30
w pom. 1/47
PRZEJŚCIE
nr KD30.3
z: pom. korytarza
do: pom. 1/54
PRZEJŚCIE
nr KD30.2
z: pom. 1/46
do: pom. korytarza
PRZEJŚCIE
nr KD30.1
z: pom. korytarza
do: pom. 1/47
ZASILANIE
TP0.K1/ZAS.KD31
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P12:23 wyjście nr OUT1
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD31
w pom. K1-PARTER
PRZEJŚCIE
nr KD31.3
z: pom. 1/36
do: pom. K1-parter
PRZEJŚCIE
nr KD31.2
z: pom. 1/45
do: pom. K1-parter
PRZEJŚCIE
nr KD31.1
z: ZEWN.
do: pom. 1/45
ZASILANIE
TP0.K1/ZAS.KD32
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P12:23 wyjście nr OUT2
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD32
w pom. 1/44
PRZEJŚCIE
nr KD32.3
z: pom. 1/36
do: pom. 1/38
PRZEJŚCIE
nr KD32.2
z: pom. 1/38
do: pom. 1/44
PRZEJŚCIE
nr KD32.1
z: pom. 1/38
do: pom. 1/43
ZASILANIE
TP0.K1/ZAS.KD33
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P12:23 wyjście nr OUT3
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD33
w pom. 1/40
wideodomofon przed wejściem z pom. K4-parter do pom. 1/39
PRZEJŚCIE
nr KD33.3
z: pom. K4-parter
do: pom. 1/39
PRZEJŚCIE
nr KD33.2
z: pom. 1/39
do: pom. 1/40
PRZEJŚCIE
nr KD33.1
z: pom. 1/39
do: pom. 1/41
ZASILANIE
TP0.K1/ZAS.KD34
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P12:23 wyjście nr OUT4
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD34
w pom. K4-PARTER
obsługa szlabanu
wideodomofon na wyjeździe
wideodomofon na wjeździe
ZASILANIE
TP0.K1/ZAS.KD35
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P12:23 wyjście nr OUT5
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD35
w pom. 1/02
PRZEJŚCIE
nr KD35.3
z: pom. 1/38
do: pom. 1/02
PRZEJŚCIE
nr KD35.2
z: pom. 1/38
do: pom. K4-parter
PRZEJŚCIE
nr KD35.1
z: ZEWN.
do: pom. K4-parter
ZASILANIE
TP0.K1/ZAS.KD36
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P12:23 wyjście nr OUT6
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD36
w pom. 1/03
PRZEJŚCIE
nr KD36.2
z: pom. 1/36
do: pom. 1/04
PRZEJŚCIE
nr KD36.1
z: pom. 1/38
do: pom. 1/03
ZASILANIE
TP0.K1/ZAS.KD37
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P12:05 wyjście nr OUT1
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD37
w pom. 1/07
PRZEJŚCIE
nr KD37.3
z: pom. 1/36
do: pom. 1/08
PRZEJŚCIE
nr KD37.2
z: pom. 1/36
do: pom. 1/37
PRZEJŚCIE
nr KD37.1
z: pom. 1/06
do: pom. 1/36
ZASILANIE
TP1.K2/ZAS.KD38
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P13:39 wyjście nr OUT1
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD38
w pom. 2/55
PRZEJŚCIE
nr KD38.3
z: pom. 2/58
do: pom. 2/54
PRZEJŚCIE
nr KD38.2
z: pom. 2/58
do: pom. 2/55
PRZEJŚCIE
nr KD38.1
z: pom. K5-I piętro
do: pom. 2/58
ZASILANIE
TP1.K2/ZAS.KD39
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P13:39 wyjście nr OUT2
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD39
w pom. 2/52
PRZEJŚCIE
nr KD39.2
z: pom. 2/58
do: pom. 2/52
PRZEJŚCIE
nr KD39.1
z: pom. 2/58
do: pom. 2/53
ZASILANIE
TP1.GPD1/ZAS.KD40
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P13:39 wyjście nr OUT3
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD40
w pom. 2/51
PRZEJŚCIE
nr KD40.2
z: pom. 2/58
do: pom. 2/50
PRZEJŚCIE
nr KD40.1
z: pom. 2/58
do: pom. 2/51
ZASILANIE
TP1.K2/ZAS.KD41
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P13:39 wyjście nr OUT4
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD41
w pom. 2/63
PRZEJŚCIE
nr KD41.3
z: pom. 2/58
do: pom. 2/62
PRZEJŚCIE
nr KD41.2
z: pom. 2/58
do: pom. 2/63
PRZEJŚCIE
nr KD41.1
z: pom. 2/58
do: pom. 2/64
ZASILANIE
TP1.K2/ZAS.KD42
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P13:39 wyjście nr OUT5
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD42
w pom. 2/61
PRZEJŚCIE
nr KD42.3
z: pom. 2/58
do: pom. 2/59
PRZEJŚCIE
nr KD42.2
z: pom. 2/58
do: pom. 2/60
PRZEJŚCIE
nr KD42.1
z: pom. 2/58
do: pom. 2/61
ZASILANIE
TP1.K2/ZAS.KD43
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P13:30 wyjście nr OUT1
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD43
w pom. 2/49
kontaktron drzwi między pom. K1-I piętro a pom. 2/48
PRZEJŚCIE
nr KD43.3
z: pom. K1-I piętro
do: pom. 2/48
PRZEJŚCIE
nr KD43.2
z: pom. 2/48
do: pom. 2/49
PRZEJŚCIE
nr KD43.1
z: pom. 2/48
do: pom. 2/58
ZASILANIE
TP1.K1/ZAS.KD44
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P13:20 wyjście nr OUT1
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD44
w pom. 2/42
PRZEJŚCIE
nr KD44.3
z: pom. 2/40
do: pom. 2/43
PRZEJŚCIE
nr KD44.2
z: pom. 2/40
do: pom. 2/42
PRZEJŚCIE
nr KD44.1
z: pom. K1-I piętro
do: pom. 2/40

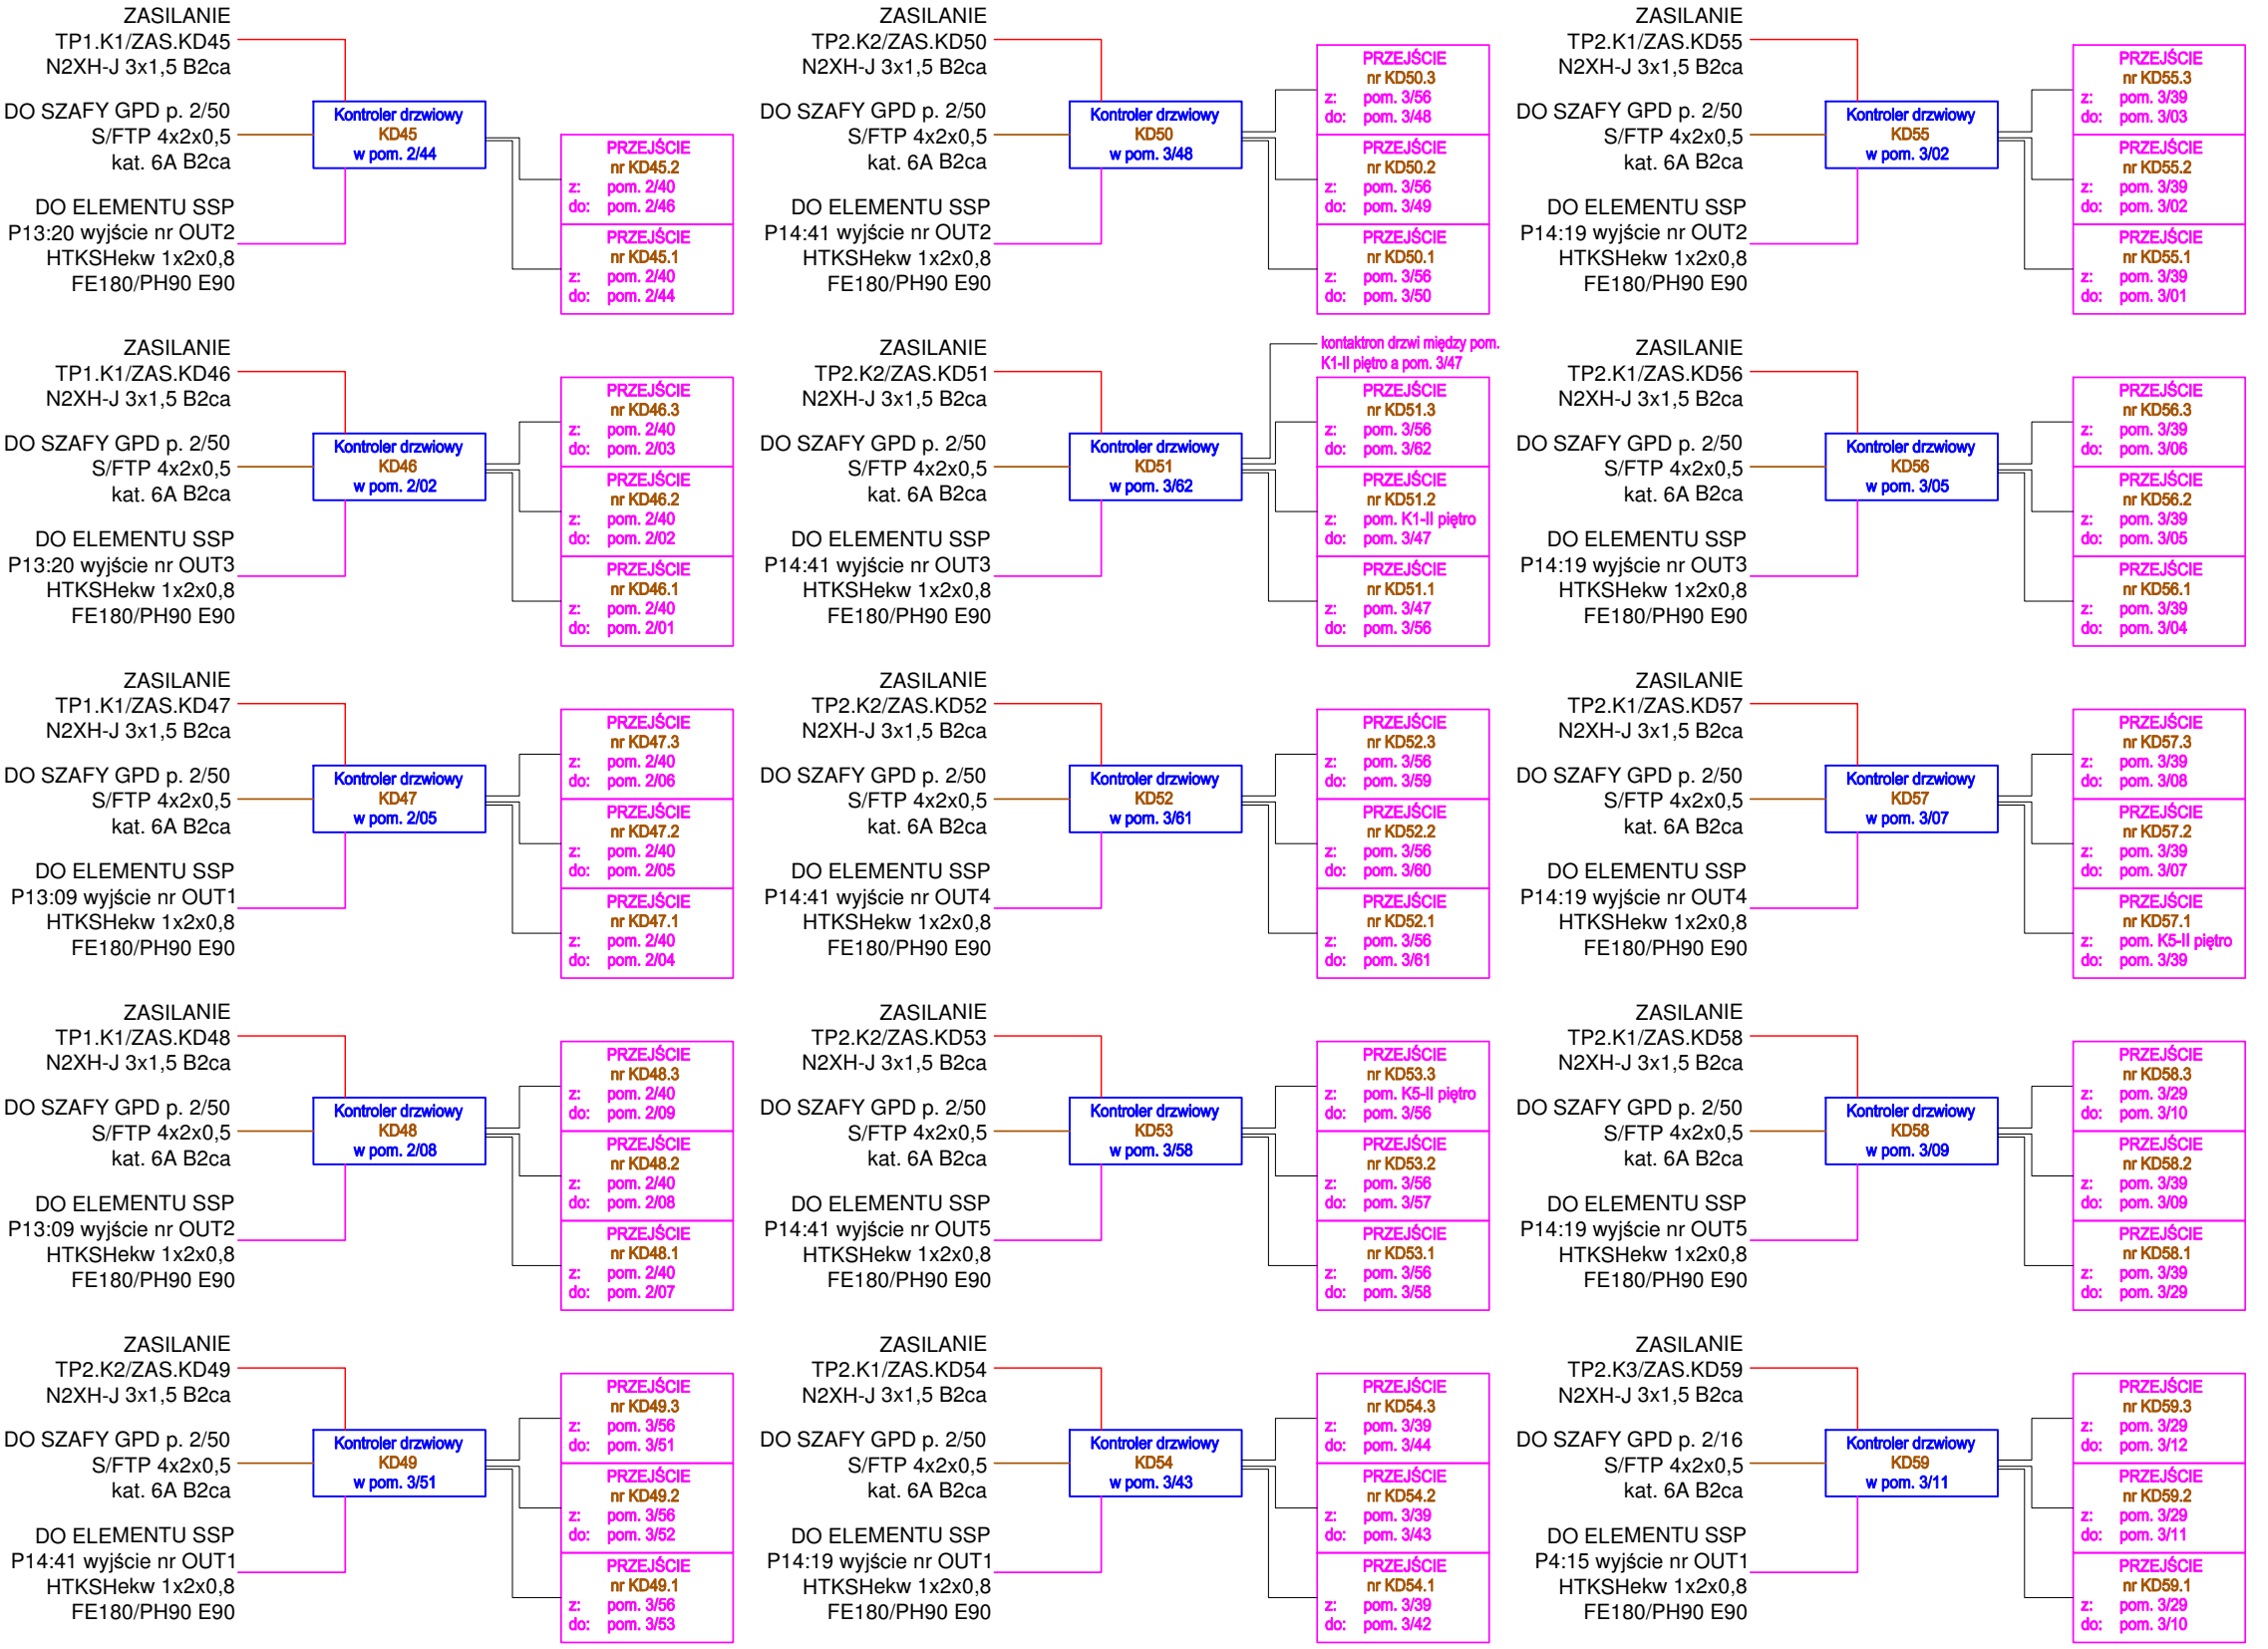
ZASILANIE
TP1.K1/ZAS.KD45
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P13:20 wyjście nr OUT2
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD45
w pom. 2/44
PRZEJŚCIE
nr KD45.2
z: pom. 2/40
do: pom. 2/46
PRZEJŚCIE
nr KD45.1
z: pom. 2/40
do: pom. 2/44
ZASILANIE
TP1.K1/ZAS.KD46
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P13:20 wyjście nr OUT3
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD46
w pom. 2/02
PRZEJŚCIE
nr KD46.3
z: pom. 2/40
do: pom. 2/03
PRZEJŚCIE
nr KD46.2
z: pom. 2/40
do: pom. 2/02
PRZEJŚCIE
nr KD46.1
z: pom. 2/40
do: pom. 2/01
ZASILANIE
TP1.K1/ZAS.KD47
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P13:09 wyjście nr OUT1
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD47
w pom. 2/05
PRZEJŚCIE
nr KD47.3
z: pom. 2/40
do: pom. 2/06
PRZEJŚCIE
nr KD47.2
z: pom. 2/40
do: pom. 2/05
PRZEJŚCIE
nr KD47.1
z: pom. 2/40
do: pom. 2/04
ZASILANIE
TP1.K1/ZAS.KD48
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P13:09 wyjście nr OUT2
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD48
w pom. 2/08
PRZEJŚCIE
nr KD48.3
z: pom. 2/40
do: pom. 2/09
PRZEJŚCIE
nr KD48.2
z: pom. 2/40
do: pom. 2/08
PRZEJŚCIE
nr KD48.1
z: pom. 2/40
do: pom. 2/07
ZASILANIE
TP2.K2/ZAS.KD49
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P14:41 wyjście nr OUT1
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD49
w pom. 3/51
PRZEJŚCIE
nr KD49.3
z: pom. 3/56
do: pom. 3/51
PRZEJŚCIE
nr KD49.2
z: pom. 3/56
do: pom. 3/52
PRZEJŚCIE
nr KD49.1
z: pom. 3/56
do: pom. 3/53
ZASILANIE
TP2.K2/ZAS.KD50
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P14:41 wyjście nr OUT2
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD50
w pom. 3/48
PRZEJŚCIE
nr KD50.3
z: pom. 3/56
do: pom. 3/48
PRZEJŚCIE
nr KD50.2
z: pom. 3/56
do: pom. 3/49
PRZEJŚCIE
nr KD50.1
z: pom. 3/56
do: pom. 3/50
ZASILANIE
TP2.K2/ZAS.KD51
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P14:41 wyjście nr OUT3
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD51
w pom. 3/62
kontaktron drzwi między pom.
K1-II piętro a pom. 3/47
PRZEJŚCIE
nr KD51.3
z: pom. 3/56
do: pom. 3/62
PRZEJŚCIE
nr KD51.2
z: pom. K1-II piętro
do: pom. 3/47
PRZEJŚCIE
nr KD51.1
z: pom. 3/47
do: pom. 3/56
ZASILANIE
TP2.K2/ZAS.KD52
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P14:41 wyjście nr OUT4
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD52
w pom. 3/61
PRZEJŚCIE
nr KD52.3
z: pom. 3/56
do: pom. 3/59
PRZEJŚCIE
nr KD52.2
z: pom. 3/56
do: pom. 3/60
PRZEJŚCIE
nr KD52.1
z: pom. 3/56
do: pom. 3/61
ZASILANIE
TP2.K2/ZAS.KD53
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P14:41 wyjście nr OUT5
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD53
w pom. 3/58
PRZEJŚCIE
nr KD53.3
z: pom. K5-II piętro
do: pom. 3/56
PRZEJŚCIE
nr KD53.2
z: pom. 3/56
do: pom. 3/57
PRZEJŚCIE
nr KD53.1
z: pom. 3/56
do: pom. 3/58
ZASILANIE
TP2.K1/ZAS.KD54
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P14:19 wyjście nr OUT1
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD54
w pom. 3/43
PRZEJŚCIE
nr KD54.3
z: pom. 3/39
do: pom. 3/44
PRZEJŚCIE
nr KD54.2
z: pom. 3/39
do: pom. 3/43
PRZEJŚCIE
nr KD54.1
z: pom. 3/39
do: pom. 3/42
ZASILANIE
TP2.K1/ZAS.KD55
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P14:19 wyjście nr OUT2
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD55
w pom. 3/02
PRZEJŚCIE
nr KD55.3
z: pom. 3/39
do: pom. 3/03
PRZEJŚCIE
nr KD55.2
z: pom. 3/39
do: pom. 3/02
PRZEJŚCIE
nr KD55.1
z: pom. 3/39
do: pom. 3/01
ZASILANIE
TP2.K1/ZAS.KD56
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P14:19 wyjście nr OUT3
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD56
w pom. 3/05
PRZEJŚCIE
nr KD56.3
z: pom. 3/39
do: pom. 3/06
PRZEJŚCIE
nr KD56.2
z: pom. 3/39
do: pom. 3/05
PRZEJŚCIE
nr KD56.1
z: pom. 3/39
do: pom. 3/04
ZASILANIE
TP2.K1/ZAS.KD57
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P14:19 wyjście nr OUT4
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD57
w pom. 3/07
PRZEJŚCIE
nr KD57.3
z: pom. 3/39
do: pom. 3/08
PRZEJŚCIE
nr KD57.2
z: pom. 3/39
do: pom. 3/07
PRZEJŚCIE
nr KD57.1
z: pom. K5-II piętro
do: pom. 3/39
ZASILANIE
TP2.K1/ZAS.KD58
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P14:19 wyjście nr OUT5
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD58
w pom. 3/09
PRZEJŚCIE
nr KD58.3
z: pom. 3/29
do: pom. 3/10
PRZEJŚCIE
nr KD58.2
z: pom. 3/39
do: pom. 3/09
PRZEJŚCIE
nr KD58.1
z: pom. 3/39
do: pom. 3/29
ZASILANIE
TP2.K3/ZAS.KD59
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/16
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P4:15 wyjście nr OUT1
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD59
w pom. 3/11
PRZEJŚCIE
nr KD59.3
z: pom. 3/29
do: pom. 3/12
PRZEJŚCIE
nr KD59.2
z: pom. 3/29
do: pom. 3/11
PRZEJŚCIE
nr KD59.1
z: pom. 3/29
do: pom. 3/10

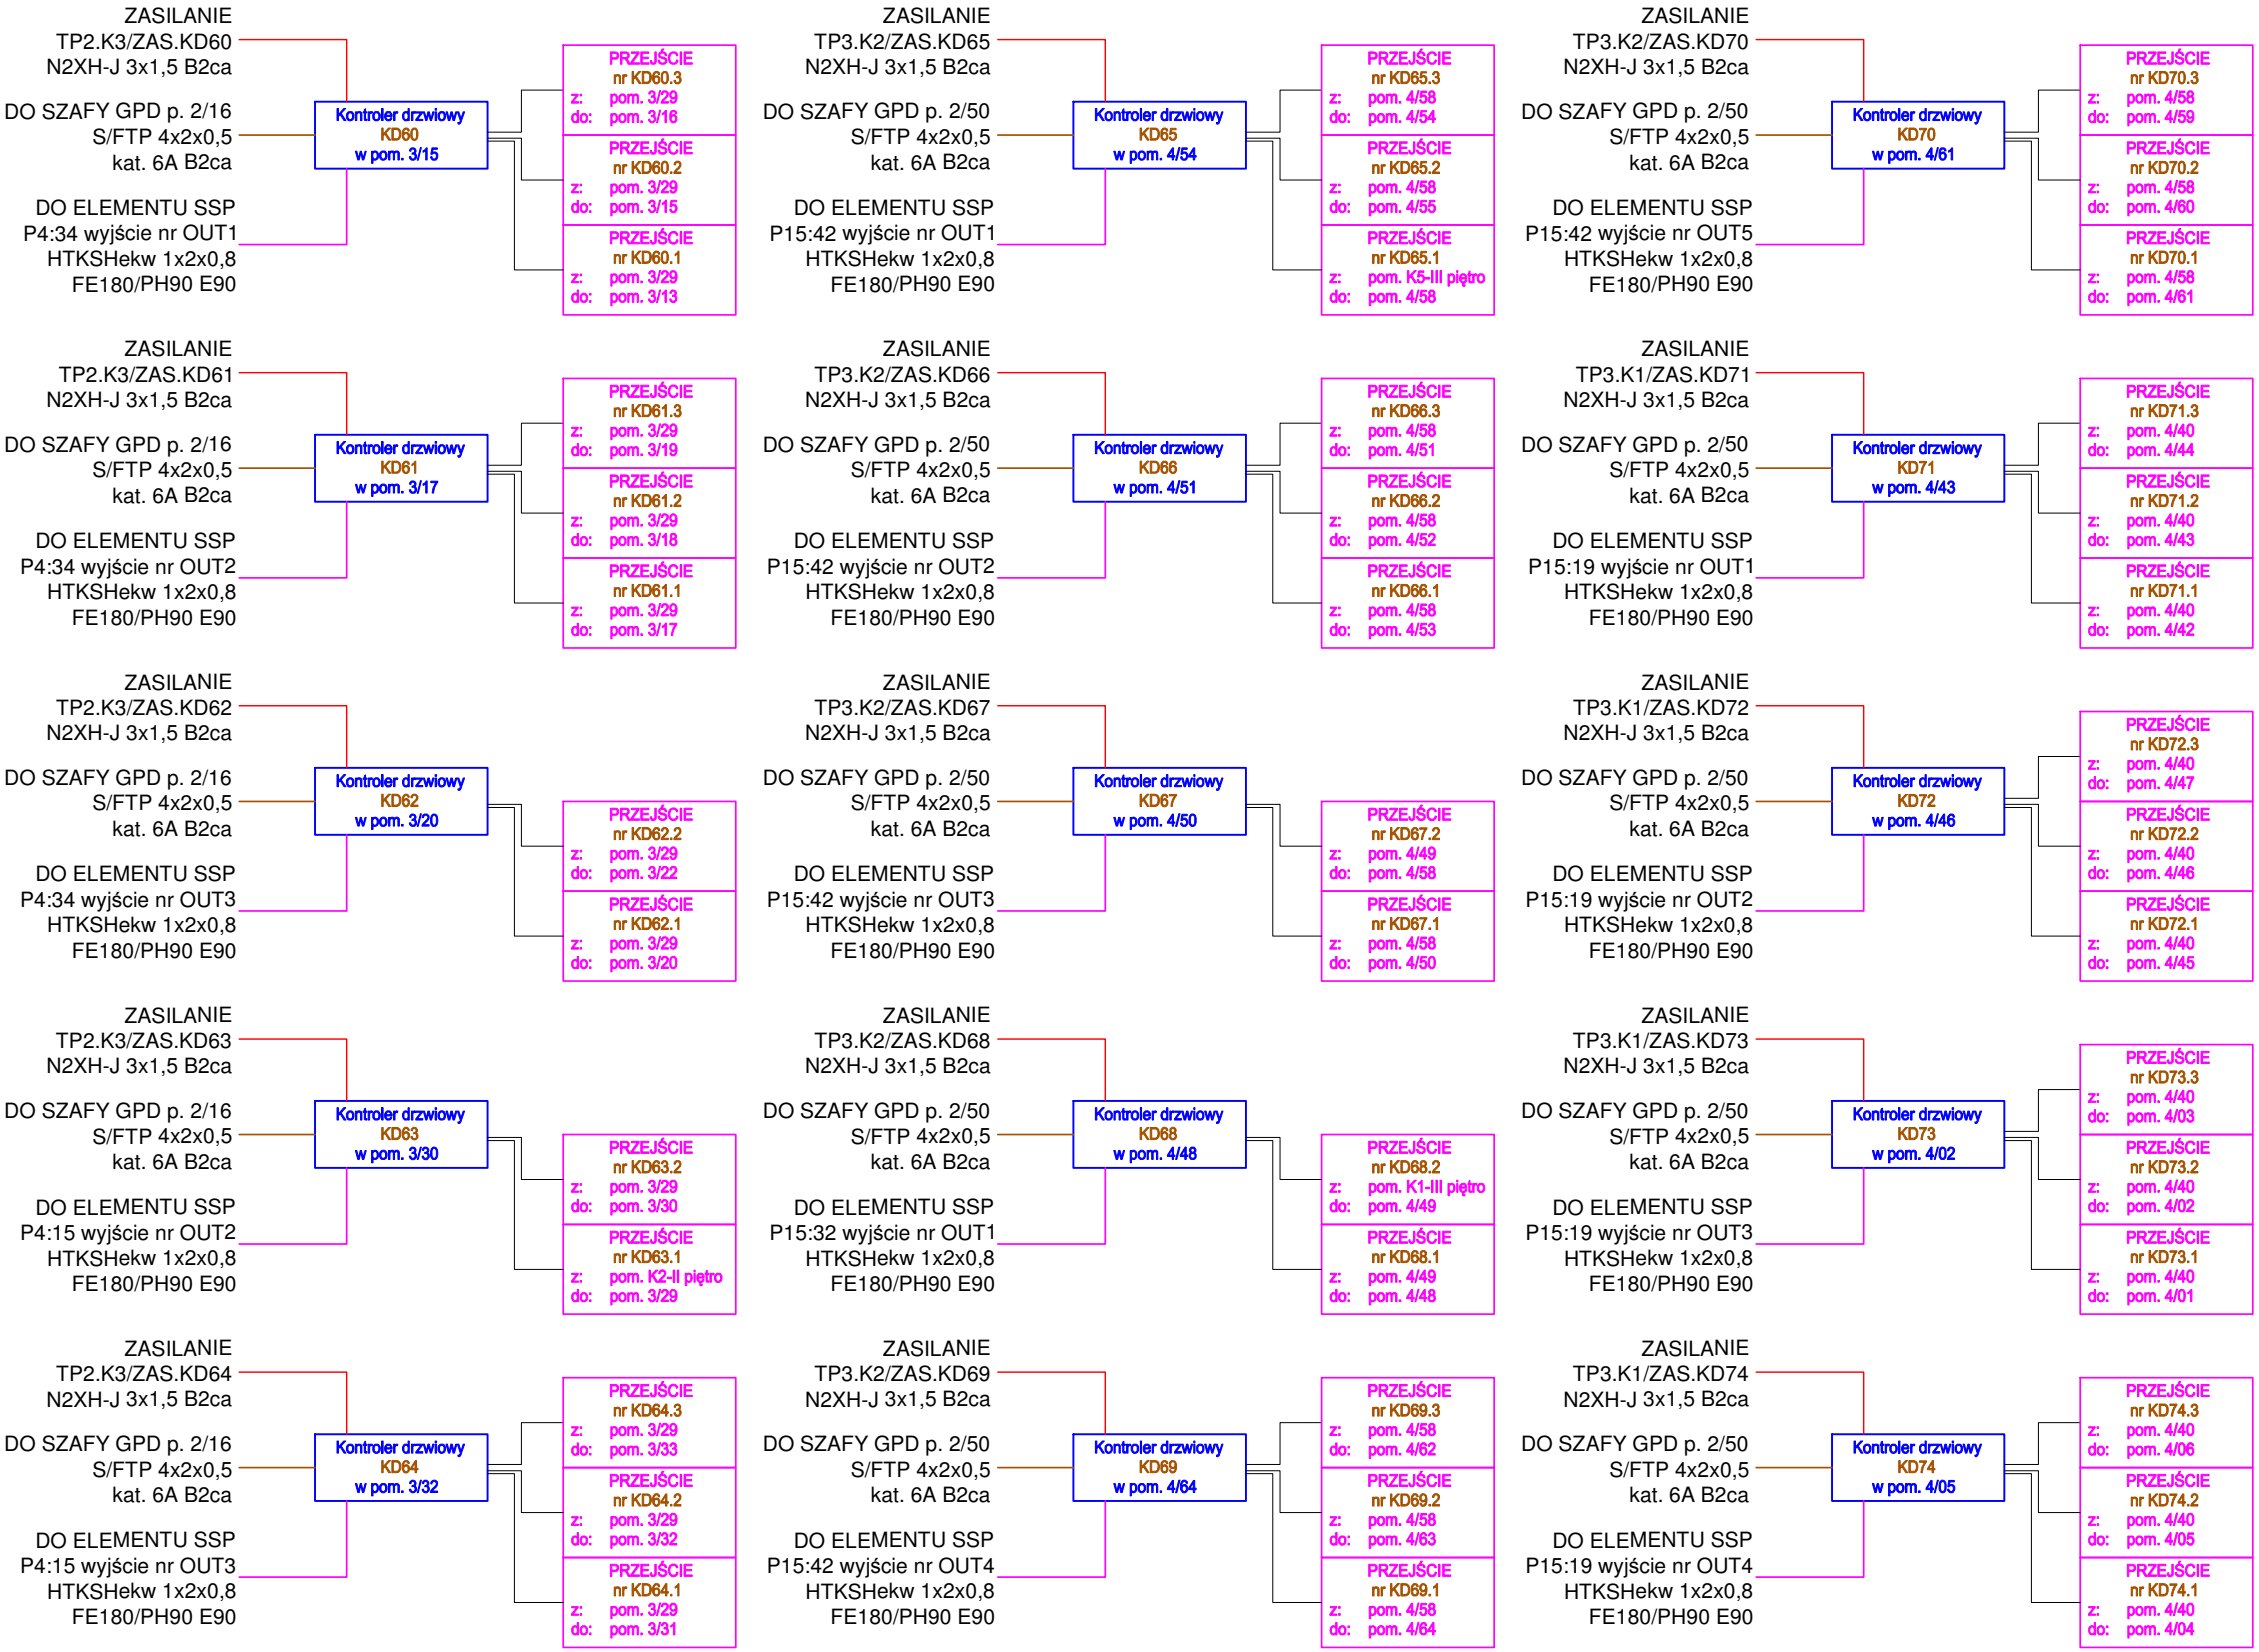

ZASILANIE
TP2.K3/ZAS.KD60
N2XH-J 3x1,5 B2ca

DO SZAFY GPD p. 2/16
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca

DO ELEMENTU SSP
P4:34 wyjście nr OUT1
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90

Kontroler drzwiowy
KD60
w pom. 3/15

PRZEJŚCIE
nr KD60.3
z: pom. 3/29
do: pom. 3/16

PRZEJŚCIE
nr KD60.2
z: pom. 3/29
do: pom. 3/15

PRZEJŚCIE
nr KD60.1
z: pom. 3/29
do: pom. 3/13

ZASILANIE
TP2.K3/ZAS.KD61
N2XH-J 3x1,5 B2ca

DO SZAFY GPD p. 2/16
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca

DO ELEMENTU SSP
P4:34 wyjście nr OUT2
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90

Kontroler drzwiowy
KD61
w pom. 3/17

PRZEJŚCIE
nr KD61.3
z: pom. 3/29
do: pom. 3/19

PRZEJŚCIE
nr KD61.2
z: pom. 3/29
do: pom. 3/18

PRZEJŚCIE
nr KD61.1
z: pom. 3/29
do: pom. 3/17

ZASILANIE
TP2.K3/ZAS.KD62
N2XH-J 3x1,5 B2ca

DO SZAFY GPD p. 2/16
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca

DO ELEMENTU SSP
P4:34 wyjście nr OUT3
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90

Kontroler drzwiowy
KD62
w pom. 3/20

PRZEJŚCIE
nr KD62.2
z: pom. 3/29
do: pom. 3/22

PRZEJŚCIE
nr KD62.1
z: pom. 3/29
do: pom. 3/20

ZASILANIE
TP2.K3/ZAS.KD63
N2XH-J 3x1,5 B2ca

DO SZAFY GPD p. 2/16
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca

DO ELEMENTU SSP
P4:15 wyjście nr OUT2
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90

Kontroler drzwiowy
KD63
w pom. 3/30

PRZEJŚCIE
nr KD63.2
z: pom. 3/29
do: pom. 3/30

PRZEJŚCIE
nr KD63.1
z: pom. K2-II piętro
do: pom. 3/29

ZASILANIE
TP2.K3/ZAS.KD64
N2XH-J 3x1,5 B2ca

DO SZAFY GPD p. 2/16
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca

DO ELEMENTU SSP
P4:15 wyjście nr OUT3
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90

Kontroler drzwiowy
KD64
w pom. 3/32

PRZEJŚCIE
nr KD64.3
z: pom. 3/29
do: pom. 3/33

PRZEJŚCIE
nr KD64.2
z: pom. 3/29
do: pom. 3/32

PRZEJŚCIE
nr KD64.1
z: pom. 3/29
do: pom. 3/31

ZASILANIE
TP3.K2/ZAS.KD65
N2XH-J 3x1,5 B2ca

DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca

DO ELEMENTU SSP
P15:42 wyjście nr OUT1
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90

Kontroler drzwiowy
KD65
w pom. 4/54

PRZEJŚCIE
nr KD65.3
z: pom. 4/58
do: pom. 4/54

PRZEJŚCIE
nr KD65.2
z: pom. 4/58
do: pom. 4/55

PRZEJŚCIE
nr KD65.1
z: pom. K5-III piętro
do: pom. 4/58

ZASILANIE
TP3.K2/ZAS.KD66
N2XH-J 3x1,5 B2ca

DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca

DO ELEMENTU SSP
P15:42 wyjście nr OUT2
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90

Kontroler drzwiowy
KD66
w pom. 4/51

PRZEJŚCIE
nr KD66.3
z: pom. 4/58
do: pom. 4/51

PRZEJŚCIE
nr KD66.2
z: pom. 4/58
do: pom. 4/52

PRZEJŚCIE
nr KD66.1
z: pom. 4/58
do: pom. 4/53

ZASILANIE
TP3.K2/ZAS.KD67
N2XH-J 3x1,5 B2ca

DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca

DO ELEMENTU SSP
P15:42 wyjście nr OUT3
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90

Kontroler drzwiowy
KD67
w pom. 4/50

PRZEJŚCIE
nr KD67.2
z: pom. 4/49
do: pom. 4/58

PRZEJŚCIE
nr KD67.1
z: pom. 4/58
do: pom. 4/50

ZASILANIE
TP3.K2/ZAS.KD68
N2XH-J 3x1,5 B2ca

DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca

DO ELEMENTU SSP
P15:32 wyjście nr OUT1
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90

Kontroler drzwiowy
KD68
w pom. 4/48

PRZEJŚCIE
nr KD68.2
z: pom. K1-III piętro
do: pom. 4/49

PRZEJŚCIE
nr KD68.1
z: pom. 4/49
do: pom. 4/48

ZASILANIE
TP3.K2/ZAS.KD69
N2XH-J 3x1,5 B2ca

DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca

DO ELEMENTU SSP
P15:42 wyjście nr OUT4
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90

Kontroler drzwiowy
KD69
w pom. 4/64

PRZEJŚCIE
nr KD69.3
z: pom. 4/58
do: pom. 4/62

PRZEJŚCIE
nr KD69.2
z: pom. 4/58
do: pom. 4/63

PRZEJŚCIE
nr KD69.1
z: pom. 4/58
do: pom. 4/64

ZASILANIE
TP3.K2/ZAS.KD70
N2XH-J 3x1,5 B2ca

DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca

DO ELEMENTU SSP
P15:42 wyjście nr OUT5
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90

Kontroler drzwiowy
KD70
w pom. 4/61

PRZEJŚCIE
nr KD70.3
z: pom. 4/58
do: pom. 4/59

PRZEJŚCIE
nr KD70.2
z: pom. 4/58
do: pom. 4/60

PRZEJŚCIE
nr KD70.1
z: pom. 4/58
do: pom. 4/61

ZASILANIE
TP3.K1/ZAS.KD71
N2XH-J 3x1,5 B2ca

DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca

DO ELEMENTU SSP
P15:19 wyjście nr OUT1
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90

Kontroler drzwiowy
KD71
w pom. 4/43

PRZEJŚCIE
nr KD71.3
z: pom. 4/40
do: pom. 4/44

PRZEJŚCIE
nr KD71.2
z: pom. 4/40
do: pom. 4/43

PRZEJŚCIE
nr KD71.1
z: pom. 4/40
do: pom. 4/42

ZASILANIE
TP3.K1/ZAS.KD72
N2XH-J 3x1,5 B2ca

DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca

DO ELEMENTU SSP
P15:19 wyjście nr OUT2
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90

Kontroler drzwiowy
KD72
w pom. 4/46

PRZEJŚCIE
nr KD72.3
z: pom. 4/40
do: pom. 4/47

PRZEJŚCIE
nr KD72.2
z: pom. 4/40
do: pom. 4/46

PRZEJŚCIE
nr KD72.1
z: pom. 4/40
do: pom. 4/45

ZASILANIE
TP3.K1/ZAS.KD73
N2XH-J 3x1,5 B2ca

DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca

DO ELEMENTU SSP
P15:19 wyjście nr OUT3
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90

Kontroler drzwiowy
KD73
w pom. 4/02

PRZEJŚCIE
nr KD73.3
z: pom. 4/40
do: pom. 4/03

PRZEJŚCIE
nr KD73.2
z: pom. 4/40
do: pom. 4/02

PRZEJŚCIE
nr KD73.1
z: pom. 4/40
do: pom. 4/01

ZASILANIE
TP3.K1/ZAS.KD74
N2XH-J 3x1,5 B2ca

DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca

DO ELEMENTU SSP
P15:19 wyjście nr OUT4
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90

Kontroler drzwiowy
KD74
w pom. 4/05

PRZEJŚCIE
nr KD74.3
z: pom. 4/40
do: pom. 4/06

PRZEJŚCIE
nr KD74.2
z: pom. 4/40
do: pom. 4/05

PRZEJŚCIE
nr KD74.1
z: pom. 4/40
do: pom. 4/04

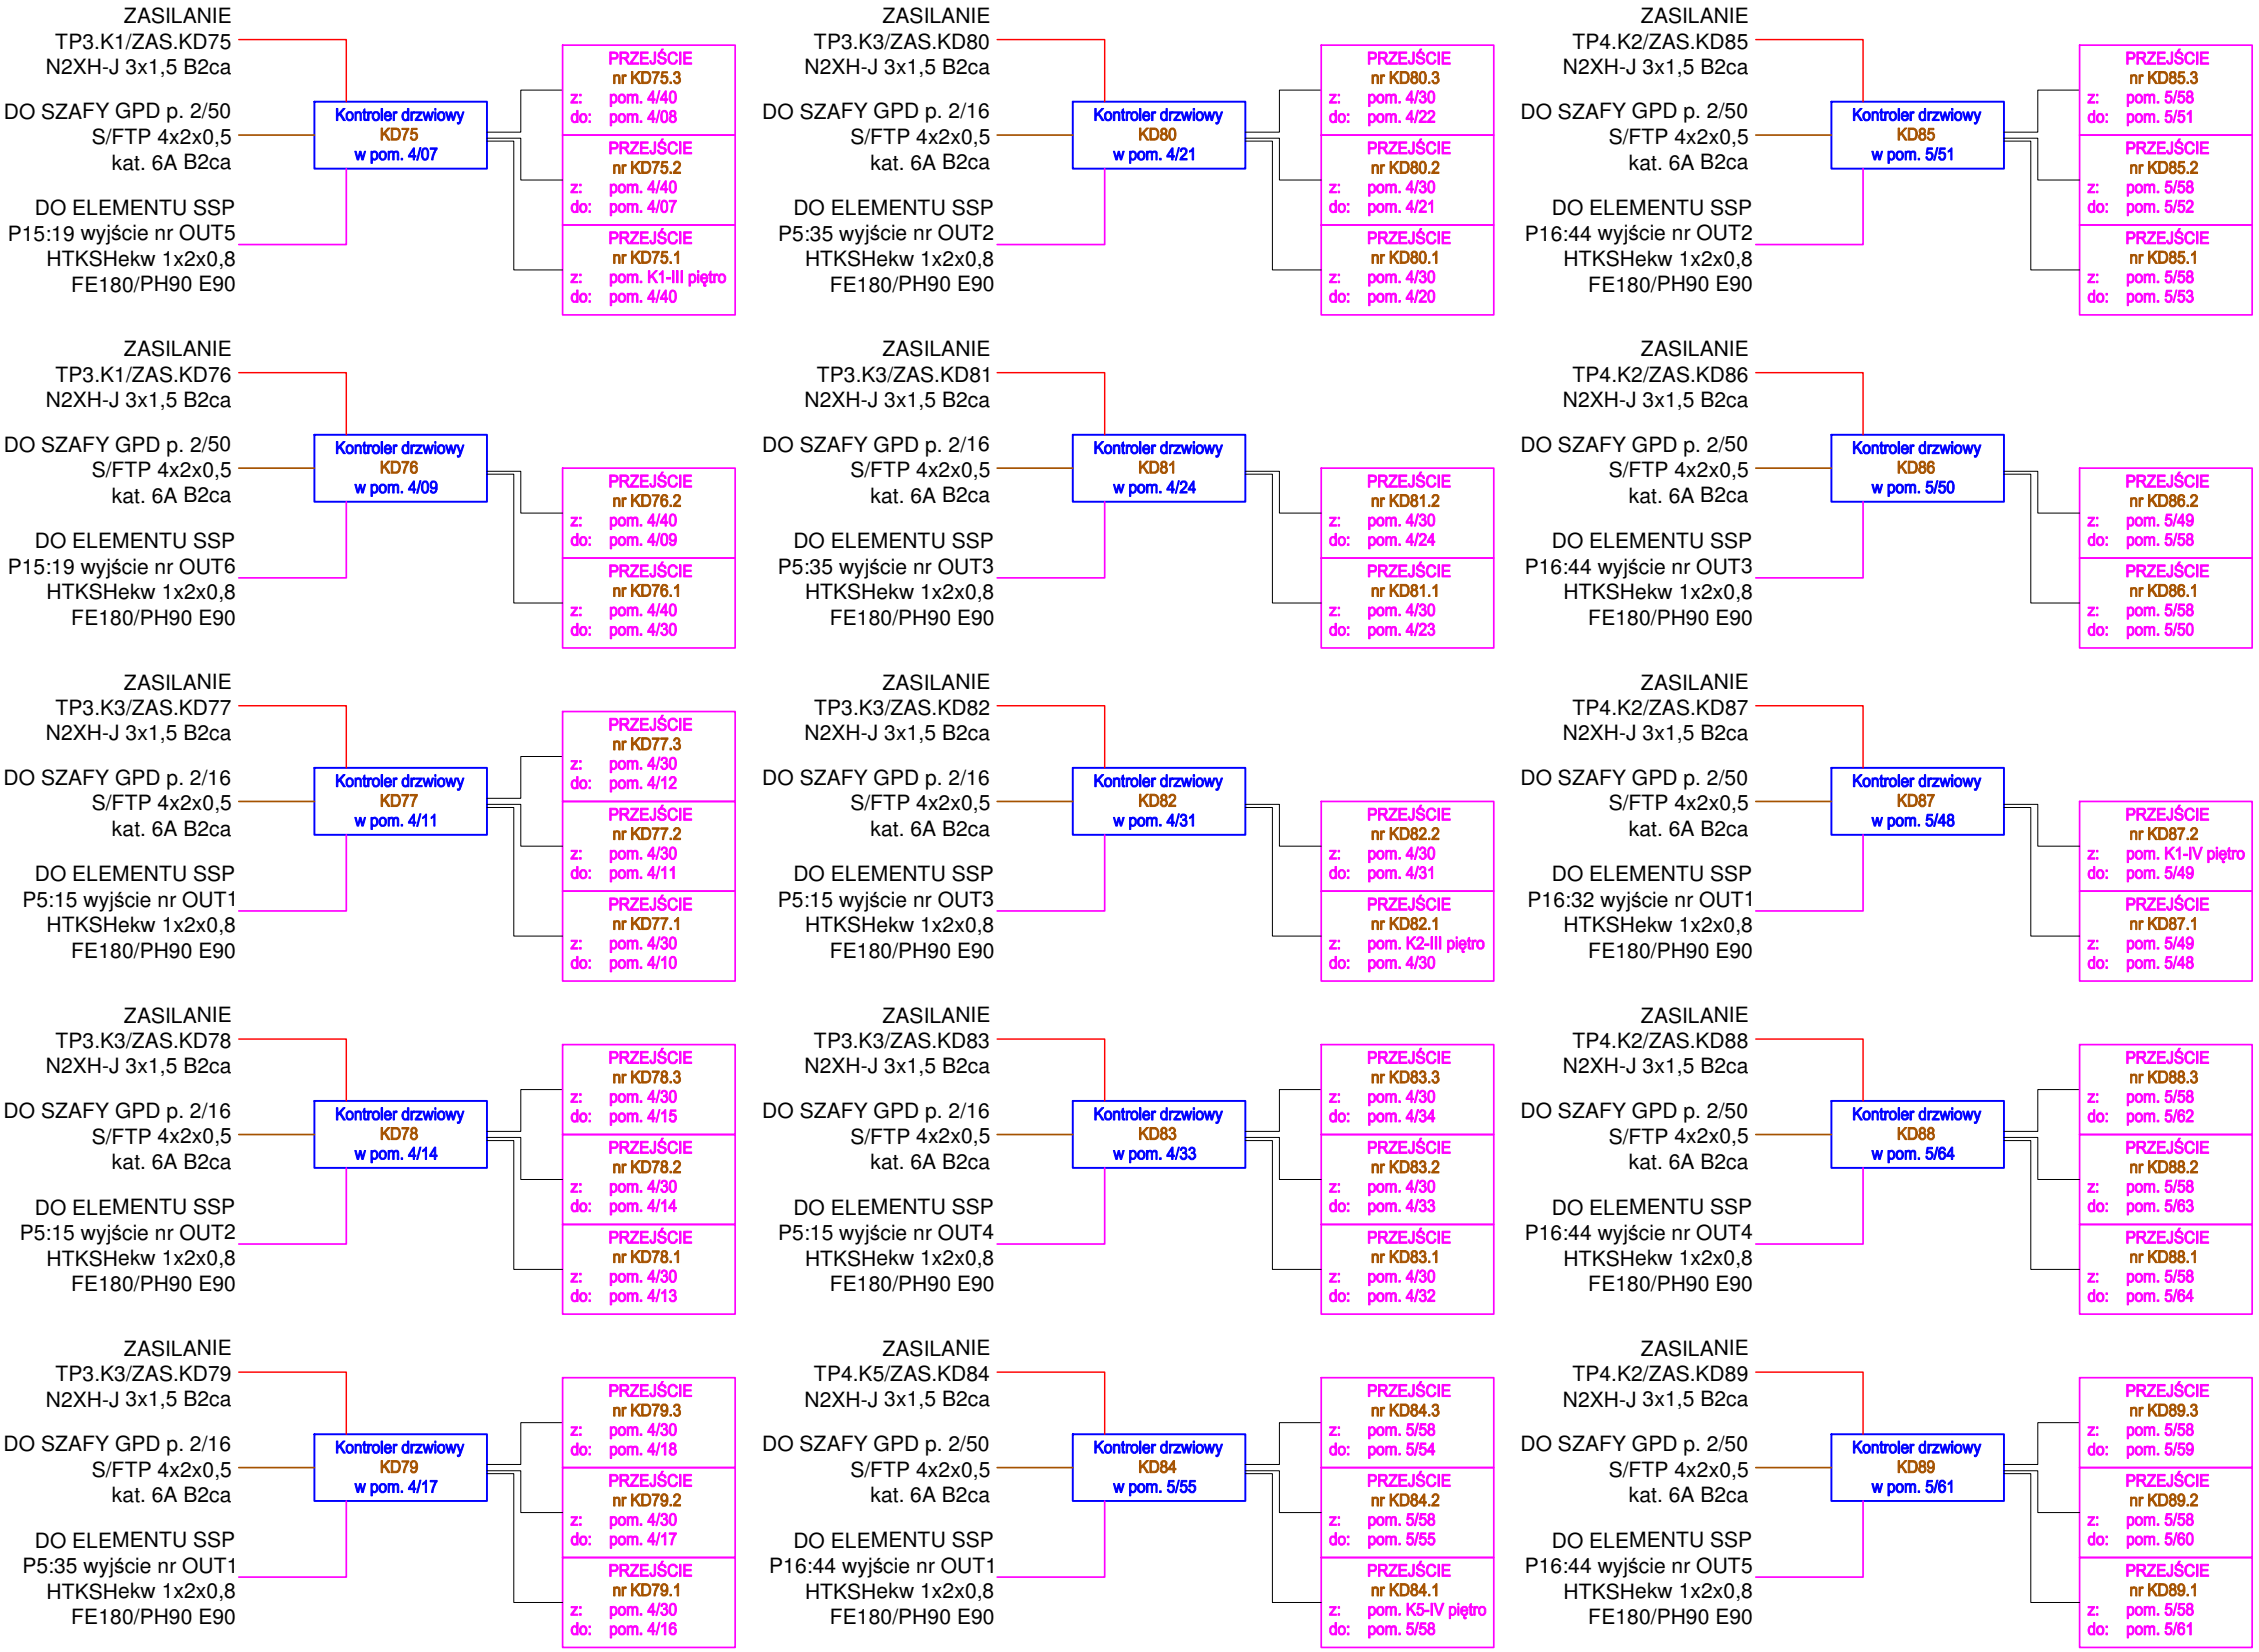
ZASILANIE
TP3.K1/ZAS.KD75
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P15:19 wyjście nr OUT5
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD75
w pom. 4/07
PRZEJŚCIE
nr KD75.3
z: pom. 4/40
do: pom. 4/08
PRZEJŚCIE
nr KD75.2
z: pom. 4/40
do: pom. 4/07
PRZEJŚCIE
nr KD75.1
z: pom. K1-III piętro
do: pom. 4/40
ZASILANIE
TP3.K1/ZAS.KD76
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P15:19 wyjście nr OUT6
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD76
w pom. 4/09
PRZEJŚCIE
nr KD76.2
z: pom. 4/40
do: pom. 4/09
PRZEJŚCIE
nr KD76.1
z: pom. 4/40
do: pom. 4/30
ZASILANIE
TP3.K3/ZAS.KD77
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/16
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P5:15 wyjście nr OUT1
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD77
w pom. 4/11
PRZEJŚCIE
nr KD77.3
z: pom. 4/30
do: pom. 4/12
PRZEJŚCIE
nr KD77.2
z: pom. 4/30
do: pom. 4/11
PRZEJŚCIE
nr KD77.1
z: pom. 4/30
do: pom. 4/10
ZASILANIE
TP3.K3/ZAS.KD78
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/16
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P5:15 wyjście nr OUT2
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD78
w pom. 4/14
PRZEJŚCIE
nr KD78.3
z: pom. 4/30
do: pom. 4/15
PRZEJŚCIE
nr KD78.2
z: pom. 4/30
do: pom. 4/14
PRZEJŚCIE
nr KD78.1
z: pom. 4/30
do: pom. 4/13
ZASILANIE
TP3.K3/ZAS.KD79
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/16
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P5:35 wyjście nr OUT1
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD79
w pom. 4/17
PRZEJŚCIE
nr KD79.3
z: pom. 4/30
do: pom. 4/18
PRZEJŚCIE
nr KD79.2
z: pom. 4/30
do: pom. 4/17
PRZEJŚCIE
nr KD79.1
z: pom. 4/30
do: pom. 4/16
ZASILANIE
TP3.K3/ZAS.KD80
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/16
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P5:35 wyjście nr OUT2
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD80
w pom. 4/21
PRZEJŚCIE
nr KD80.3
z: pom. 4/30
do: pom. 4/22
PRZEJŚCIE
nr KD80.2
z: pom. 4/30
do: pom. 4/21
PRZEJŚCIE
nr KD80.1
z: pom. 4/30
do: pom. 4/20
ZASILANIE
TP3.K3/ZAS.KD81
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/16
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P5:35 wyjście nr OUT3
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD81
w pom. 4/24
PRZEJŚCIE
nr KD81.2
z: pom. 4/30
do: pom. 4/24
PRZEJŚCIE
nr KD81.1
z: pom. 4/30
do: pom. 4/23
ZASILANIE
TP3.K3/ZAS.KD82
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/16
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P5:15 wyjście nr OUT3
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD82
w pom. 4/31
PRZEJŚCIE
nr KD82.2
z: pom. 4/30
do: pom. 4/31
PRZEJŚCIE
nr KD82.1
z: pom. K2-III piętro
do: pom. 4/30
ZASILANIE
TP3.K3/ZAS.KD83
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/16
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P5:15 wyjście nr OUT4
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD83
w pom. 4/33
PRZEJŚCIE
nr KD83.3
z: pom. 4/30
do: pom. 4/34
PRZEJŚCIE
nr KD83.2
z: pom. 4/30
do: pom. 4/33
PRZEJŚCIE
nr KD83.1
z: pom. 4/30
do: pom. 4/32
ZASILANIE
TP4.K5/ZAS.KD84
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P16:44 wyjście nr OUT1
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD84
w pom. 5/55
PRZEJŚCIE
nr KD84.3
z: pom. 5/58
do: pom. 5/54
PRZEJŚCIE
nr KD84.2
z: pom. 5/58
do: pom. 5/55
PRZEJŚCIE
nr KD84.1
z: pom. K5-IV piętro
do: pom. 5/58
ZASILANIE
TP4.K2/ZAS.KD85
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P16:44 wyjście nr OUT2
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD85
w pom. 5/51
PRZEJŚCIE
nr KD85.3
z: pom. 5/58
do: pom. 5/51
PRZEJŚCIE
nr KD85.2
z: pom. 5/58
do: pom. 5/52
PRZEJŚCIE
nr KD85.1
z: pom. 5/58
do: pom. 5/53
ZASILANIE
TP4.K2/ZAS.KD86
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P16:44 wyjście nr OUT3
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD86
w pom. 5/50
PRZEJŚCIE
nr KD86.2
z: pom. 5/49
do: pom. 5/58
PRZEJŚCIE
nr KD86.1
z: pom. 5/58
do: pom. 5/50
ZASILANIE
TP4.K2/ZAS.KD87
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P16:32 wyjście nr OUT1
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD87
w pom. 5/48
PRZEJŚCIE
nr KD87.2
z: pom. K1-IV piętro
do: pom. 5/49
PRZEJŚCIE
nr KD87.1
z: pom. 5/49
do: pom. 5/48
ZASILANIE
TP4.K2/ZAS.KD88
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P16:44 wyjście nr OUT4
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD88
w pom. 5/64
PRZEJŚCIE
nr KD88.3
z: pom. 5/58
do: pom. 5/62
PRZEJŚCIE
nr KD88.2
z: pom. 5/58
do: pom. 5/63
PRZEJŚCIE
nr KD88.1
z: pom. 5/58
do: pom. 5/64
ZASILANIE
TP4.K2/ZAS.KD89
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P16:44 wyjście nr OUT5
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD89
w pom. 5/61
PRZEJŚCIE
nr KD89.3
z: pom. 5/58
do: pom. 5/59
PRZEJŚCIE
nr KD89.2
z: pom. 5/58
do: pom. 5/60
PRZEJŚCIE
nr KD89.1
z: pom. 5/58
do: pom. 5/61

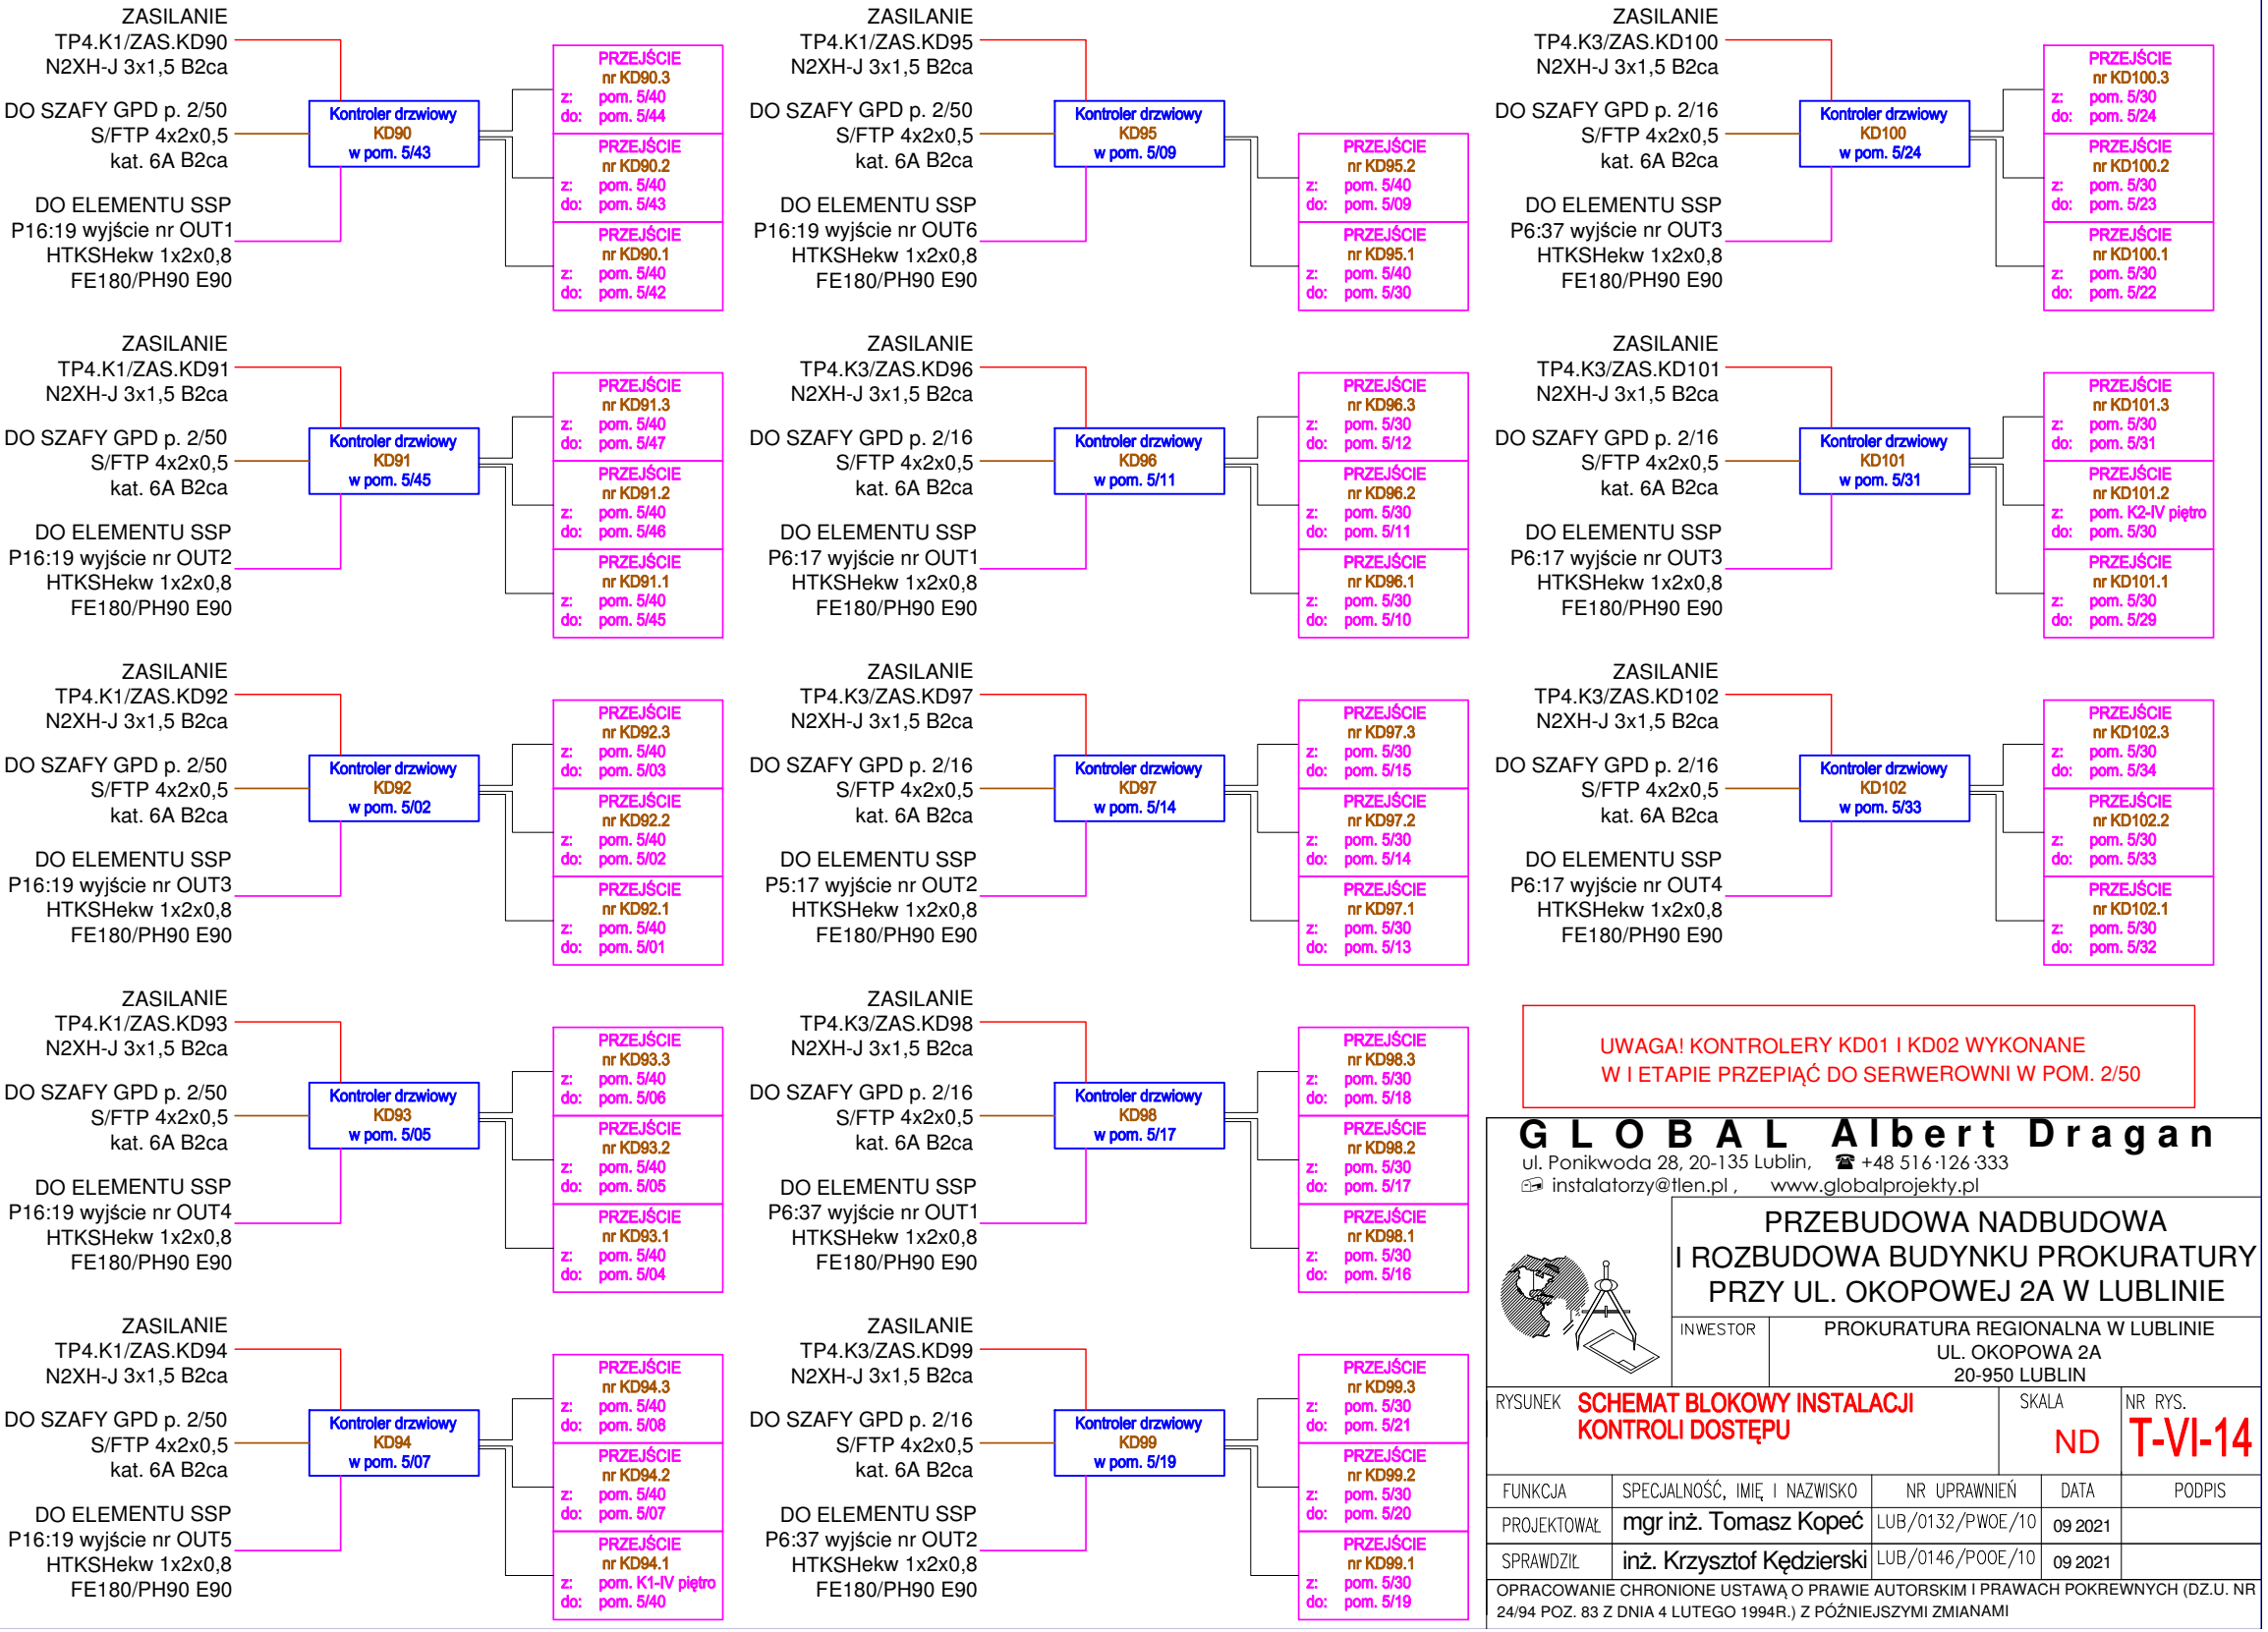
ZASILANIE
TP4.K1/ZAS.KD90
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P16:19 wyjście nr OUT1
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD90
w pom. 5/43
PRZEJŚCIE
nr KD90.3
z: pom. 5/40
do: pom. 5/44
PRZEJŚCIE
nr KD90.2
z: pom. 5/40
do: pom. 5/43
PRZEJŚCIE
nr KD90.1
z: pom. 5/40
do: pom. 5/42
ZASILANIE
TP4.K1/ZAS.KD95
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P16:19 wyjście nr OUT6
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD95
w pom. 5/09
PRZEJŚCIE
nr KD95.2
z: pom. 5/40
do: pom. 5/09
PRZEJŚCIE
nr KD95.1
z: pom. 5/40
do: pom. 5/30
ZASILANIE
TP4.K3/ZAS.KD100
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/16
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P6:37 wyjście nr OUT3
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD100
w pom. 5/24
PRZEJŚCIE
nr KD100.3
z: pom. 5/30
do: pom. 5/24
PRZEJŚCIE
nr KD100.2
z: pom. 5/30
do: pom. 5/23
PRZEJŚCIE
nr KD100.1
z: pom. 5/30
do: pom. 5/22
ZASILANIE
TP4.K1/ZAS.KD91
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P16:19 wyjście nr OUT2
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD91
w pom. 5/45
PRZEJŚCIE
nr KD91.3
z: pom. 5/40
do: pom. 5/47
PRZEJŚCIE
nr KD91.2
z: pom. 5/40
do: pom. 5/46
PRZEJŚCIE
nr KD91.1
z: pom. 5/40
do: pom. 5/45
ZASILANIE
TP4.K3/ZAS.KD96
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/16
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P6:17 wyjście nr OUT1
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD96
w pom. 5/11
PRZEJŚCIE
nr KD96.3
z: pom. 5/30
do: pom. 5/12
PRZEJŚCIE
nr KD96.2
z: pom. 5/30
do: pom. 5/11
PRZEJŚCIE
nr KD96.1
z: pom. 5/30
do: pom. 5/10
ZASILANIE
TP4.K3/ZAS.KD101
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/16
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P6:17 wyjście nr OUT3
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD101
w pom. 5/31
PRZEJŚCIE
nr KD101.3
z: pom. 5/30
do: pom. 5/31
PRZEJŚCIE
nr KD101.2
z: pom. K2-IV piętro
do: pom. 5/30
PRZEJŚCIE
nr KD101.1
z: pom. 5/30
do: pom. 5/29
ZASILANIE
TP4.K1/ZAS.KD92
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P16:19 wyjście nr OUT3
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD92
w pom. 5/02
PRZEJŚCIE
nr KD92.3
z: pom. 5/40
do: pom. 5/03
PRZEJŚCIE
nr KD92.2
z: pom. 5/40
do: pom. 5/02
PRZEJŚCIE
nr KD92.1
z: pom. 5/40
do: pom. 5/01
ZASILANIE
TP4.K3/ZAS.KD97
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/16
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P5:17 wyjście nr OUT2
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD97
w pom. 5/14
PRZEJŚCIE
nr KD97.3
z: pom. 5/30
do: pom. 5/15
PRZEJŚCIE
nr KD97.2
z: pom. 5/30
do: pom. 5/14
PRZEJŚCIE
nr KD97.1
z: pom. 5/30
do: pom. 5/13
ZASILANIE
TP4.K3/ZAS.KD102
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/16
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P6:17 wyjście nr OUT4
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD102
w pom. 5/33
PRZEJŚCIE
nr KD102.3
z: pom. 5/30
do: pom. 5/34
PRZEJŚCIE
nr KD102.2
z: pom. 5/30
do: pom. 5/33
PRZEJŚCIE
nr KD102.1
z: pom. 5/30
do: pom. 5/32
ZASILANIE
TP4.K1/ZAS.KD93
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P16:19 wyjście nr OUT4
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD93
w pom. 5/05
PRZEJŚCIE
nr KD93.3
z: pom. 5/40
do: pom. 5/06
PRZEJŚCIE
nr KD93.2
z: pom. 5/40
do: pom. 5/05
PRZEJŚCIE
nr KD93.1
z: pom. 5/40
do: pom. 5/04
ZASILANIE
TP4.K3/ZAS.KD98
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/16
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P6:37 wyjście nr OUT1
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD98
w pom. 5/17
PRZEJŚCIE
nr KD98.3
z: pom. 5/30
do: pom. 5/18
PRZEJŚCIE
nr KD98.2
z: pom. 5/30
do: pom. 5/17
PRZEJŚCIE
nr KD98.1
z: pom. 5/30
do: pom. 5/16
ZASILANIE
TP4.K1/ZAS.KD94
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/50
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P16:19 wyjście nr OUT5
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD94
w pom. 5/07
PRZEJŚCIE
nr KD94.3
z: pom. 5/40
do: pom. 5/08
PRZEJŚCIE
nr KD94.2
z: pom. 5/40
do: pom. 5/07
PRZEJŚCIE
nr KD94.1
z: pom. K1-IV piętro
do: pom. 5/40
ZASILANIE
TP4.K3/ZAS.KD99
N2XH-J 3x1,5 B2ca
DO SZAFY GPD p. 2/16
S/FTP 4x2x0,5
kat. 6A B2ca
DO ELEMENTU SSP
P6:37 wyjście nr OUT2
HTKSHekw 1x2x0,8
FE180/PH90 E90
Kontroler drzwiowy
KD99
w pom. 5/19
PRZEJŚCIE
nr KD99.3
z: pom. 5/30
do: pom. 5/21
PRZEJŚCIE
nr KD99.2
z: pom. 5/30
do: pom. 5/20
PRZEJŚCIE
nr KD99.1
z: pom. 5/30
do: pom. 5/19

UWAGA! KONTROLERY KD01 I KD02 WYKONANE
W I ETAPIE PRZEPIĄĆ DO SERWEROWNI W POM. 2/50

GLOBAL Albert Dragan
ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516·126·333
instalatorzy@tlen.pl , www.globalprojekty.pl

PRZEBUDOWA NADBUDOWA
I ROZBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY
PRZY UL. OKOPOWEJ 2A W LUBLINIE

INWESTOR
PROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE
UL. OKOPOWA 2A
20-950 LUBLIN

RYSUNEK **SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU**

SKALA **ND**

NR RYS. **T-VI-14**

FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Kopeć	LUB/0132/PWOE/10	09 2021	
SPRAWDZIŁ	inż. Krzysztof Kędzierski	LUB/0146/POOE/10	09 2021	

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI