

Strachocin, dnia 01.04.2025 r.

Zn. spr.: SA.272.10.2025,

SA.272.11.2025,

SA.272.12.2025

**Wykonawcy ubiegający się
zamówienie.**

Do Nadleśnictwa Łądek Zdrój wpłynęły pytania dot. poniższych zadań:

- **Remont ogrodzenia przy kancelarii leśnictw w Starym Gierałtowie 65A SA.272.10.2025**
- **Remont ogrodzenia przy Leśniczówce w Kamienicy. SA.272.11.2025**
- **Remont ogrodzenia przy leśniczówce w Kletnie SA.272.12.2025**

Pytanie nr 1 :

„ Remont ogrodzenia przy kancelarii leśnictw w Starym Gierałtowie
- w zaproszeniu nie ma informacji o desce betonowej (w istniejącym ogrodzeniu ona występuje) - zatem proszę o informację czy mamy ją uwzględnić w ofercie.
-kolejna sprawa to średnica słupków w zapytaniu przyjęto słupy o średnicy 70mm (w istniejącym ogrodzeniu użyto słupów fi 42mm) - jakie słupy przyjąć do oferty
- określenie „, cokół ” mam rozumieć jako systemowy łącznik betonowy?”

Odpowiedz nr 1:

Zamawiający uznał, że deska betonowa jest w dobrym stanie i nie będzie podlegać naprawom – kosztów tych nie należy uwzględniać w ofercie.
Należy skosztorysować słupki o średnicy fi 42 mm.
Cokół należy rozumieć jako systemowy łącznik betonowy.


Pytanie nr 2 :

„ Remont ogrodzenia przy leśniczówce w Kamienicy:
- zaproszenie zawiera informację o zastosowaniu panela kratowego 2500x1530 drut fi 5mm (w istniejącym ogrodzeniu użyto panel kratowy 2D 8/6/8 2500x1630mm) - jakie panele przyjąć do oferty ?”

Odpowiedz nr 2:

Panele do remontu fragmentu ogrodzenia mają być identyczne z panelami na pozostałej części ogrodzenia – należy skosztorysować panele o symbolu panel kratowy 2D 8/6/8 2500x1630mm albo równoważne. Przy remoncie ogrodzeń w Kamienicy i Kletnie należy zastosować słupki prostokątne o wymiarach 40x60 mm – cokół dostosowany do istniejącego w części ogrodzenia bez uszkodzeń.

Z poważaniem

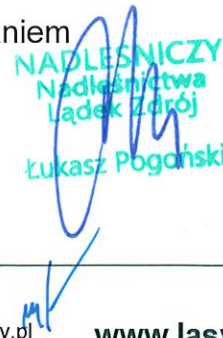

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa
Łądek Zdrój
Łukasz Pogoński

Sprawę prowadzi: Patrycja Chilarska



patrycja.chilarska@wroclaw.lasy.gov.pl



tel. +48 74 814 14 51

