INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SI2PEM

MODUŁ DLA SANEPID

Warszawa, grudzień 2024

SPIS TREŚCI

Wstęp 3
Logowanie 3
Administracja 4
Wyniki kontroli 5
Planowane pomiary 8
Pomoc 9
Co nowego w SI2PEM 9


Wstęp

Niniejsza instrukcja omawia funkcjonalności dostępne dla przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, zwanych dalej SANEPID, w tym umożliwiające dodawanie wyników pomiarów kontrolnych

Logowanie


1. Dostęp do Serwisu eksperckiego dedykowanego SANEPID wymaga posiadania konta.
2. W prawej górnej części głównej strony systemu SI2PEM znajduje się panel służący zalogowaniu się użytkownika do Serwisu eksperckiego.
3. W oknie logowania wpisujemy swój login i hasło. Możliwe są późniejsze zmiany ustawienia konta oraz zmiany hasła.
4. W przypadku braku konta należy skontaktować się z administratorem systemu SI2PEM w swojej instytucji (Administrator podmiotu) lub złożyć Wniosek o założenie konta.



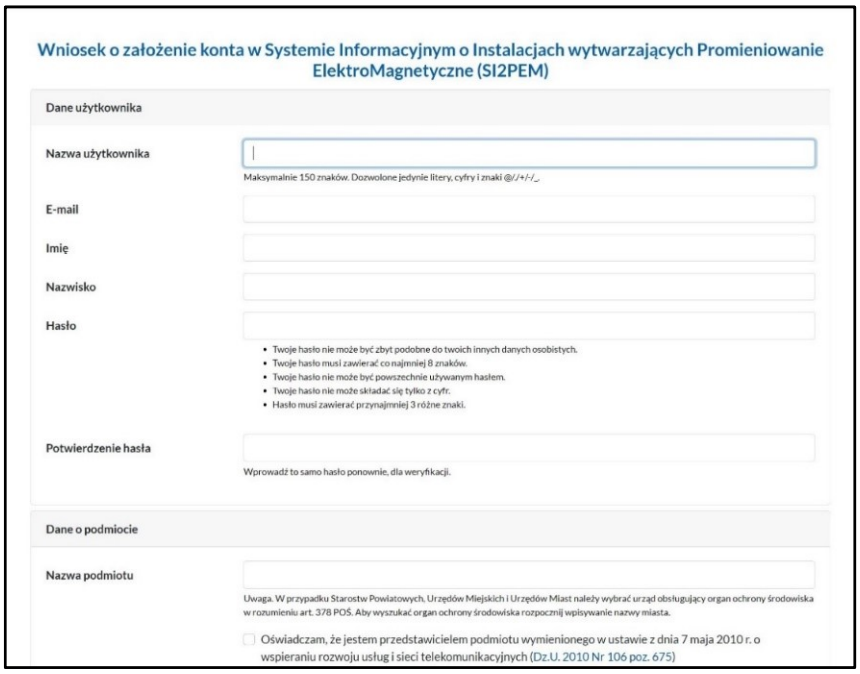


Administracja

1. Administratora podmiotu, poza swoimi uprawnieniami użytkownika systemu, może zarządzać kontami innych użytkowników w swojej organizacji (dodawać, blokować, nadawać uprawnienia).
2. W zakładce Administracja, dostępnej dla Administratora podmiotu, możliwe jest dodawanie użytkowników oraz blokowanie użytkowników.

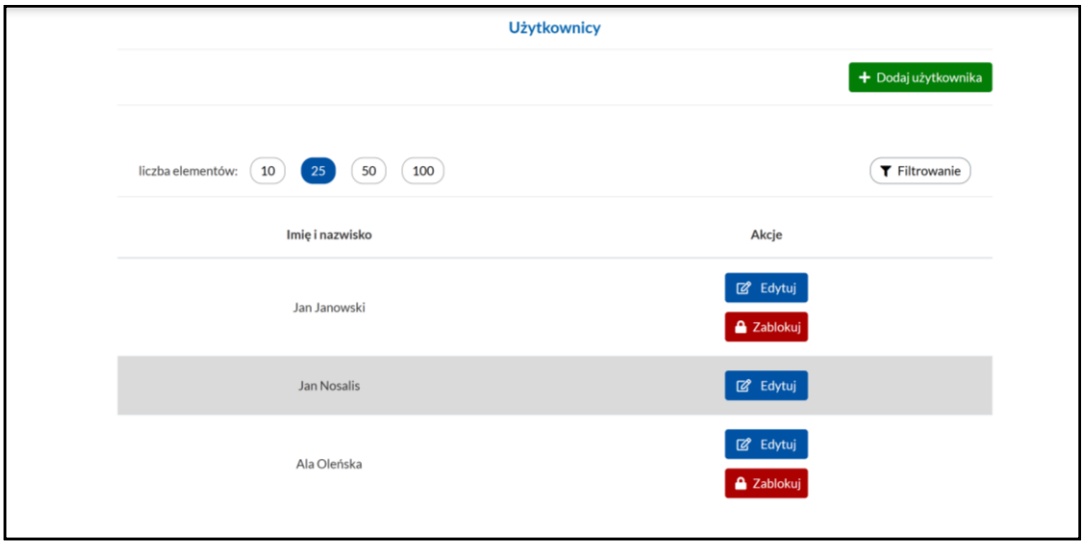


3. Podczas dodawania lub edycji konta użytkownika możliwe jest edytowanie danych o użytkowniku oraz ustawienie użytkownikowi uprawnień do poszczególnych funkcji systemu.

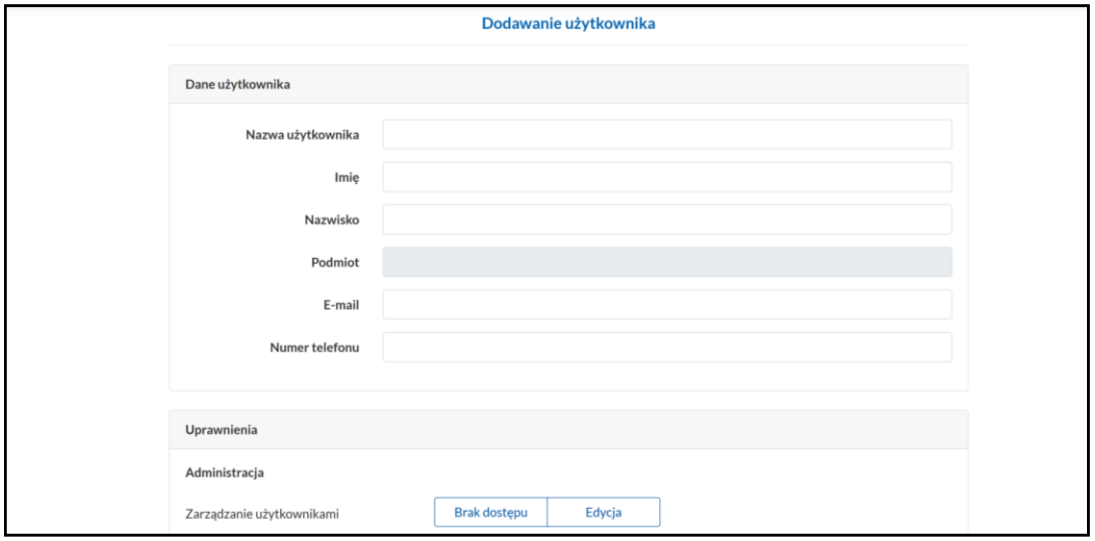


Wyniki kontroli


1. Klikając w pasku nawigacyjnym w Wyniki kontroli zostaniemy przeniesieni na stronę z listą raportów zawierających wyniki pomiarów PEM wykonywanych na terenie danej stacji SANEPID.
2. Raporty z wynikami kontroli otrzymują statusy stosownie do aktualnego stanu: szkic, opublikowano.
3. Poszczególne Akcje (Edytuj, Usuń, Podgląd) dostępne są stosownie do aktualnego statusu raportu.

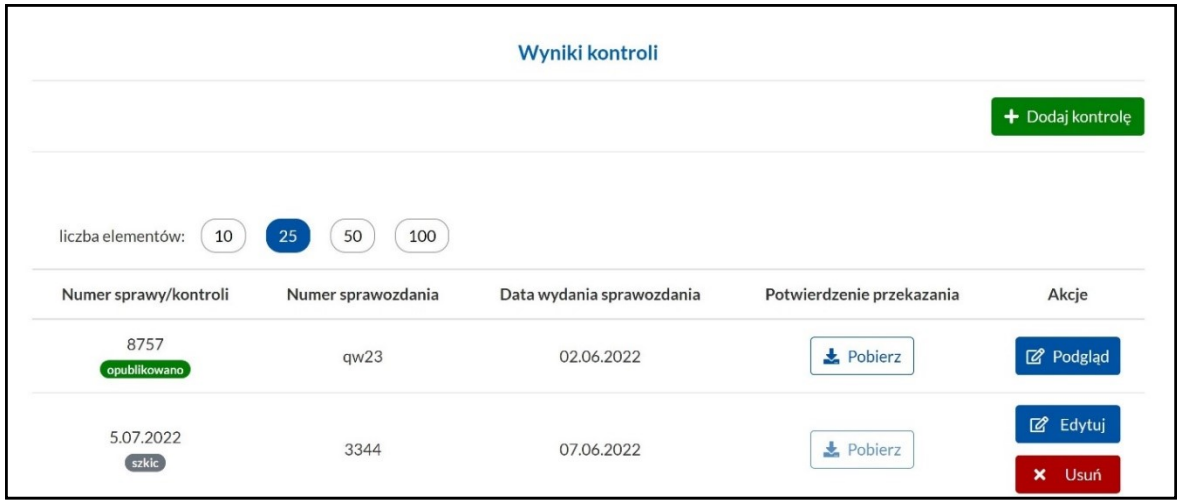


4. Korzystając z przycisku Dodaj kontrolę możliwe jest wypełnienie formularza raportu informacjami o pomiarach PEM wykonywanych w ramach kontroli.
5. Podstawowe dane dotyczące raportu z kontroli, zawarte w zakładce Kontrola, identyfikują kontrolę, wskazują m.in. wykonawcę pomiarów, informacje o sprawozdaniu (Numer sprawozdania, Data wydania sprawozdania) oraz instalacji, której dotyczyła kontrola.
6. Do Raportu z kontroli należy dołączyć sprawozdanie z pomiarów wykonanych w ramach kontroli.

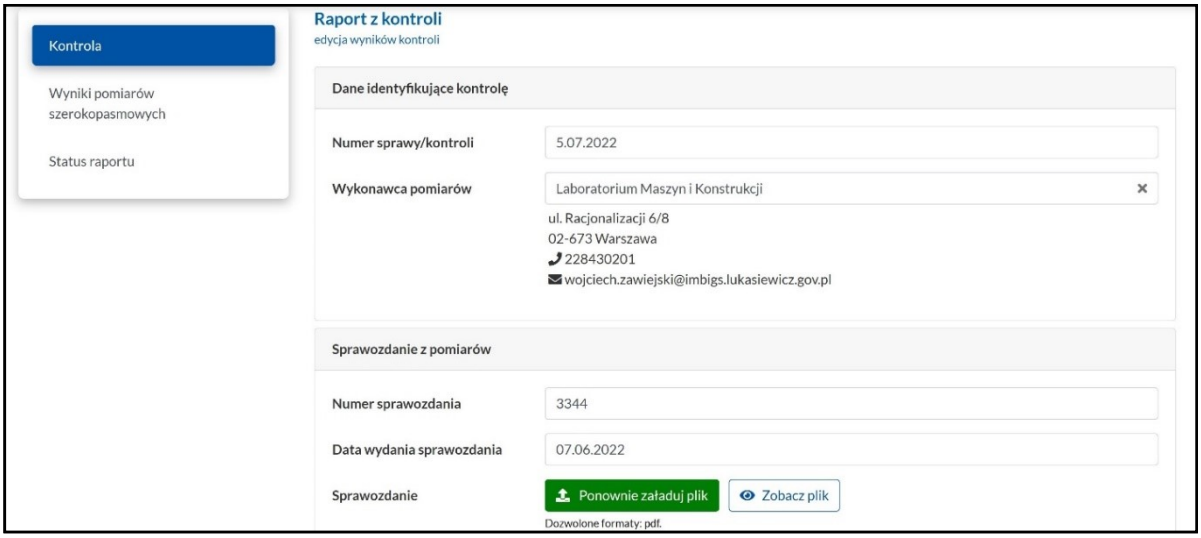

7. Wymagane podstawowe dane o instalacji to: Prowadzący instalację oraz Identyfikator stacji w UKE.
8. Wprowadzanie wyników pomiarów do raportu z kontroli odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk Dodaj punkt pomiarowy.
9. Lokalizacje punktów pomiarowych oraz wyniki pomiarów wprowadzane są oddzielnie dla każdego z punktów pomiarowych.

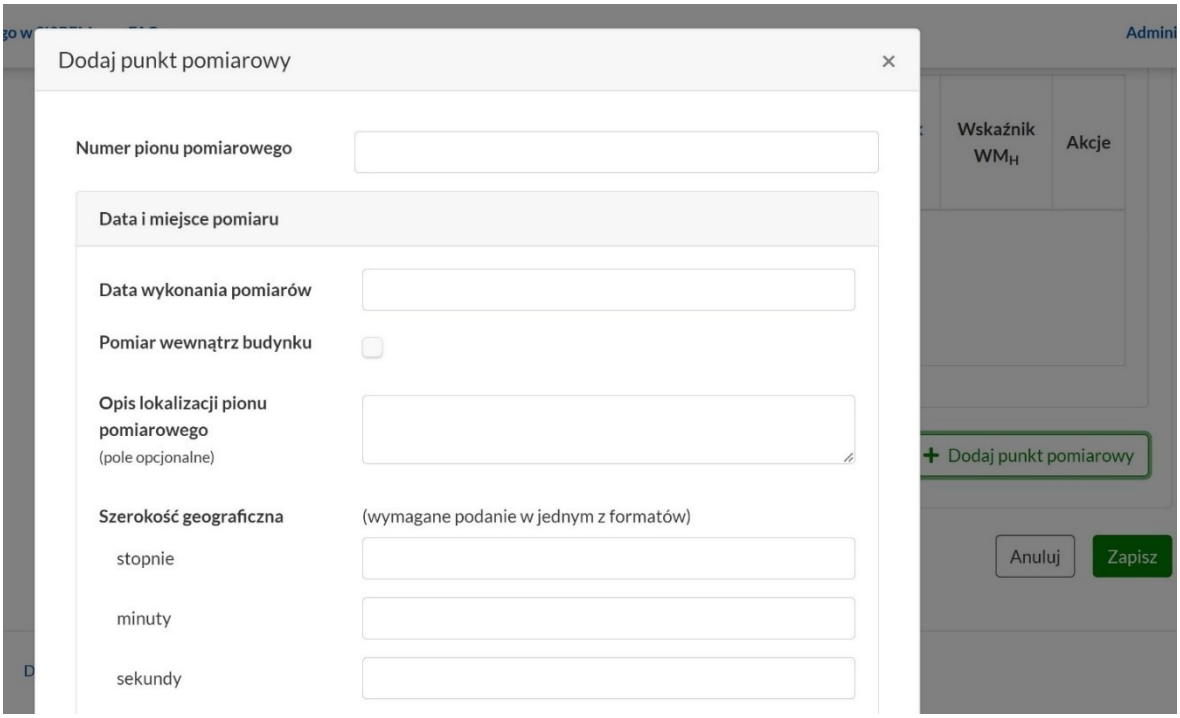

10. Wyniki pomiarów prezentowane są na mapie oraz w zestawieniu tabelarycznym.

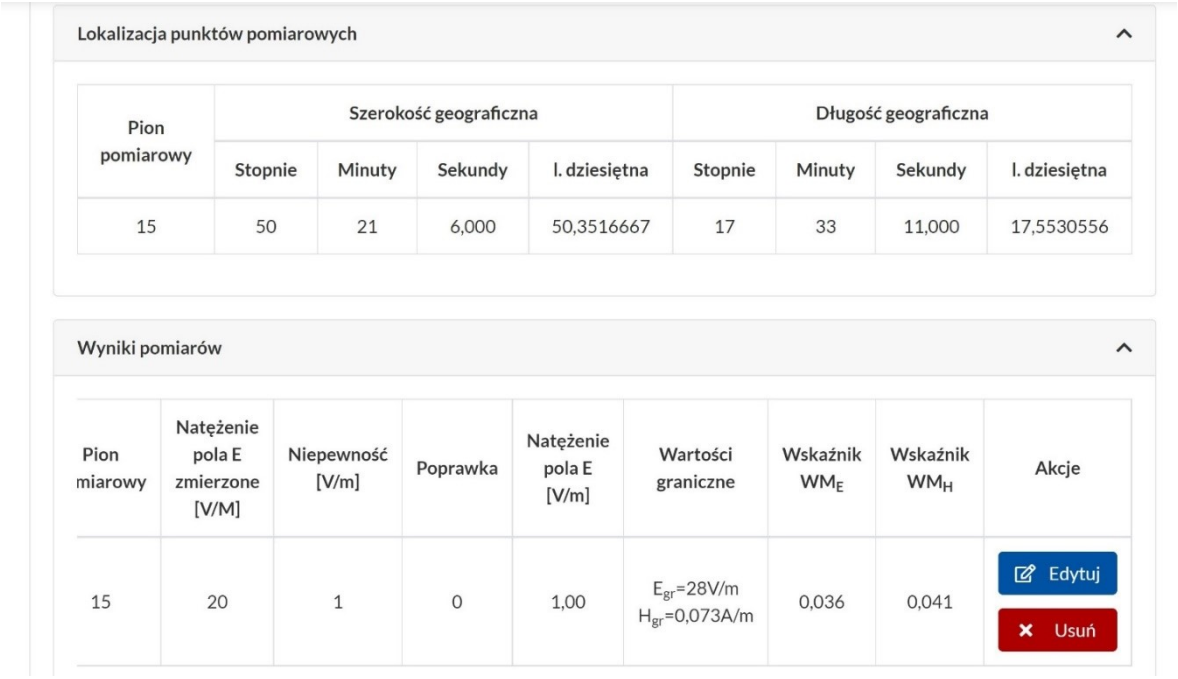

Lokalizacja punktów pomiarowych


Pion pomiarowy	Szerokość geograficzna				Długość geograficzna			
	Stopnie	Minuty	Sekundy	l. dziesiętna	Stopnie	Minuty	Sekundy	l. dziesiętna
15	50	21	6,000	50,3516667	17	33	11,000	17,5530556

Wyniki pomiarów

Pion miarowy	Natężenie pola E zmierzone [V/M]	Niepewność [V/m]	Poprawka	Natężenie pola E [V/m]	Wartości graniczne	Wskaźnik WM_E	Wskaźnik WM_H	Akcje
15	20	1	0	1,00	E_{gr}=28V/m H_{gr}=0,073A/m	0,036	0,041	Edytuj Usuń

11. Aby opublikować wyniki kontroli w systemie SI2PEM należy Opublikować raport.



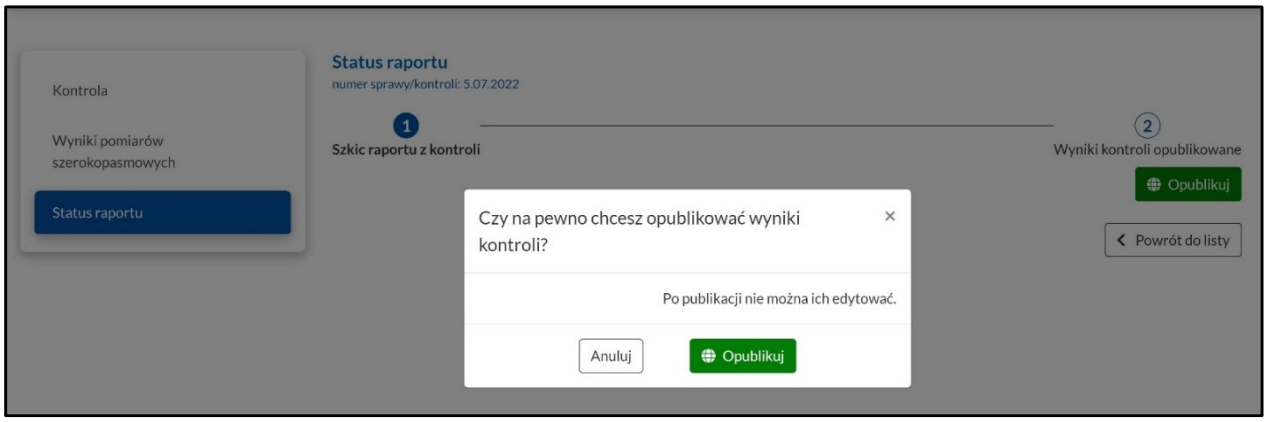


12. Od tej chwili raport z kontroli posiada status opublikowano, a wprowadzone do niego wyniki pomiarów widoczne są na mapie systemu SI2PEM.
13. Po powrocie na stronę Raporty z pomiarów możliwe jest pobranie potwierdzenia przekazania wyników pomiarów do SI2PEM dla wybranego raportu.




Planowane pomiary

1. Po kliknięciu w pasku górnym w sekcję Planowane pomiary pojawia się lista zawierająca wszystkie zgłoszenia zaplanowanych pomiarów jakie zostały przesłane do systemu SI2PEM. Możliwe jest filtrowanie zgłoszeń umieszczonych na liście.

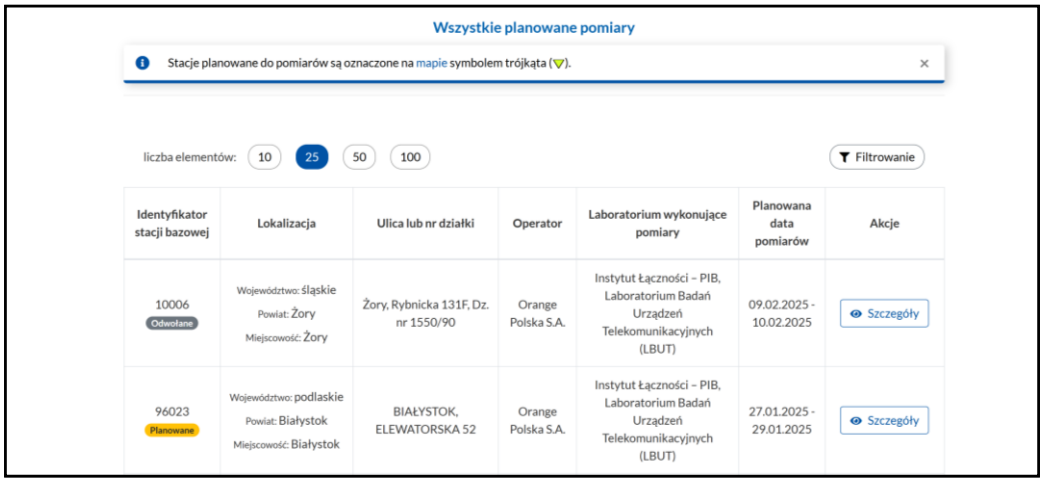


2. Po wybraniu przycisku Szczegóły możliwe jest oglądanie szczegółów planowanych pomiarów.

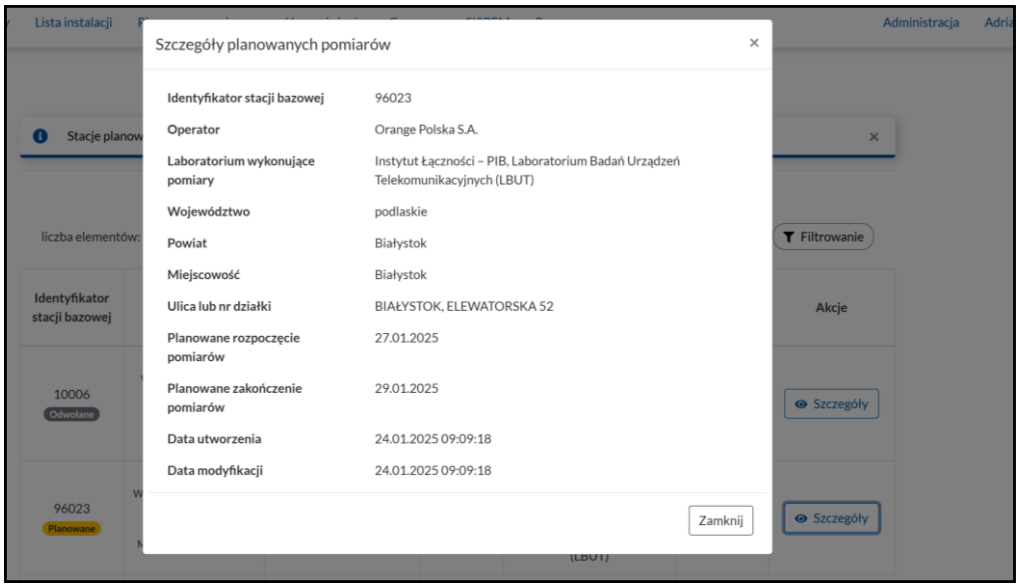

Pomoc

W zakładce Pomoc znaleźć można aktualne Instrukcje obsługi modułów serwisu eksperckiego systemu SI2PEM oraz tzw. FAQ czyli listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących zagadnień związanych z systemem SI2PEM, z możliwością wyświetlenia odpowiedzi na wybrane pytania.

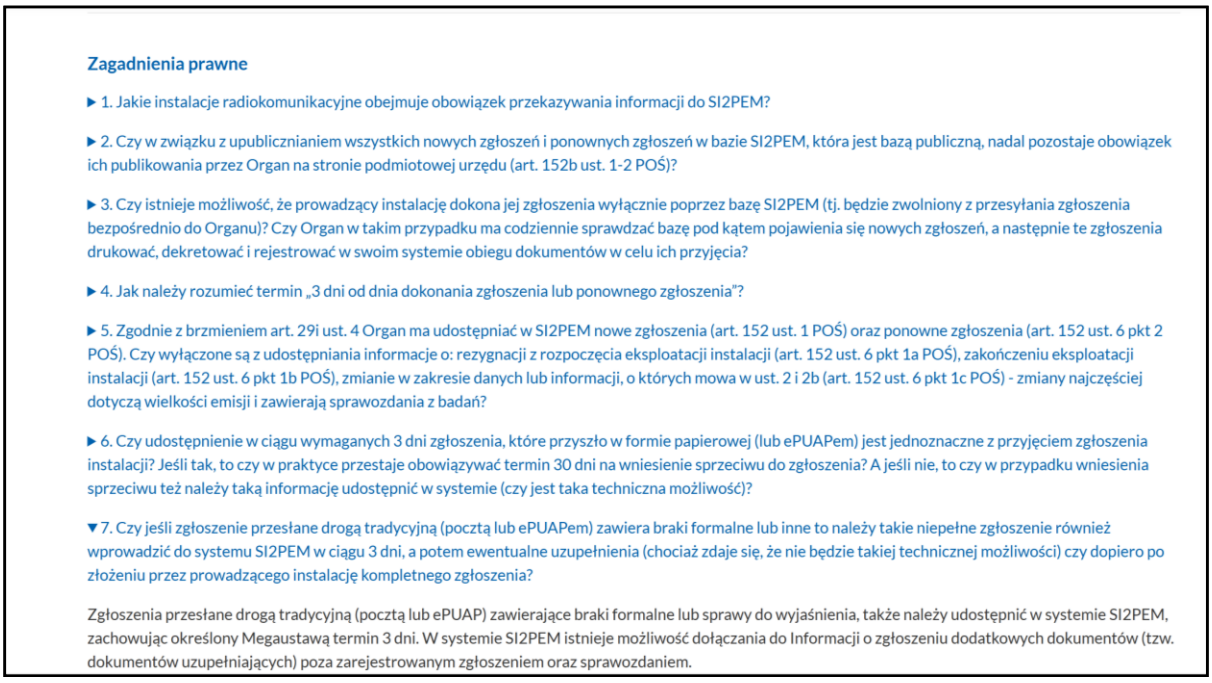

Zagadnienia prawne

▸ 1. Jakie instalacje radiokomunikacyjne obejmuje obowiązek przekazywania informacji do SI2PEM?

▸ 2. Czy w związku z upublicznianiem wszystkich nowych zgłoszeń i ponownych zgłoszeń w bazie SI2PEM, która jest bazą publiczną, nadal pozostaje obowiązek ich publikowania przez Organ na stronie podmiotowej urzędu (art. 152b ust. 1-2 POŚ)?

▸ 3. Czy istnieje możliwość, że prowadzący instalację dokona jej zgłoszenia wyłącznie poprzez bazę SI2PEM (tj. będzie zwolniony z przesyłania zgłoszenia bezpośrednio do Organu)? Czy Organ w takim przypadku ma codziennie sprawdzać bazę pod kątem pojawienia się nowych zgłoszeń, a następnie te zgłoszenia drukować, dekretować i rejestrować w swoim systemie obiegu dokumentów w celu ich przyjęcia?

▸ 4. Jak należy rozumieć termin „3 dni od dnia dokonania zgłoszenia lub ponownego zgłoszenia"?

▸ 5. Zgodnie z brzmieniem art. 29i ust. 4 Organ ma udostępniać w SI2PEM nowe zgłoszenia (art. 152 ust. 1 POŚ) oraz ponowne zgłoszenia (art. 152 ust. 6 pkt 2 POŚ). Czy wyłączone są z udostępniania informacje o: rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji (art. 152 ust. 6 pkt 1a POŚ), zakończeniu eksploatacji instalacji (art. 152 ust. 6 pkt 1b POŚ), zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w ust. 2 i 2b (art. 152 ust. 6 pkt 1c POŚ) - zmiany najczęściej dotyczą wielkości emisji i zawierają sprawozdania z badań?

▸ 6. Czy udostępnienie w ciągu wymaganych 3 dni zgłoszenia, które przyszło w formie papierowej (lub ePUAPem) jest jednoznaczne z przyjęciem zgłoszenia instalacji? Jeśli tak, to czy w praktyce przestaje obowiązywać termin 30 dni na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia? A jeśli nie, to czy w przypadku wniesienia sprzeciwu też należy taką informację udostępnić w systemie (czy jest taka techniczna możliwość)?

▾ 7. Czy jeśli zgłoszenie przesłane drogą tradycyjną (pocztą lub ePUAPem) zawiera braki formalne lub inne to należy takie niepełne zgłoszenie również wprowadzić do systemu SI2PEM w ciągu 3 dni, a potem ewentualne uzupełnienia (chociaż zdaje się, że nie będzie takiej technicznej możliwości) czy dopiero po złożeniu przez prowadzącego instalację kompletnego zgłoszenia?

Zgłoszenia przesłane drogą tradycyjną (pocztą lub ePUAP) zawierające braki formalne lub sprawy do wyjaśnienia, także należy udostępnić w systemie SI2PEM, zachowując określony Megaustawą termin 3 dni. W systemie SI2PEM istnieje możliwość dołączania do Informacji o zgłoszeniu dodatkowych dokumentów (tzw. dokumentów uzupełniających) poza zarejestrowanym zgłoszeniem oraz sprawozdaniem.

Co nowego w SI2PEM

W zakładce Co nowego w SI2PEM znaleźć można opis ostatnich zmian wprowadzanych w systemie SI2PEM.



Co nowego w SI2PEM

Strona **Co nowego w SI2PEM** prezentuje informacje o zmianach w systemie SI2PEM.

Grudzień 2024

31.12.2024

Wersja 1.23

- Wdrożenie monitoringu stacjonarnego
- Poprawa wykrytych usterek

Sierpień 2024

14.08.2024

Wersja 1.22

- Aktualizacja środowiska
- Usprawnienie importu danych
- Poprawa wykrytych usterek

01.08.2024

Wersja 1.21

- Reorganizacja mechanizmu uprawnień
- Udostępnienie formularzy raportów z pomiarów dla operatorów
- Umożliwienie jednorazowego wycofania opublikowanego raportu z pomiarów