



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.

e-mail: sekretariat.psse.ostrowiec@sanepid.gov.pl

ePUAP:/PSSEOSTROWIECSWIETOKRZYSKI/

tel.: 41 247 96 95

fax.: 41 247 96 97

<https://www.gov.pl/web/psse-ostrowiec-swietokrzyski>

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia **10. 12. 2024**

**KOMUNIKAT NR 12/2024
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM**


**o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Czarna Glina.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim stwierdza
brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Czarna Glina,
gm. Ćmielów zaopatrującego mieszkańców miejscowości Czarna Glina.

W badaniach wody przeznaczonej do spożycia z ww. wodociągu stwierdzono
przekroczenia parametrów: Escherichia coli w ilości 11 jtk/ 100 ml oraz azotany 67,6 mg/l.

WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

**Woda może być stosowana do prac porządkowych (np. mycia podłóg
i spłukiwania toalet.**

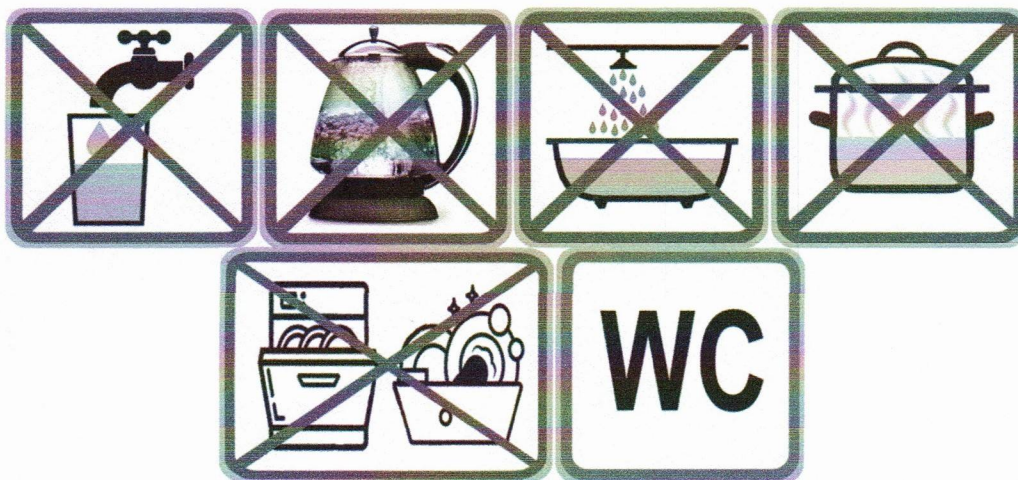

Powyższe informacje obowiązują do momentu wydania kolejnego komunikatu.

Zarządca wodociągu podjął działania mające na celu przywrócenie jakości wody
spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM**
lek. wet. Wioletta Adamczyk-Nowak
MIKROBIOLOG