





Wymagane natężenie oświetlenia		
I.p.	pomieszczenie	lx
1	pom. gospodarcze	200

LEGENDA	
	licznik pojedynczy n/ł IP44 (wys. montażu 1,2m, montaż na szynie)
	Zestaw gniazdowy - gn. -400V 3p+N+PE 16A + 2x gn. 230V 2p+Z wraz z zabezpieczeniami

ZESTAW GNIĄZDOWY  
W OBUDOWIE II KLASY IZOLACJI Z TWORZYWA  
SZTUCZNEGO MIN IP44 WRAZ Z ZABEZPIECZENIAMI

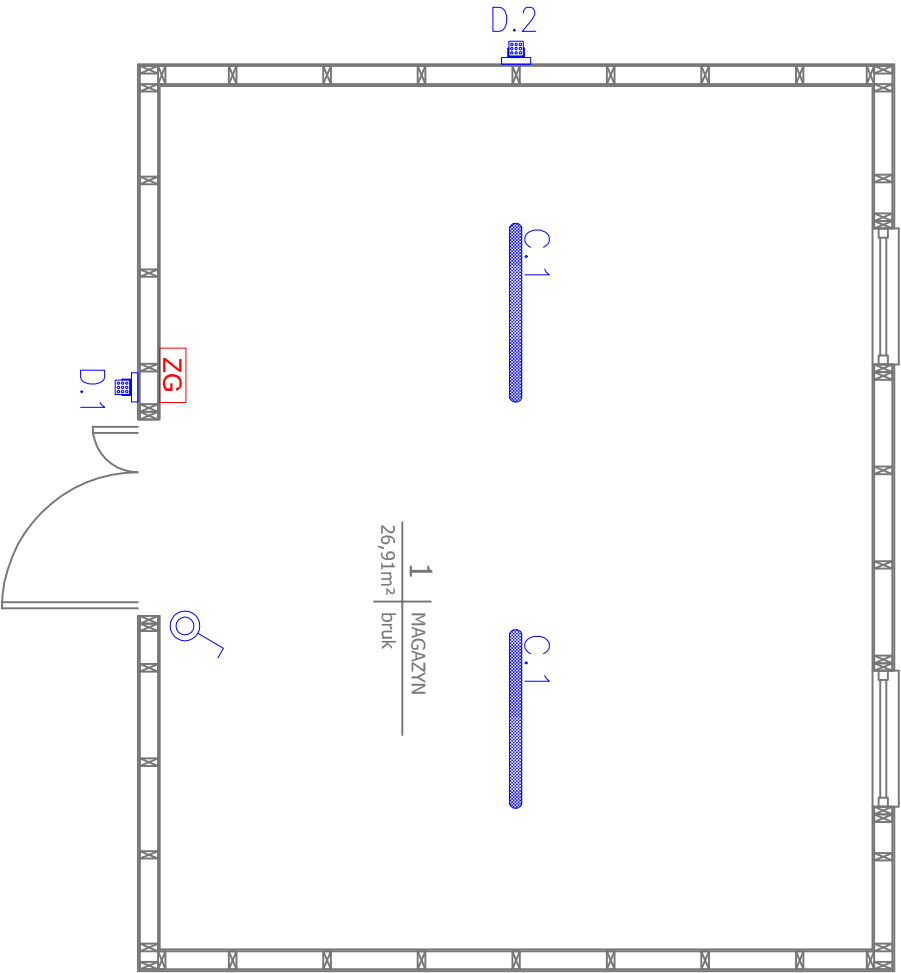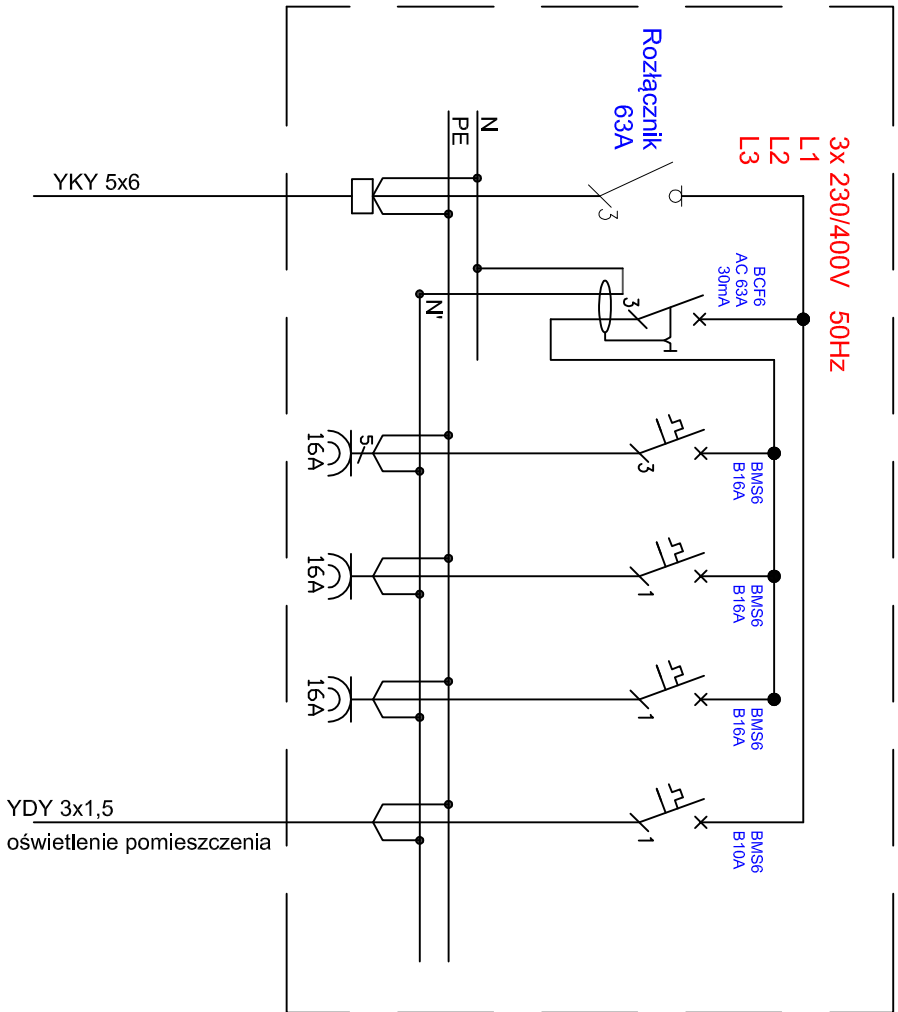

- LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
- C.1 Oprawa - przemysłowa LED 4010lm 4000K 35W IP65 montaż natynkowy
  - D.1 Oprawa - pojektor LED z czujnikiem ruchu 30W IP65 4000K montaż na elewacji
  - D.2 Oprawa - pojektor LED 30W IP65 2930lm 4000K montaż na elewacji h=2,4-2,5m (przylączyć do obwodu zegara astronomicznego w rozdzielni głównej RG)

OCHRONA OD PORAŻEN  
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364  
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE  
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S



Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędrasz  
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonieńska 6  
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśniewska 1  
tel/fax: 65/3222244  
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl  
www.kaldo.net.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT  
Budowa kancelarii leśnictw Niezgoda i  
Wilkowo wraz z infrastrukturą  
towarzystwą

ADRES  
Niezgoda, gm. Żmigród  
dz. nr 375, obręb 0032 Niezgoda

INWESTOR  
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo  
Leśne Lasy Państwowe  
Nadleśnictwo Żmigród  
55-140 Żmigród, ul. Parkowa 4a

RYSUNEK  
INSTALACJA ELEKTRYCZNA  
-BUDYNEK GOSPODARCZY

PROJEKTANT  
  
mgr inż. Marek ŻELAWSKI  
specj. instalacyjna  
upr. nr WKP/0161/P/OOE/14

SPRAWDZAJĄCY  
  
mgr inż. Piotr MURACH  
specj. instalacyjna  
upr. nr WKP/0446/P/OOE/18

BRANŻA	SKALA
elektryczna	1 : 50
DATA	NR RYS.
08.2019	E.5