


Montaż wodomierza w istniejącej komorze wodomierzowej murowanej



Uwagi:

- Należy zastosować zawór antyskażeniowy zgodny z normą PN - EN 1717:2000.
- Wodomierz zamontować zgodnie z normą PN - B - 10720/98 "Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze."

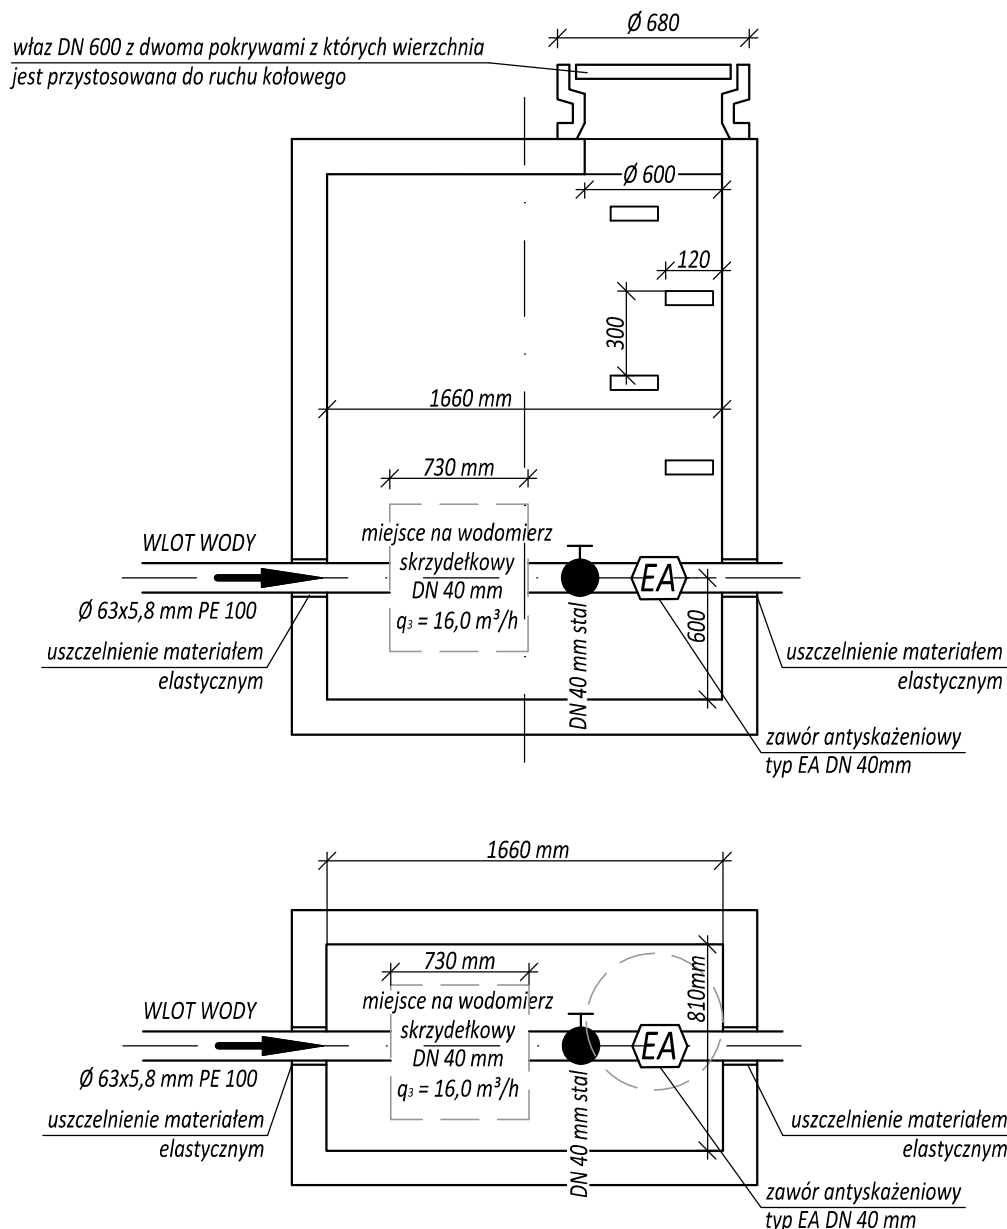

EKOPROJEKT, al. Krakowska 224, 02 - 219 Warszawa, tel. 22 886 - 44 - 39, faks 22 846 - 87 - 43, biuro@ekoprojekt.com

PROJEKT WYKONAWCZY

przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Zawrat 20 w Warszawie.

dz. ew. nr 15, 28, 29 z obr. 1-02-18

jedn. ew. nr 146505_8 dzielnica Mokotów

OBIEKT

Przyłącze wodociągowe do budynku przy ul. Zawrat 20 w Warszawie

PROJEKTANT:

mgr inż. MARCIN JABŁOŃSKI

OPRACOWUJĄCY:

inż. ILONA GOŚCIMIŃSKA

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. SŁAWOMIR DROZDOWSKI

NR UPRAWNIENI:

MAZ/0014/PWBS/17

specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

PODPIS:

STADIUM:

BRANŻA:

SANITARNIA

NUMER RYSUNKU

4

SZCZEGÓŁ KOMORY WODOMIERZOWEJ

SKALA:

-

DATA:

10.2017r.