



KOMUNIKAT Nr 1 /2021


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie z dnia 07.06.2021r. w sprawie braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu wiejskiego w Łokwicy, gm. Polanów, pow. koszaliński zaopatrującego 130 mieszkańców wsi Łokwica, Dzikowo oraz Wietrzno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie po zapoznaniu się z zawiadomieniem o przekroczeniu próbek wody pobranych w dniu 02.06.2021r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie parametrów mikrobiologicznych tj.:

- bakterii grupy coli w ilości 9jtk w 100 ml
- obecność enterokoków kałowych w ilości 19 jtk w 100 ml.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC

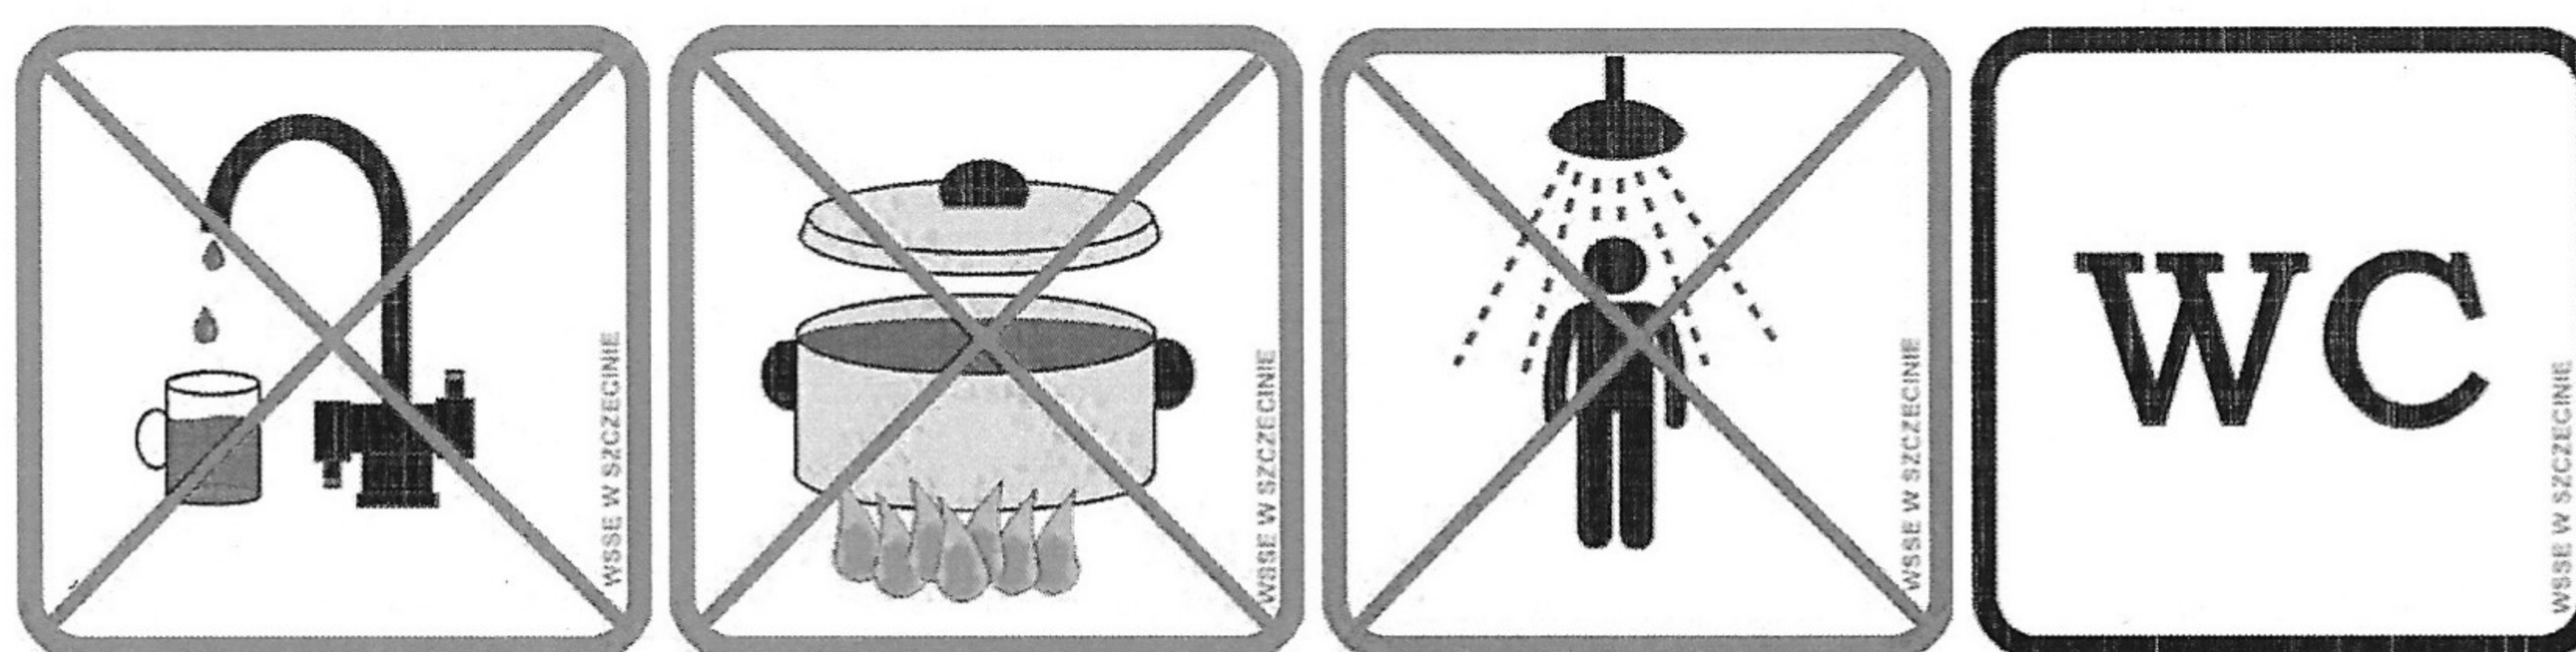

Zakład Usług Komunalnych w Polanowie zarządzający wodociągiem wiejskim w Łokwicy, zaopatrującym wsie: Łokwica, Dzikowo i Wietrzno, został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

p.o. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Koszalinie
Topa
mgr inż. Jarosław Topa