
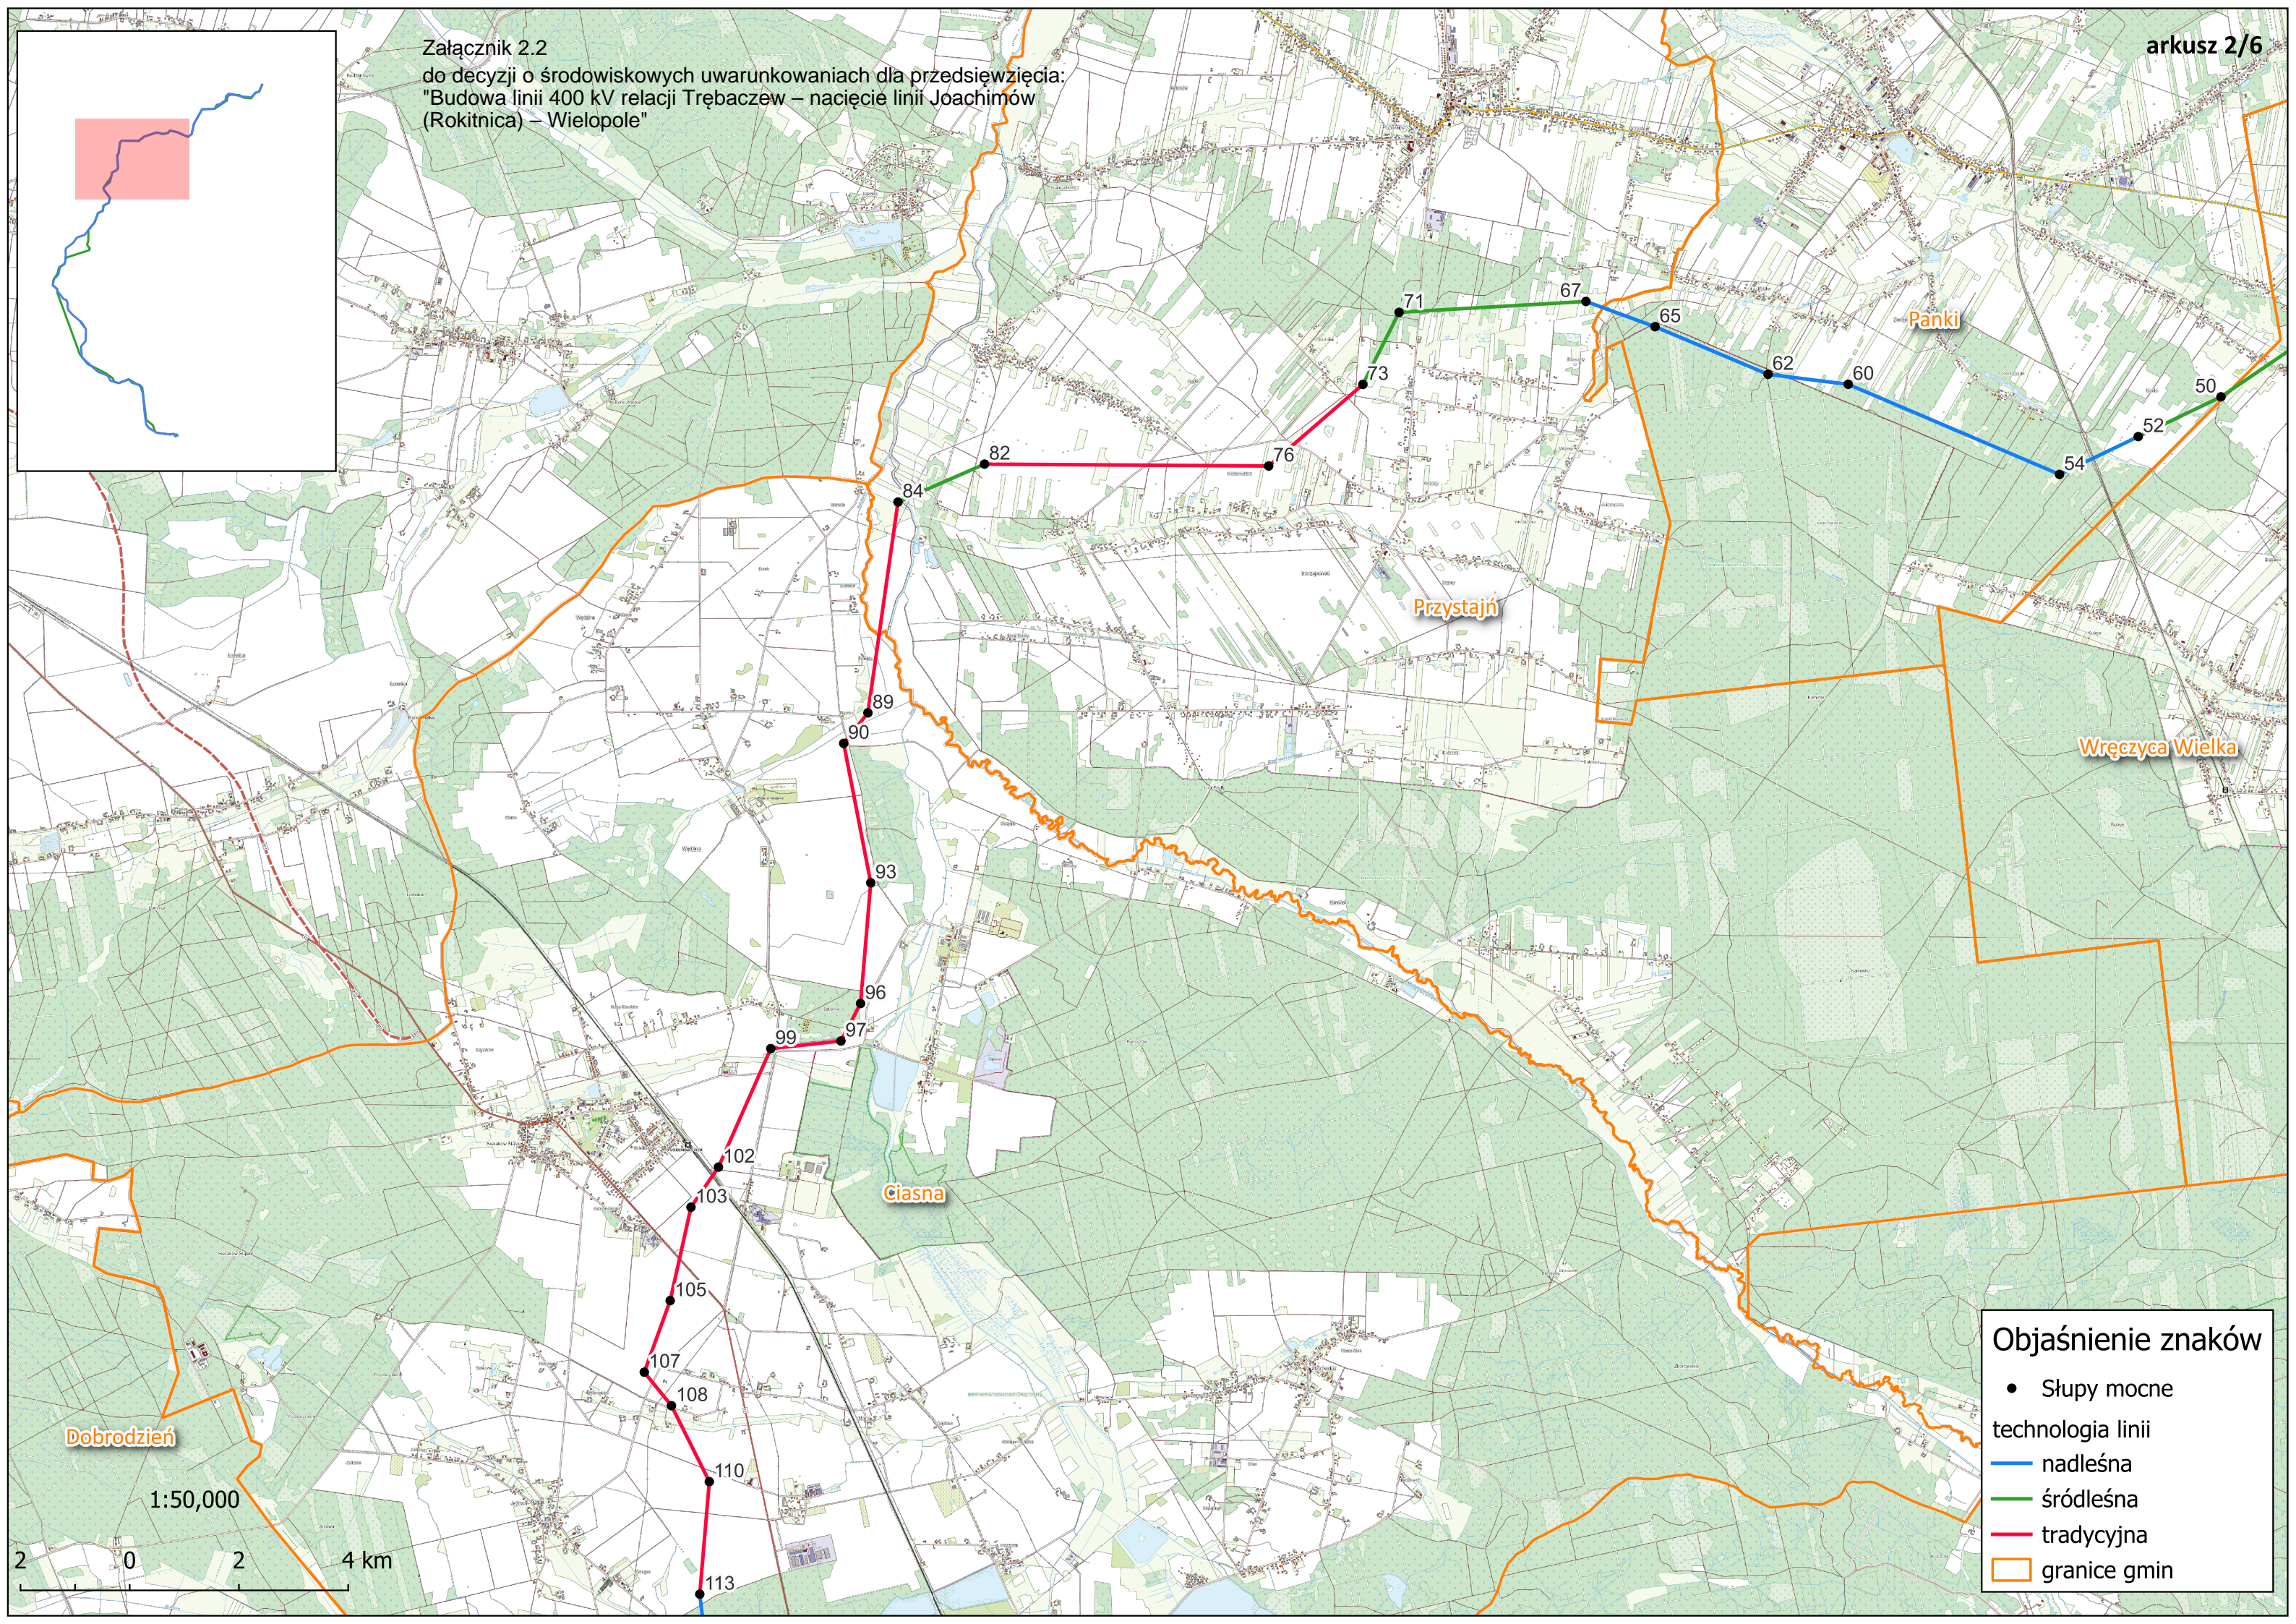


Załącznik 2.2  
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:  
"Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów  
(Rokitnica) – Wielopole"



**Objaśnienie znaków**

- Słupy mocne

technologia linii

- nadleśna
- śródleśna
- tradycyjna
- granice gmin

1:50,000

