SO

proj. szafa oświetleniowa

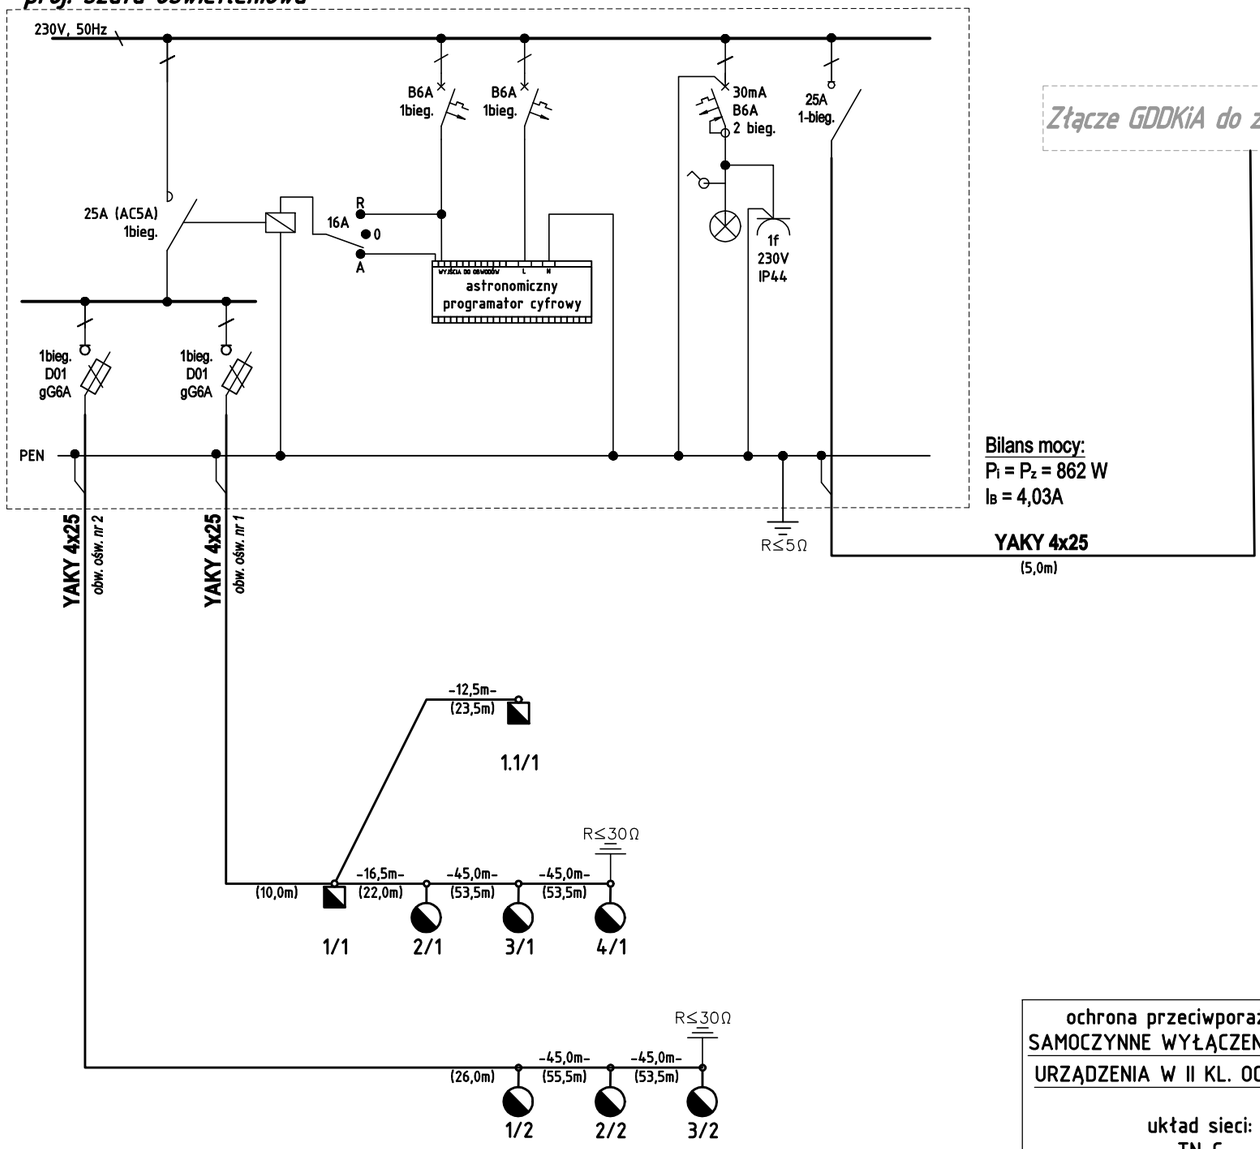

Złącze GDDKiA do znaków aktywnych

Bilans mocy:
$P_i = P_z = 862$ W
$I_B = 4{,}03$A

YAKY 4x25
(5,0m)

ochrona przeciwporażeniowa:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
URZĄDZENIA W II KL. OCHRONNOŚCI

układ sieci:
TN-C

LEGENDA

proj. oprawa LED 128W

proj. oprawa LED 47W

proj. uziom pionowy (pogrążany)

UWAGI:

1. Równolegle z kablami prowadzić bednarkę ocynkowaną Fe/Zn 25x4. Do bednarki przyłączyć wszystkie słupy.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
most PRACOWNIA PROJEKTOWA
PP "MOST"
Wargowo 88 k/Poznania
64-605 Wargowo
tel. 48 061 8407044

INWESTOR:
GDDKiA
Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
działający przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

NAZWA INWESTYCJI:
POPRAWA BRD POLEGAJĄCA NA OŚWIETLENIU PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NA DROGACH REJONU GDDKIA W NAKLE NAD NOTECIĄ: DK 10 NA ODC. MROZOWO-KRUSZYNIEC, DK 25 NA ODC. ORZEŁEK-GOŚCIERADZ, DK 56 W M. KOTOMIERZ

NAZWA OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO. PRZEJŚCIE NR 12. DK 25 KM 81+281

FAZA PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY

ELEKTRYCZNA

TYTUŁ RYSUNKU:
Schemat ideowy.
Zasilanie oświetlenia.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Podpis	Data
PROJEKTANT	mgr inż. Jakub Wróblewski	elektryczna bez ograniczeń WKP/0286/POOE/15		09.2022

09.2022	Nr umowy: 2028.2022.I-1.D-3.2421.5.2022.5	Nr rysunku: E12-2	Skala: —	Tom: I

Prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością PP MOST.
Rysunek nie może być udostępniany ani kopiowany, w całości lub w częściach, bez wiedzy z Pracownią Projektową MOST (Dz.U. nr 24 poz. 83 z dn. 04.02.1994 r.).