



Konsultacje Rynkowe
Konkursy PCP
obejmujące systemy
grzewczo-chłodzące
oparte o pompy ciepła dla
budynków podłączonych do
sieci ciepłowniczej

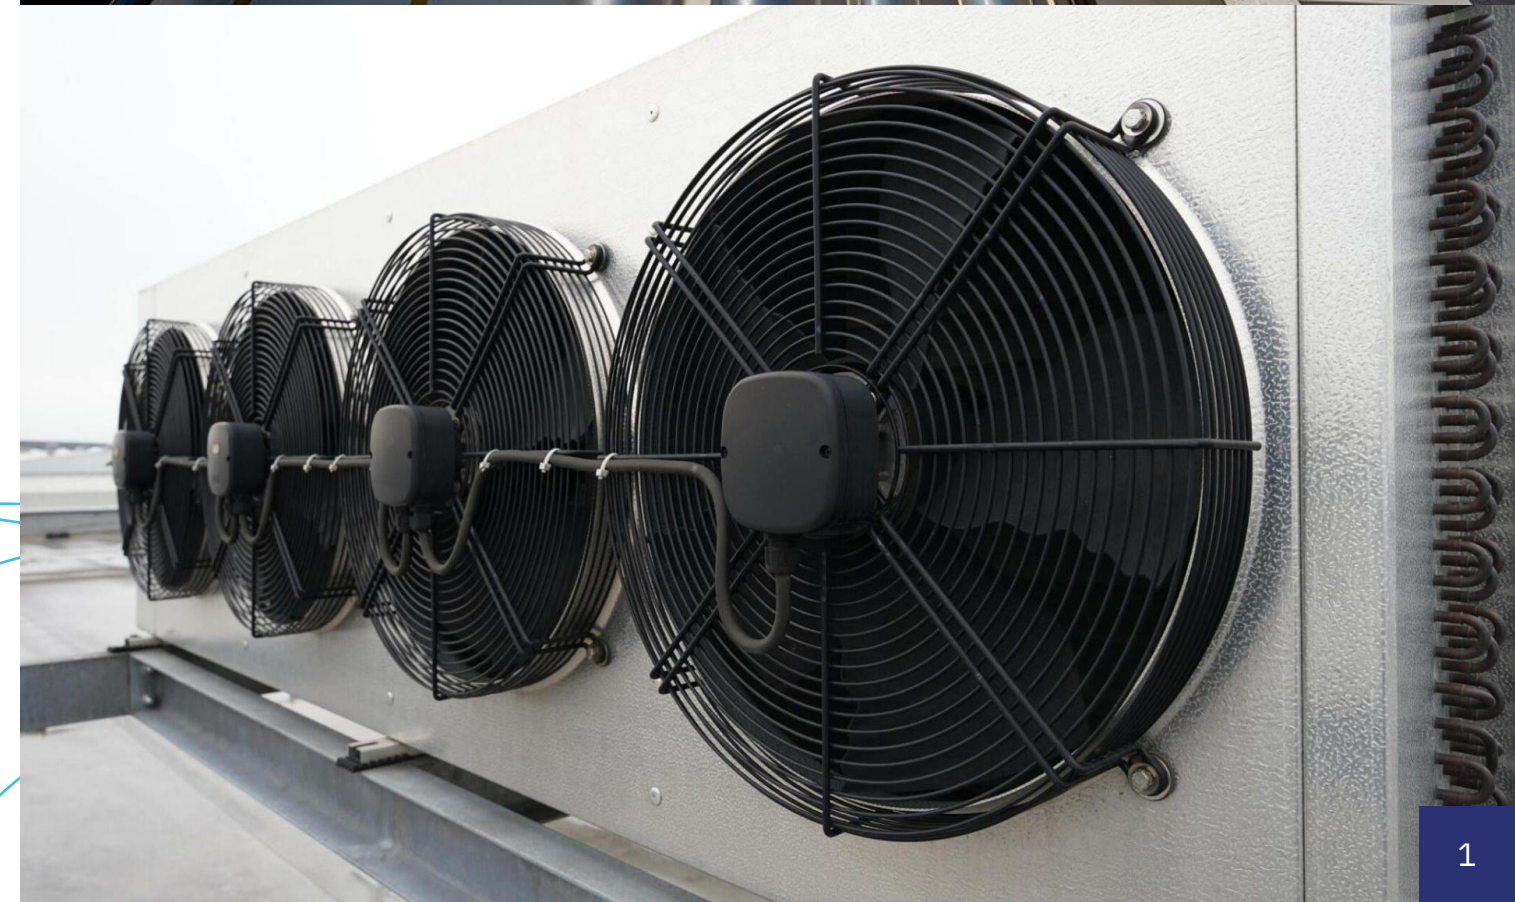

Harmonogram działań

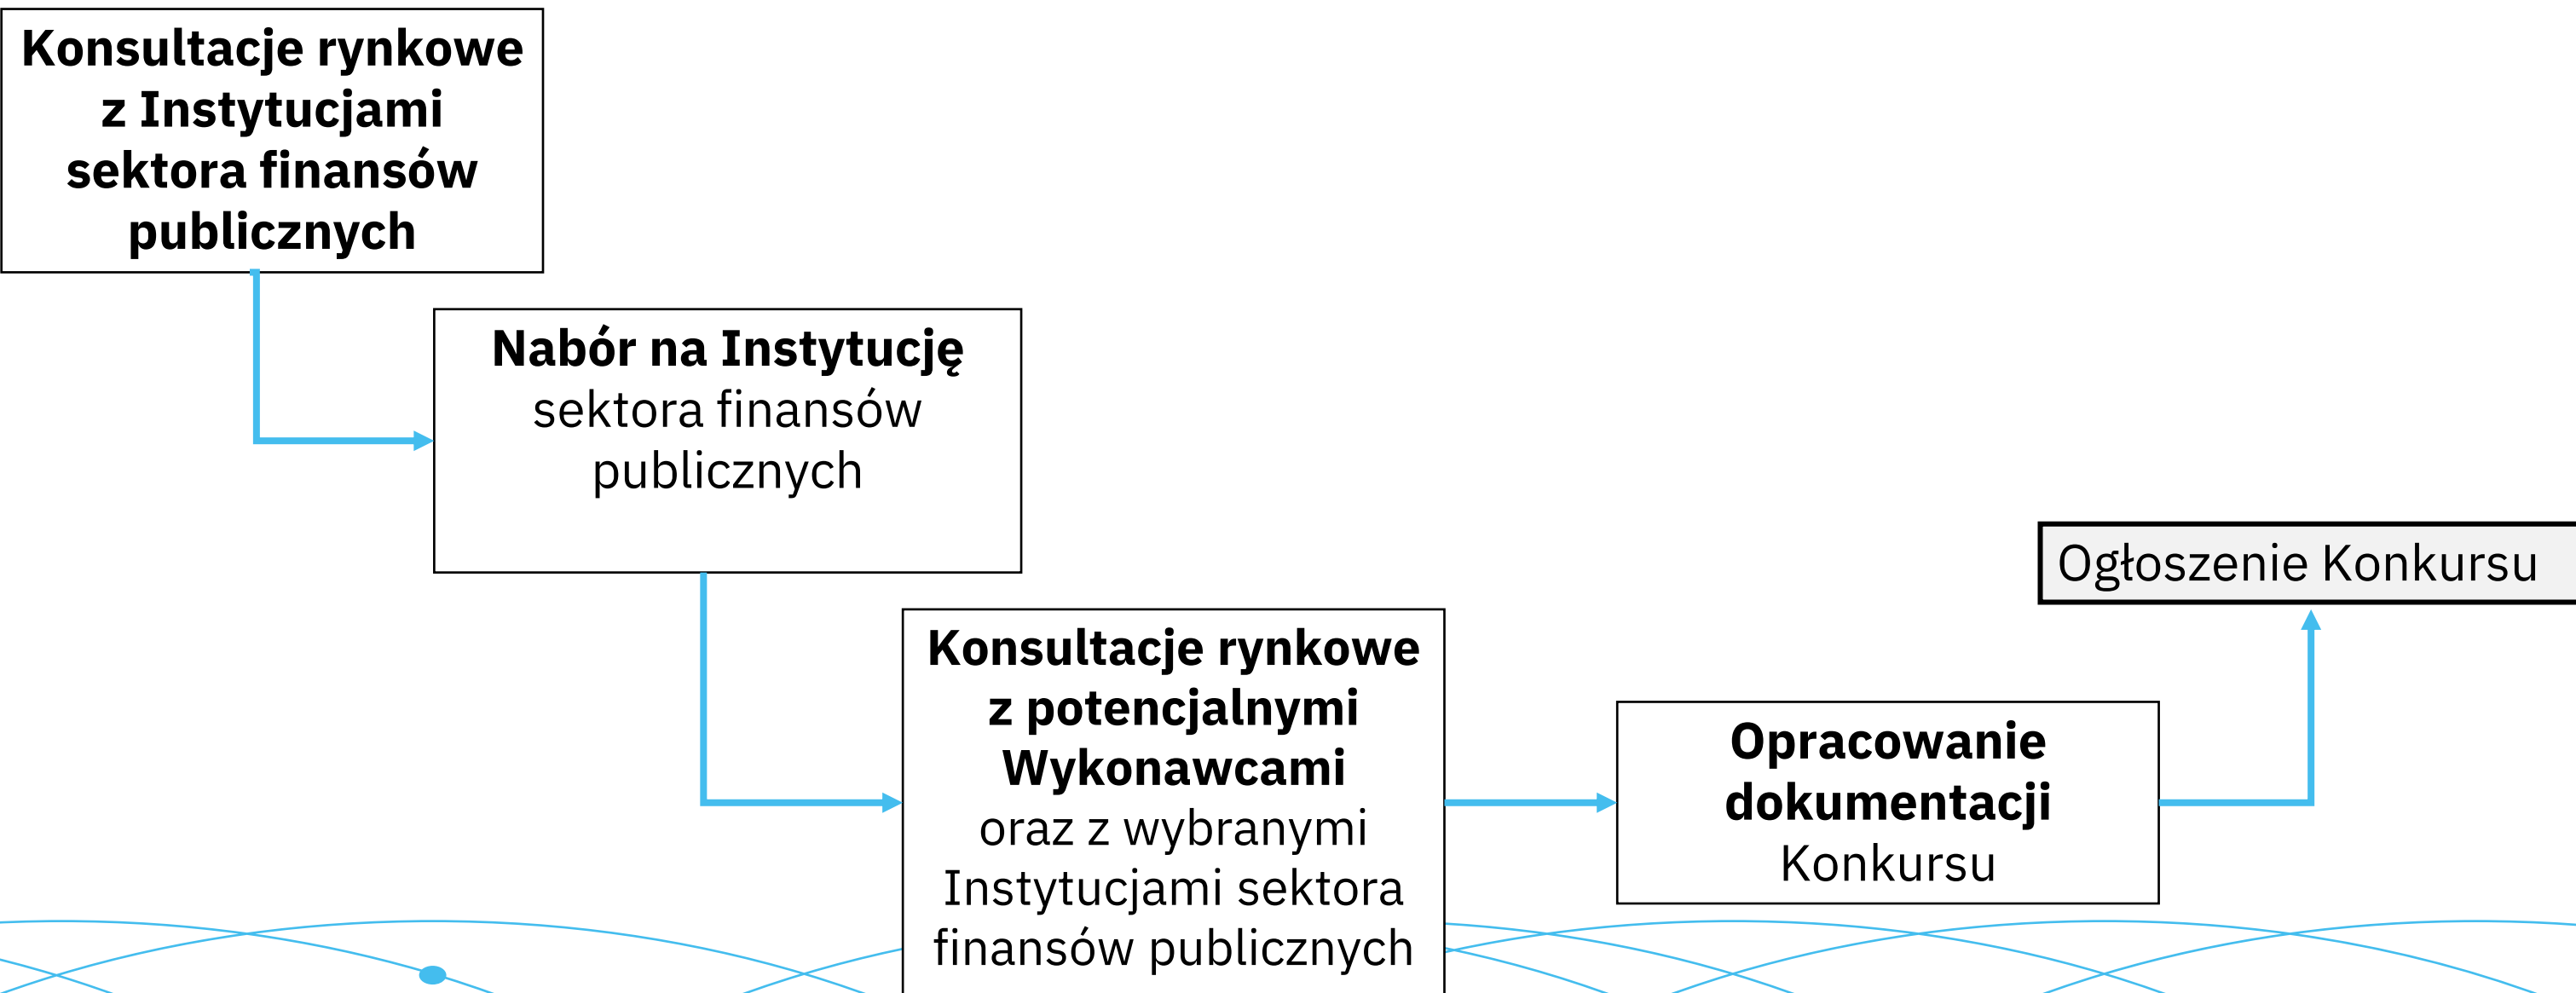

Plan spotkań:

- **Spotkanie 1:** Dyskusja nad założeniami Konkursu
- **Spotkanie 2:** Szczegółowe informacje na temat obiektu i założeń technologicznych oraz warunków współpracy z siecią ciepłowniczą
- **Spotkanie 3:** Wypracowanie podstaw do zdefiniowania kryteriów naboru/wyboru na podmiot publiczny i omówienie listu intencyjnego

Konkurs 2. Systemy grzewczo-chłodzące z pompami ciepła dla budynków użyteczności publicznej podłączonych do sieci ciepłowniczej


- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">Rozwiązanie per budynek (indywidualnie) z węzłem hybrydowym | <ul style="list-style-type: none">Rozwiązanie dla grupy budynków (grupowe) – lokalna sieć 5GDHC np. na uczelni |
|---|--|

- Budynek urzędu, gminy/miasta,
- Placówki administracyjne,
- Placówki edukacyjne
- Dom studencki,
- Budynek komunalny
- Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalnego,
- Placówka edukacyjna
- itp


Budynek spełniający wymagania WT2021 lub inne proponowane przez IP

CO, CWU, CHŁ, wentylacja, automatyka i inteligentne sterowanie

Etapy Konkursu 2 – Scenariusz 1

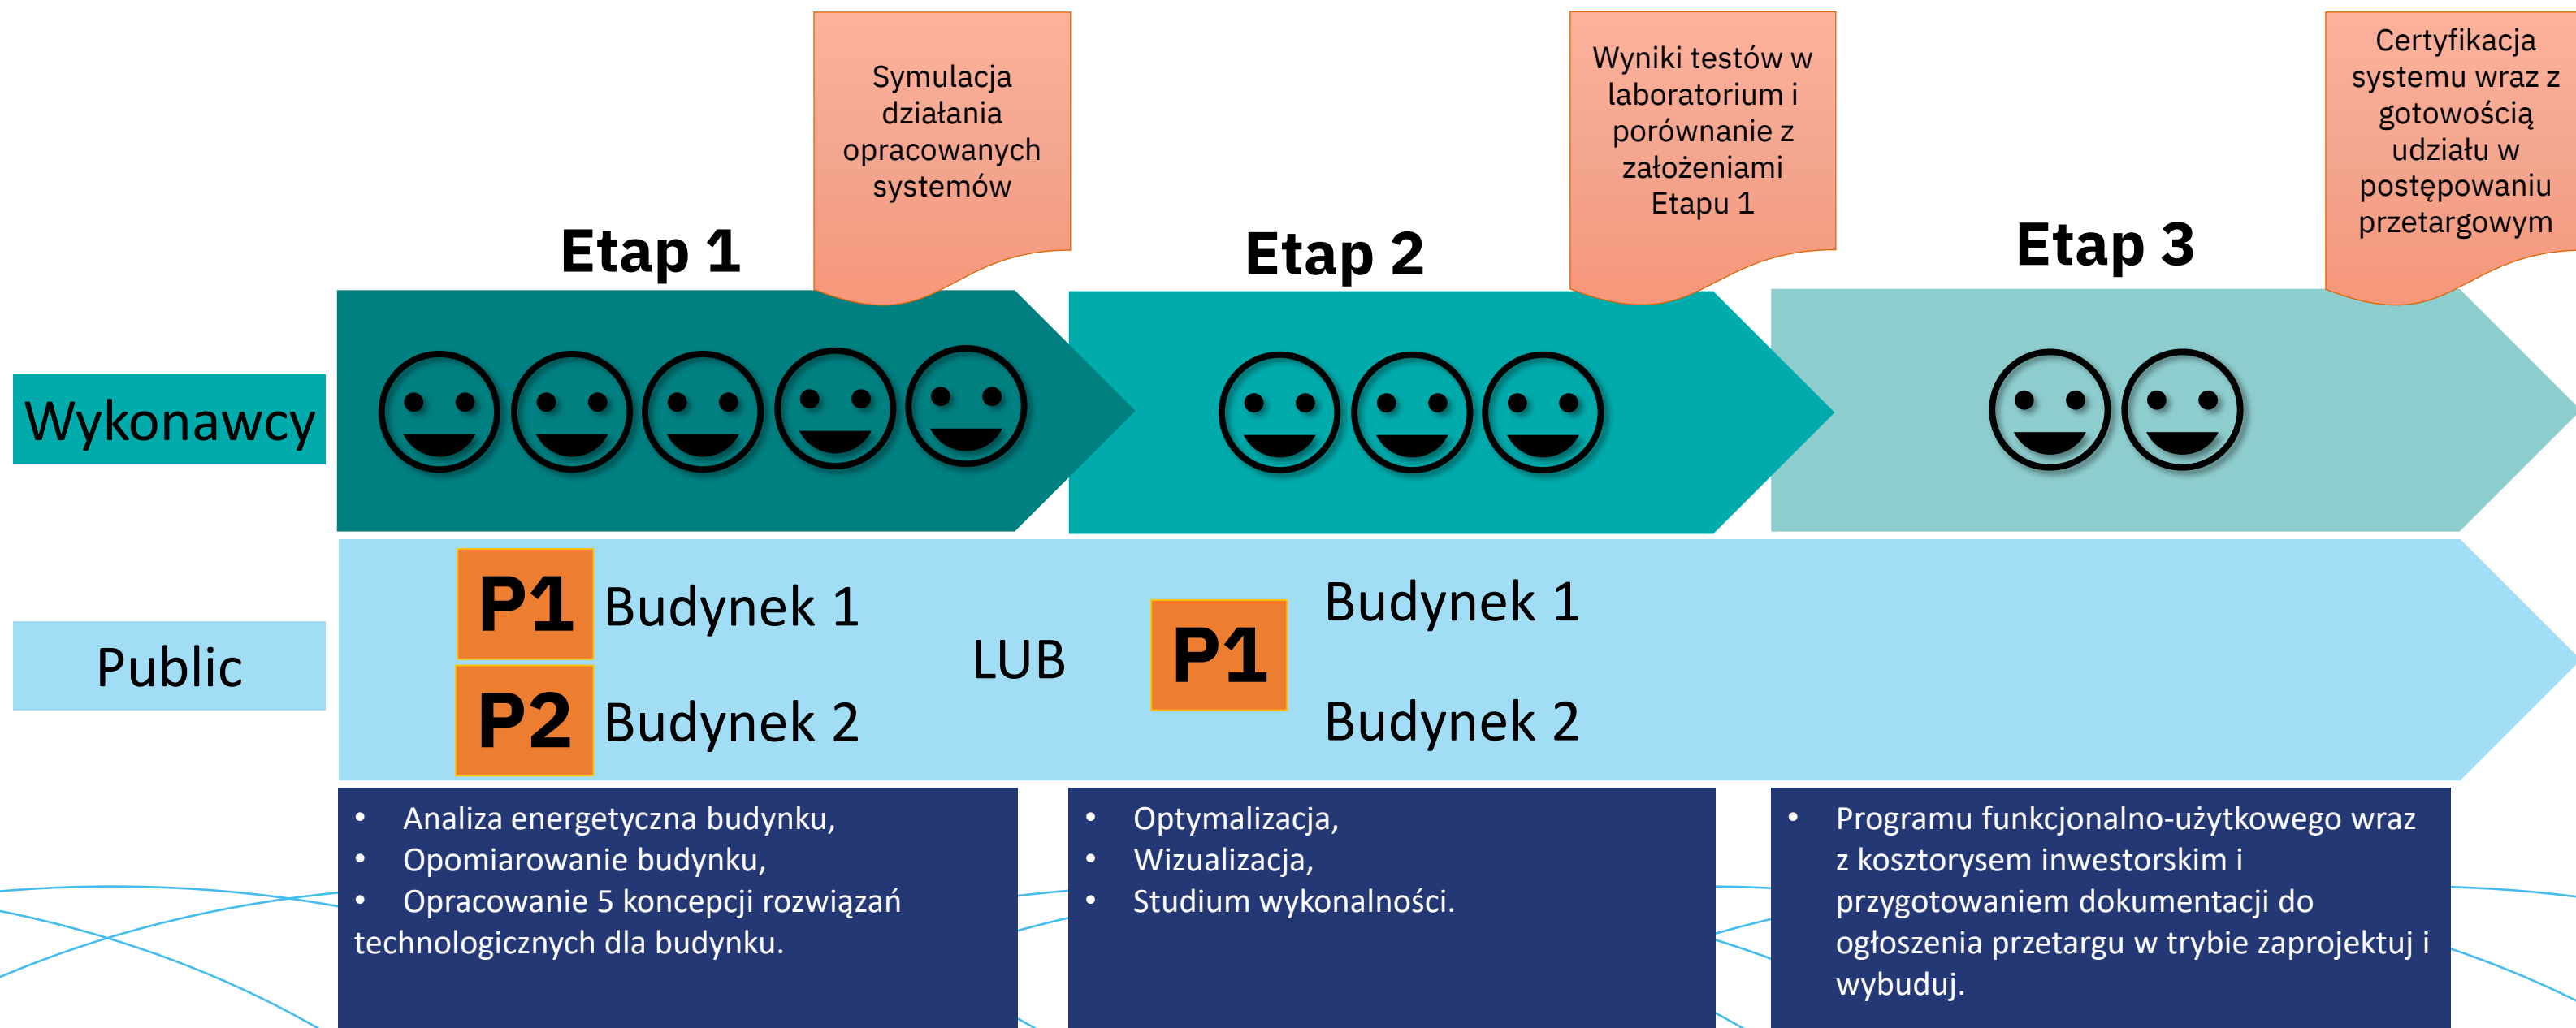

Etapy Konkursu 2 – Scenariusz 2

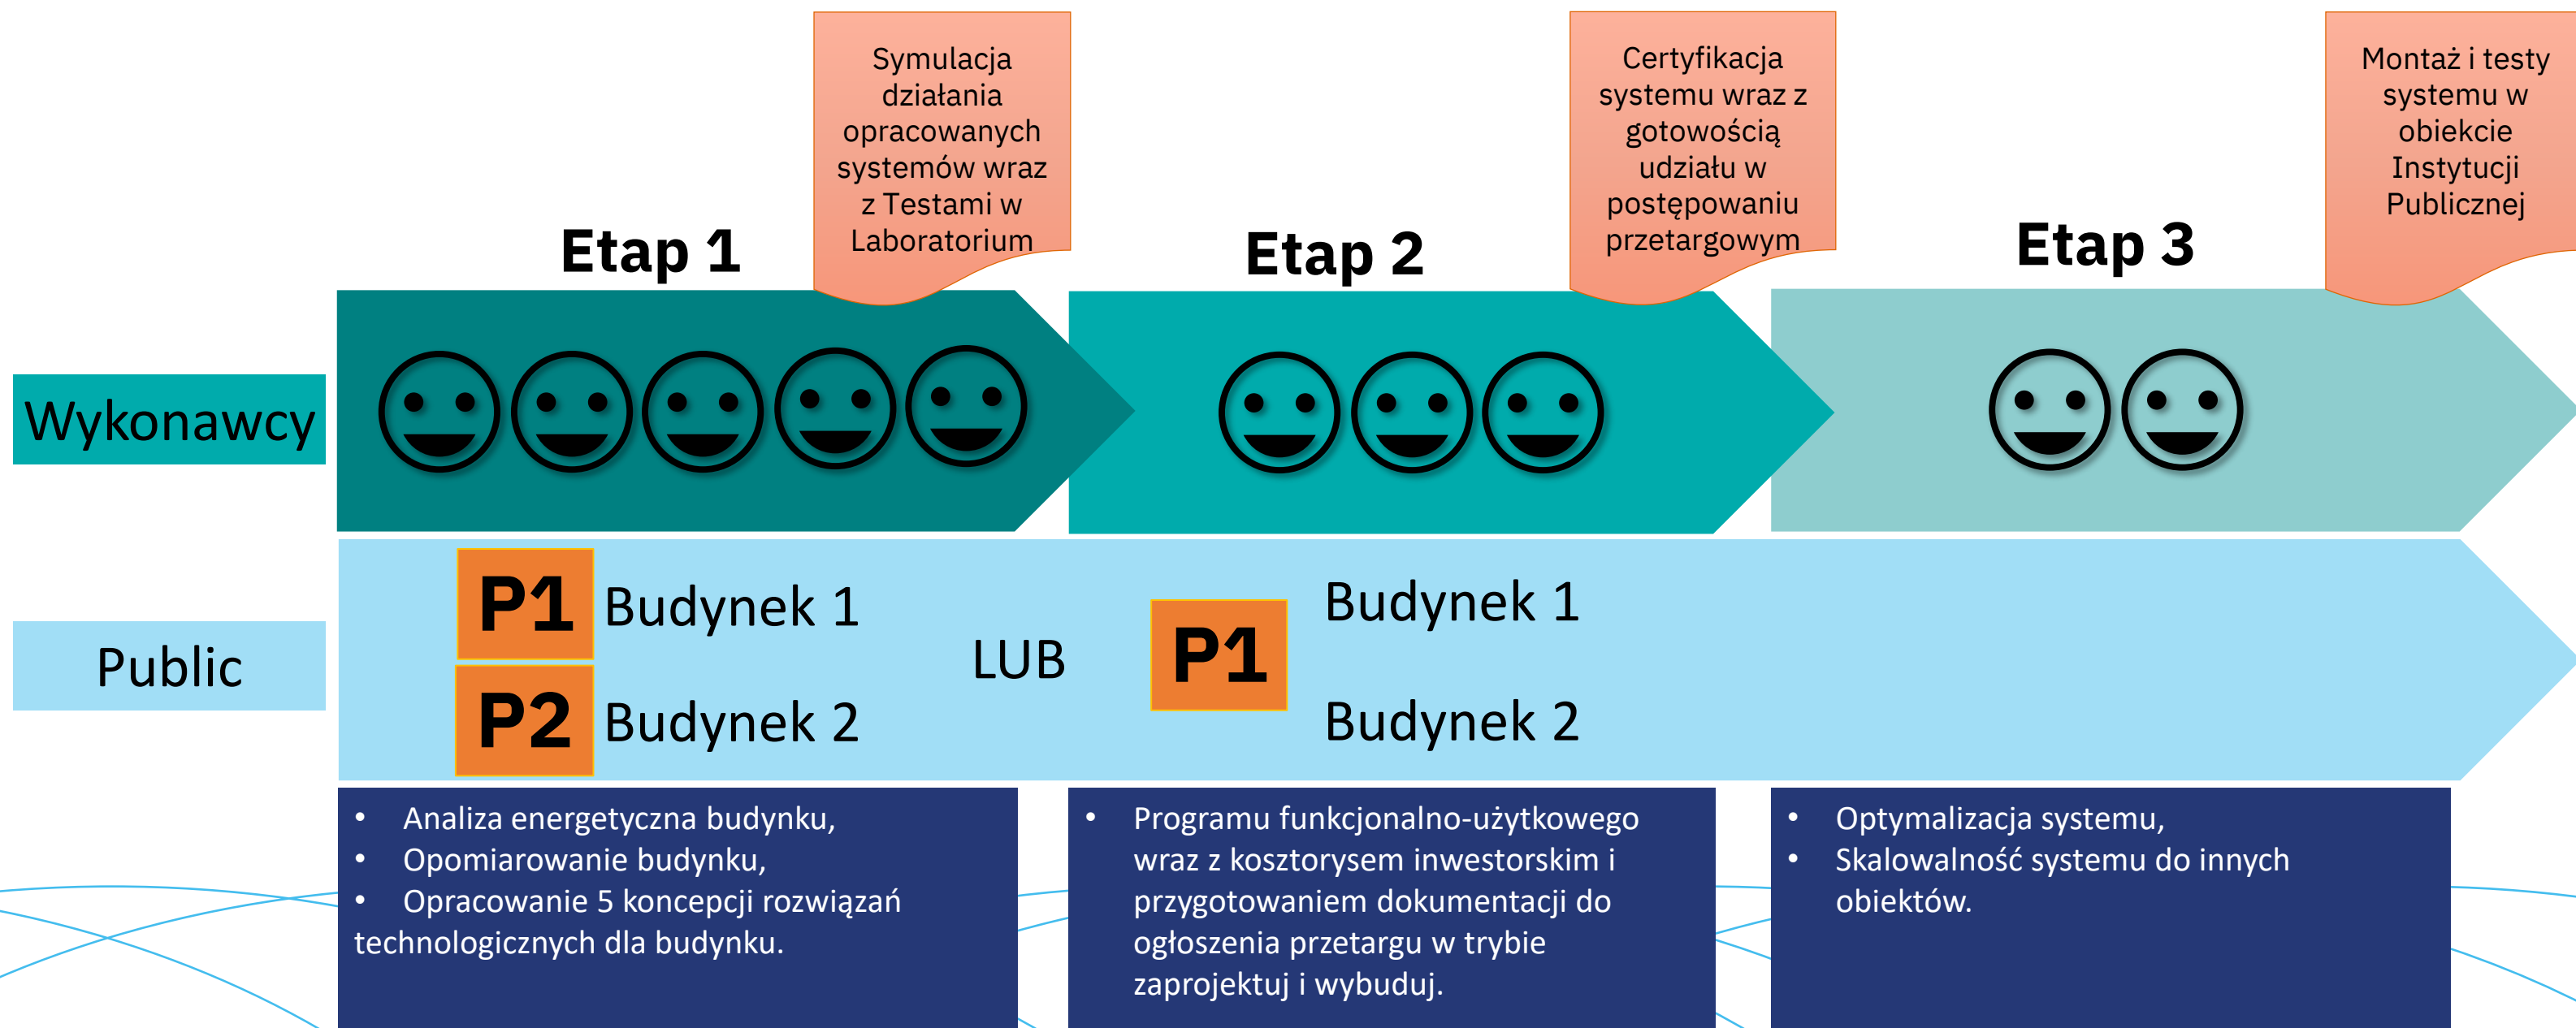

Szczegółowe informacje na temat obiektu i założeń technologicznych oraz warunków współpracy z siecią ciepłowniczą

- Uzupełnienie informacji o obiekcie na podstawie przesłanego formularza przesłanego przez NCBR.