



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Powiat Rawski za 2024r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowiecka na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 416) oraz § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), dokonał obszarowej oceny jakości wody dostarczanej przez nadzorowane urządzenia wodociągowe wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia w wodę funkcjonujących na terenie powiatu rawskiego za rok 2024.

Ludność powiatu rawskiego zaopatrywana jest w wodę do spożycia z ujęć wód podziemnych. W obrębie powiatu wody podziemne ujmują czwartorzędowe i jurajskie warstwy wodonośne, są to wody dobrej jakości o podwyższonej zawartości związków żelaza i manganu pochodzenia naturalnego, związanego ze składem skały macierzystej warstwy wodonośnej.

W roku 2024 produkcją wody na terenie powiatu rawskiego zajmowały się:

- Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. – Rawa Mazowiecka, ul. Słowackiego 70 nadzorujące 1 wodociąg publiczny w Rawie Mazowieckiej, posiada 2 stacje uzdatniania wody.
- Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji - Rawa Mazowiecka, ul. Al. Konstytucji 3 Maja 32 – nadzorujący 7 wodociągów publicznych na terenie gminy Rawa Mazowiecka (Boguszyce, Wałowice, Zagórze, Pukinin, Wilkowice, Huta Wałowska, Kurzeszyn).
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Żurawia 1, gm. Biała Rawska – nadzorujący 4 wodociągi publiczne (Biała Rawska, Babsk, Teodozjów i Galinki).
- CEWOKAN Sp. z o. o. – 99 – 400 Łowicz, ul. Sochaczewska 52 nadzorujący 1 wodociąg publiczny w Regnowie.
- Urząd Gminy – Cielądz – nadzorujący 3 wodociągi publiczne (Cielądz, Kuczyna i Sierzchowy).



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej
ul. Łowicka 15
96-200 Rawa Mazowiecka
+48 42 600 69 91
sekretariat.psse.rawamazowiecka@sanepid.gov.pl
adres do e-doręczeń: AE:PL-26194-68444-GETTF-21

- Urząd Gminy – Sadkowice – nadzorujący 3 wodociągi publiczne (Kaleń, Skarbkowa i Studzianki).

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej prowadzili nadzór nad jakością wody produkowanej przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Nadzorem objęto 20 Stacji Uzdatniania. Stan sanitarno-techniczny budynków stacji uzdatniania wody jest dobry. Na bieżąco prowadzone są prace konserwacyjne urządzeń wodnych.

Mieszkańcy powiatu rawskiego zaopatrywani są w wodę do spożycia z 19 wodociągów publicznych. Woda uzdatniana jest w 18 stacjach uzdatniania wody – 17 wodociągów a w pozostałych 2 wodociągach (w Kaleniu i Hucie Wałowskiej) woda nie wymaga uzdatniania.

Wodociągi w poszczególnych gminach:

- gmina Rawa Mazowiecka – 7 wodociągów publicznych;
- gmina Biała Rawska – 3 wodociągi publiczne;
- gmina Cielądz – 3 wodociągi publiczne;
- gmina Regnów – 1 wodociąg publiczny;
- gmina Sadkowice – 3 wodociągi publiczne;
- miasto Biała Rawska – 1 wodociąg publiczny;
- miasto Rawa Mazowiecka – 1 wodociąg publiczny.

Wszystkie wodociągi oparte są na 32 studniach głębinowych. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń w 29 studniach głębinowych dotyczą żelaza i manganu oraz przekroczeń mikrobiologicznych, które usuwane są na bieżąco w procesie uzdatniania wody. Ze względu na fakt, że wszystkie wodociągi na terenie powiatu rawskiego zaopatrywane są z ujęć podziemnych, uzdatnianie wody polega głównie na napowietrzaniu i filtracji (odżelazianiu i odmanganianiu). W 1 wodociągu zbiorowego zaopatrzenia stosowano stałą dezynfekcję wody podchlorynem sodu przez cały rok. W pozostałych wodociągach dezynfekcję wody podchlorynem sodu stosuje się okresowo, w miarę potrzeb. W 3 Stacjach Uzdatniania Wody prowadzona jest dodatkowo fizyczna dezynfekcja wody wprowadzanej do sieci wodociągowej przy pomocy promieniowania UV (Wodociągi: Regnów, Kaleń, Studzianki). Na Stacji Uzdatniania Wody w Skarbkowej i



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej
ul. Łowicka 15
96-200 Rawa Mazowiecka
+48 42 600 69 91
sekretariat.psse.rawamazowiecka@sanepid.gov.pl
adres do e-doręczeń: AE:PL-26194-68444-GETTF-21

Studziankach gmina Sadkowice zostały wykonane odwierty 2 studni głębinowych, jednak nie uzyskano jeszcze decyzji na pobór wody z ww. studni.

Woda we wszystkich wodociągach podlega stałej, systematycznej kontroli laboratoryjnej.

W ramach monitoringu jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej pobiera próbki wody do badań, wykonuje badania wody w zintegrowanych merytorycznie laboratoriach PIS (Państwowej Inspekcji Sanitarnej) woj. łódzkiego – w laboratorium PSSE w Skierniewicach i w laboratorium WSSE w Łodzi, prowadzi wykaz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, urządzeń wodociągowych i miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości. Ponadto uzyskuje od producentów wody wyniki badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, które gromadzi, weryfikuje, analizuje, ocenia i przekazuje do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Z terenu powiatu rawskiego do UE raportowane są dwa wodociągi publiczne: Rawa Mazowiecka i Biała Rawska.

Wodociąg publiczny Rawa Mazowiecka produkuje powyżej 1000m³ wody/dobę a wodociąg publiczny w Białej Rawskiej zaopatruje więcej niż 5 tysięcy mieszkańców. Woda z tych wodociągów objęta jest pełnym zakresem badań zawartych w załącznikach Nr 1, 2 i 4 do rozporządzenia. Dopuszczalna wartość żadnego z badanych parametrów nie jest przekroczona.

Oceny stwierdzające przydatność wody do spożycia otrzymują właściciele i zarządcy wodociągów, którzy zobowiązani są do informowania mieszkańców na swoim terenie o jakości wody do spożycia.

Częstotliwość poboru próbek wody uzależniona jest od ilości produkowanej wody. Woda do badania pobierana jest 1 raz na dwa miesiące z wodociągu Rawa Mazowiecka, w wodociągach produkujących od 100 – 1000 m³ wody/dobę – 5 razy w roku (9 wodociągów), z wodociągów produkujących poniżej 100m³ wody/dobę woda do badań pobierana jest 3 razy w roku (9 wodociągów). Z taką samą częstotliwością woda badana jest przez producentów wody.

Zakres oraz częstotliwość badań wody był zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294). Przeprowadzane były również badania



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej
ul. Łowicka 15
96-200 Rawa Mazowiecka
+48 42 600 69 91
sekretariat.psse.rawamazowiecka@sanepid.gov.pl
adres do e-doręczeń: AE:PL-26194-68444-GETTF-21

dodatkowe związane z niewłaściwą jakością wody oraz wykonywaniem kontrolnych badań jakości wody po zakończonych działaniach naprawczych, mających na celu sprawdzenie, czy woda spełnia wymagania w/w Rozporządzenia.

W ramach urzędowej kontroli jakości wody w roku 2024 pobrano do badań laboratoryjnych ogółem 130 próbek wody do spożycia przez ludzi.

Woda do spożycia z wodociągów publicznych na terenie powiatu rawskiego badana była w ramach nadzoru sanitarnego jak i w ramach tzw. kontroli wewnętrznej przez producentów wody w zakresie: mikrobiologicznym, organoleptycznym oraz fizykochemicznym.

W przypadkach, gdy skład mikrobiologiczny lub fizykochemiczny wody podawanej do sieci wodociągowej nie odpowiadał wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi każdorazowo rozważano stopień zagrożenia dla zdrowia i podejmowano działania administracyjne.

W przypadku potwierdzonej obecności w wodzie drobnoustrojów: enterokoki, *Escherichia coli*, bakterie grupy coli (w ilości powyżej 10 jtk) ryzyko zdrowotne związane z jakością wody określono jako duże i wydawano decyzje stwierdzające brak przydatności wody do spożycia. Wyżej wymienione bakterie nie powinny występować w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ponieważ spożywanie wody zanieczyszczonej bakteriami kałowymi stwarza realne niebezpieczeństwo dla odbiorców.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowych zmian parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C ryzyko zdrowotne związane z jakością wody określono jako niewielkie przy spożyciu wody przez ludzi po jej uprzednim przegotowaniu (min. 2 minuty). Ogólna liczba mikroorganizmów to typowe bakterie wodne, które są nieszkodliwe dla człowieka, a ich optymalna temperatura rozwoju przypada na ok. 22°C.

Jest to normalne środowisko ich bytowania, a ich najwyższa dopuszczalna wartość w próbce wody określona była jako „bez nieprawidłowych zmian”. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowych zmian parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C (w ilości powyżej 100 jtk w 1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej lub 200 jtk w 1 ml w kranie konsumenta) z uwagi na ryzyko zdrowotne związane z jakością wody konieczne jest używanie wody przez ludzi po jej uprzednim przegotowaniu (min. 2 minuty). Niektóre



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej
ul. Łowicka 15
96-200 Rawa Mazowiecka
+48 42 600 69 91
sekretariat.psse.rawamazowiecka@sanepid.gov.pl
adres do e-doręczeń: AE:PL-26194-68444-GETTF-21

z tych mikroorganizmów są odporne na dezynfekcję, ponieważ są zdolne do wytwarzania przetrwalników, inne są związane z biofilmem, mogą bytować w komórkach innych organizmów lub występują w postaci agregatów, co ogranicza bezpośredni kontakt dezynfektanta z komórkami bakteryjnymi i obniża skuteczność prowadzonej dezynfekcji.

Na podstawie sprawozdań z badań wody – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej w 2024 roku wydał 128 ocen stwierdzających przydatność wody do spożycia, 2 decyzji na brak przydatności wody do spożycia oraz 4 decyzji na warunkową przydatność wody do spożycia, 1 decyzja przedłużająca na warunkową przydatność wody do spożycia.

Jakość wody na koniec roku 2024r. w 17 nadzorowanych wodociągach publicznych odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294) **i nadawała się do spożycia**, natomiast wodociąg Skarbkowa i Sierzchowy znajdował się **pod warunkową przydatność wody do spożycia**.

W mieście Rawa Mazowiecka przy Szpitalu Św. Ducha, ul. Warszawska 14 znajduje się jedna awaryjna studnia głębinowa. Woda badana jest raz w roku. Kontrola sanitarna studni i urządzeń wodnych w wydzielonej hydroforni nie wykazała uchybień. Woda w zakresie badanych parametrów odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Celem ograniczenia ryzyka zdrowotnego związanego ze spożyciem złej jakości wody przez ludzi prowadzono bieżącą ocenę jej jakości, a ponadto w trakcie rutynowych kontroli zwracano uwagę na utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego stacji uzdatniania wody, właściwe zabezpieczenie ujęć wody, kwalifikacje i stan zdrowia pracowników zajmujących się konserwacją i eksploatacją urządzeń i instalacji służących do przesyłania wody. Prowadzono również nadzór nad materiałami i wyrobami stosowanymi do uzdatniania i dystrybucji wody.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej
ul. Łowicka 15
96-200 Rawa Mazowiecka
+48 42 600 69 91
sekretariat.psse.rawamazowiecka@sanepid.gov.pl
adres do e-doręczeń: AE:PL-26194-68444-GETTF-21

W poszczególnych miastach i gminach gospodarka wodna wygląda następująco:

Tabela 1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę w gminach na terenie nadzorowanego powiatu - powiat rawski za rok 2023


Nazwa gminy	Ludność gminy ogółem w tys.	Ludność zaopatrywana w wodę przez wodociągi zbiorowego zaopatrzenia	Liczba wodociągów zbiorowego zaopatrzenia na terenie gminy/miasta	Produkcja wody w m ³ /rok	Długość sieci wodociągowej w km.
Miasto Rawa Mazowiecka	16409	16898 (wraz z Konopnicą i Żydomicami gm. Rawa Mazowiecka)	1	828 600	96,136
Miasto i Gmina Biała Rawska	10 714	8840	4	506 876	156,6
Gmina Cielądz	3978	3964	3	300 879	106
Gmina Rawa Mazowiecka	8747	8288	7	397 913	161,3
Gmina Regnów	1745	1703	1	99 739	60
Gmina Sadkowiec	5224	4455	3	246 674	155,2
RAZEM	46 817	44 148	19	2 380 681	735,236



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej
ul. Łowicka 15
96-200 Rawa Mazowiecka
+48 42 600 69 91
sekretariat.psse.rawamazowiecka@sanepid.gov.pl
adres do e-doręczeń: AE:PL-26194-68444-GETTF-21

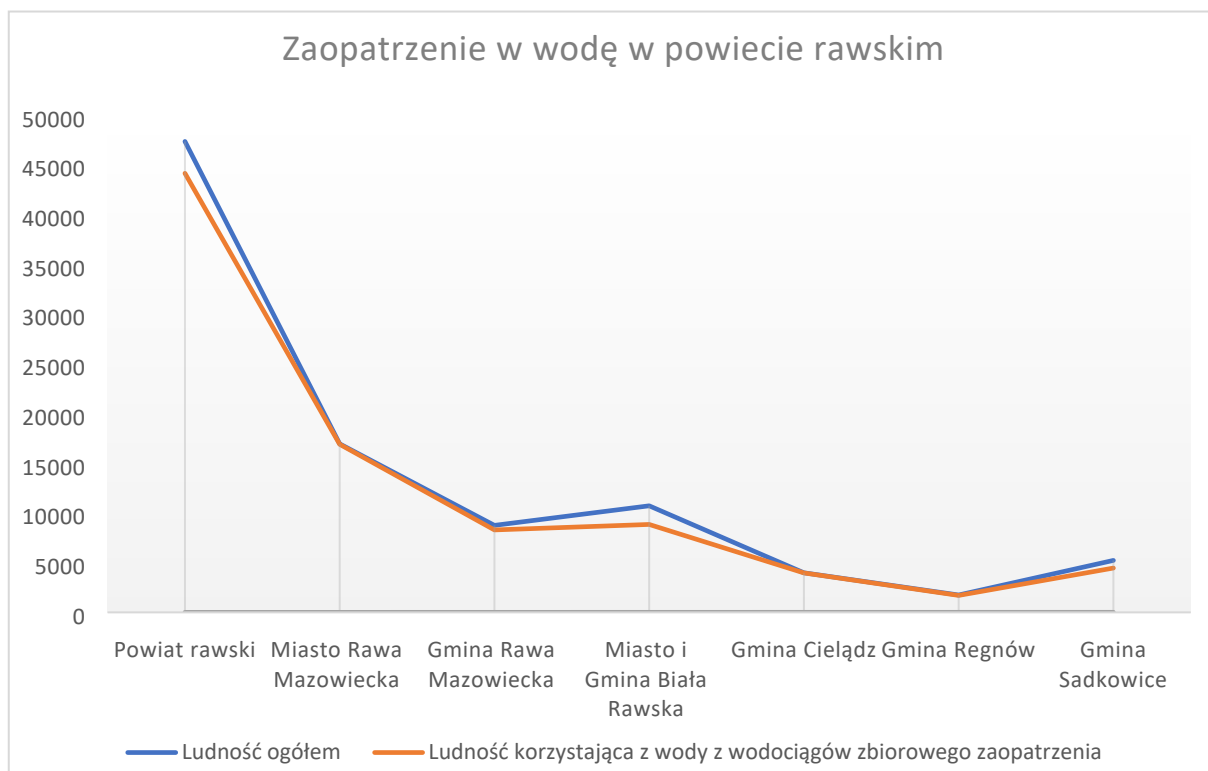

Zaopatrzenie w wodę w poszczególnych wodociągach w 2024 roku na terenie powiatu rawskiego

Lp.	Producent wody /nazwa, adres/	Eksploatowany wodociąg, zaopatrywane miejscowości	Produkcja wody [m³/d]	Liczba zaopatrywanej ludności [tys.]	Uzdatnianie wody (metody)	Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku	Jakość wody na koniec 2024r.
Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę							
1.	Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. – Rawa Mazowiecka, ul. Słowackiego 70	1. Wodociąg Publiczny – Rawa Mazowiecka (Rawa Mazowiecka, Konopnica, Żydomice)	2733	16898	Filtracja (odżelazianie, odmanganianie), napowietrzanie	Brak	Przydatna do spożycia.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej
ul. Łowicka 15
96-200 Rawa Mazowiecka
+48 42 600 69 91
sekretariat.psse.rawamazowiecka@sanepid.gov.pl
adres do e-doręczeń: AE:PL-26194-68444-GETTF-21

2.	Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji - Rawa Mazowiecka, ul. Konstytucji 3 Maja 32	1.WP- Pukinin (Pukinin, Byszewice, Matyldów, Bogusławski Małe, Bogusławski Duże, Świnice, Głuchówek, Nowy Głuchówek, Leopoldów, Podlas)	205	1856	Filtracja (odżelazianie, odmanganianie), napowietrzanie	Brak	Przydatna do spożycia
		2.WP-Wałowice (Wałowice, Niwna, Pasieka Wałowska, Pokrzywna, Soszyce, Ścieki, Zawady).	215	1385	Filtracja (odżelazianie, odmanganianie), napowietrzanie	Brak	Przydatna do spożycia
		3.WP-Zagórze (Zagórze, Helenów, Jakubów, Julianów, Julianów Raducki, Przewodowice, Kalerń)	91	772	Filtracja (odżelazianie, odmanganianie), napowietrzanie	Brak	Przydatna do spożycia
		4.WP – Wilkowice (Wilkowice, Linków, Stara Rosocha, Nowa Rosocha, Stara Wojska, Nowa Wojska).	83	832	Filtracja (odżelazianie, odmanganianie), napowietrzanie	Brak	Przydatna do spożycia
		5. WP-Boguszyce (Boguszyce, Garłów, Księża Wola, Zarzecze, Dziurdzioły, Stare Byliny, Chrusty, Małgorzatów, Zielone, Kaliszki, Zawady, Boguszyce Małe)	178	2082	Filtracja (odżelazianie, odmanganianie), napowietrzanie	Escherichia coli -9 jtk w 100 ml wody – 10 dni	Przydatna do spożycia
		6. WP-Kurzeszyn (Kurzeszyn, Gaj, Kurzeszynek, Kurzeszyn Nowy, Wołucza, Rogówiec, Rosocha	81	1132	Filtracja (odżelazianie, odmanganianie), napowietrzanie	Brak	Przydatna do spożycia
		7.WP-Huta Wałowska (Huta Wałowska, Janolin, Lutówka, Stary Dwór	19	229	Brak	Brak	Przydatna do spożycia



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej
ul. Łowicka 15
96-200 Rawa Mazowiecka
+48 42 600 69 91
sekretariat.psse.rawamazowiecka@sanepid.gov.pl
adres do e-doręczeń: AE:PL-26194-68444-GETTF-21

3.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Żurawia 1, gm. Biała Rawska	1.WP-Biała Rawska (Biała Rawska, Zakrzew, Chrzęszczew, Chrzęszczewek, Studzianek, Franopol, Marianów, Koprzywna, Wola Chojnata, Krukówka, Józefów, Stanisławów, Chodnów, Rokszyce, Marchaty, Aleksandrów, Byki, Błazejewice, Nowy Chodnów, Żurawka, Żurawia, Podsetkowice, Stara Wieś, Rzeczków, Dańków, Zofiów, Franklin, Szwejki Małe, Pachy, Orla Góra, Porady Górne, Bronisławów, Słupce, Niemirowice, Nowe Przytuski).	956	6694	Filtracja (odżelazianie, odmanganianie), napowietrzanie	Brak	Przydatna do spożycia
		2.WP-Babsk (Babsk, Wólka Babaska, Gołyń, Studzianek, Antoninów).	72	928	Filtracja (odżelazianie, odmanganianie), napowietrzanie	Brak	Przydatna do spożycia
		3.WP-Teodozjów (Teodozjów, Jelitów, Lesiew, Wólka Lesiewska, Rostawowice, Zofianów, Ossa, Julianów Lesiewski)	98	870	Filtracja (odżelazianie, odmanganianie), napowietrzanie	Brak	Przydatna do spożycia
		4.WP-Galinka (Galinka).	18	123	Filtracja (odżelazianie, odmanganianie), napowietrzanie	Brak	Przydatna do spożycia
4.	CEWOKAN Sp. z o. o. 99-400 Łowicz, ul. Sochaczewska 52	WP-Regnów (Regnów, Nowy Regnów, Annosław, Kazimierzów, Podskarbice Królewskie, Podskarbice Szlacheckie, Sowidół, Ryłsk, Ryłsk Duży, Ryłsk Mały, Sławków, Wólka Stroińska, Pagów)	272	1786	Filtracja (odżelazianie, odmanganianie), napowietrzanie, lampa UV	Ogólna liczba mikroorganizm ów >300 jtk w 1 ml wody – 207 dni	Przydatna do spożycia



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej
ul. Łowicka 15
96-200 Rawa Mazowiecka
+48 42 600 69 91
sekretariat.psse.rawamazowiecka@sanepid.gov.pl
adres do e-doręczeń: AE:PL-26194-68444-GETTF-21

5.	Urząd Gminy w Cielądzu	1.WP-Cielądz (Cielądz, Łaszczyn, Komorów, Nowy Komorów, Zuski, Niemgłowy, Ossowice)	335,2	2 107	Filtracja (odżelazianie, odmanganianie), napowietrzanie	Brak	Przydatna do spożycia
		2.WP-Sierzchowy (Sierzchowy, Mała Wieś, Nowa Mała Wieś, Mroczkowice, Gortatowice, Sanogoszcz, Brzozówka, Parolice).	408,7	1118	Filtracja (odżelazianie, odmanganianie), napowietrzanie	Bakterie grupy coli – 1 jtk w 100 ml – 20 dni	Warunkowa przydatność do spożycia
		3.WP-Kuczyzna (Kuczyzna, Wylezinek, Grabice, Stolniki, Wisówka, Gułki),	80,4	739	Filtracja (odżelazianie, odmanganianie), napowietrzanie	Brak	Przydatna do spożycia.
6.	Urząd Gminy w Sadkowicach	1.WP-Skarbkowa (Skarbkowa, Lubania, Żelazna, Rudka),	125	580	Filtracja (odżelazianie, odmanganianie), napowietrzanie	Bakterie grupy coli: 14 jtk w 100 ml wody, bakterie grupy coli: 9jtk w 100 ml wody, ogólna liczba mikroorganizmów -> 300 jtk w 1 ml wody ; ogólna liczba mikroorganizmów> 300 jtk w 1 ml wody oraz 213 jtk w 1 ml wody – 79 dni	Warunkowa przydatność do spożycia
		2.WP-Kaleń (Kaleń, Jajkowice, Władysławów, Olszowa Wola, Trębaczew, Sadowice Nowe, Lutobory, Kaleń Nowy, Bujały, Rokitnica Kąty, Paprotnia, Broniew, Zaborze, Kłopotczyn, Lipna, Celinów, Nowe Sadowice, Nowy Kłopotczyn, Gogolin, Nowy Kaleń)	458	3 036	Lampa UV	Brak	Przydatna do spożycia



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej
ul. Łowicka 15
96-200 Rawa Mazowiecka
+48 42 600 69 91
sekretariat.psse.rawamazowiecka@sanepid.gov.pl
adres do e-doręczeń: AE:PL-26194-68444-GETTF-21

		3. WP – Studzianki (Gacpary, Lewin, Przytusi, Zabłocie, Lutobory, Turobowice, Rzymiec, Pilawy, Szwejki Wielkie i Nowe Szwejki, Nowe Lutobory, Studzianki)	92	805	Filtracja (odżelazianie, odmanganianie), napowietrzanie, lampa UV	Brak	Przydatna do spożycia
Inne podmioty zaopatrujące w wodę							
7.	Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, ul. Warszawska 14	Awaryjna studnia głębinowa	nie dotyczy	200	-	Brak	Przydatna do spożycia

Paulina Stępień-Kwapisz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej/dokument podpisany elektronicznie/

/ data złożenia podpisu: 30 października 2025 /



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej
ul. Łowicka 15
96-200 Rawa Mazowiecka
+48 42 600 69 91
sekretariat.psse.rawamazowiecka@sanepid.gov.pl
adres do e-doręczeń: AE:PL-26194-68444-GETTF-21