ROZDZIELNIA nn-0,4kV słupowa

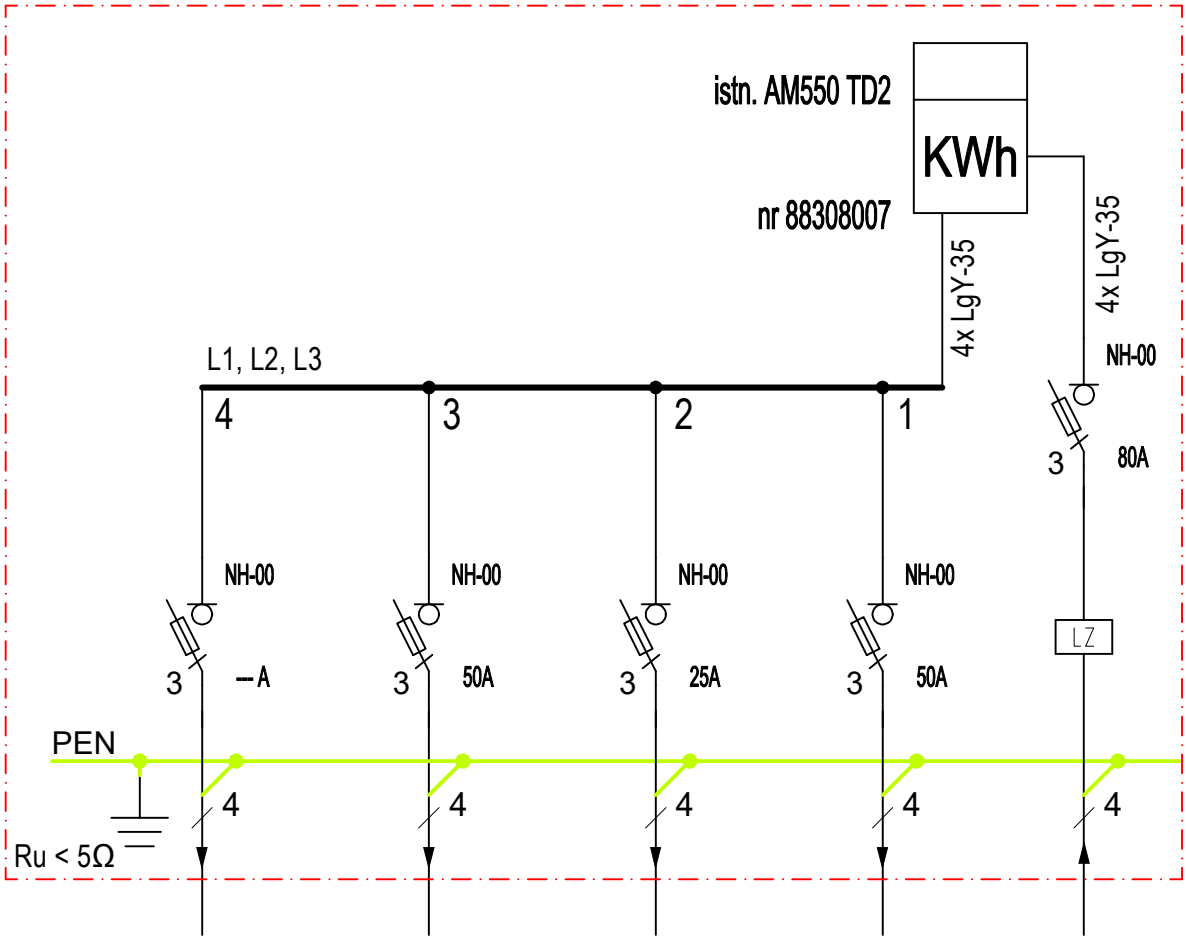

Rozdzielnia nn-0,4kV stacji So-309		
nr pola	kierunek zasilania	typ kabla
zasilajace	transformator	YAKY 4x70
1	Hydrofornia	istn. YAKY 4x120
2	Ambona	istn. YAKY 4x35
3	Linia napowietrzna Szkółka	proj. AsXSn 4x70
4	rezerwa	-

OCHRONA OD PORAZEŃ

wg N SEP-E-001

Inwestor: nazwa, adres: NADLEŚNICTWO BYTNICA 66-630 BYTNICA 160	Nr rysunku E3
Rodzaj inwestycji: PRZEBUDOWA SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ nr So-309 NA TERENIE SZKÓŁKI LEŚNEJ W SMOLARACH BYTNICKICH (dz. nr 292/2, obręb Bytnica, Gmina Bytnica)	Skala
Tytuł rysunku: SCHEMAT ROZDZIELNI nn-0,4kV STACJI nr So-309 "SMOLARY SZKÓŁKA"	Data: 08-2024
Projektant branży elektrycznej: inż Juchan Jan Łychmus	UPRAWNIENIA 154/78/Zg
	PODPIS

PODPIS ZAUFANY
JUCHAN JAN
ŁYCHMUS
13.11.2024 06:37:01 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym