


# Węzeł wodomierzowo-pomiarowy

## Średnica przyłącza Ø32

### Schemat montażowy węzła

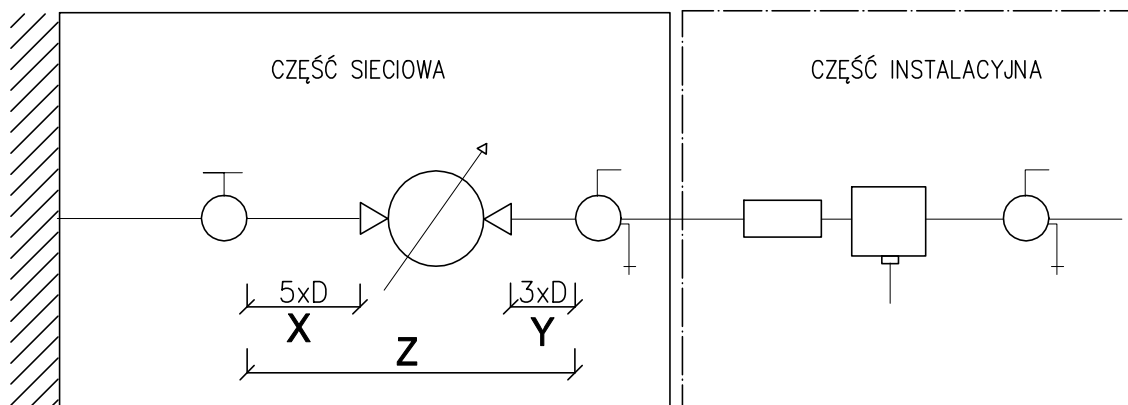

## Objaśnienia:

L.P	TYP URZADZENIA	ŚREDNICA	ODLEGŁOŚĆ W mm		
			X	Y	Z
1	WODOMIERZ	ø15	125	75	200
2	FILTR SIATKOWY	ø25			
3	ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY KL. EA 2231	ø20			
4	ZAWÓR PRZELOTOWY GRZYBKOWY Ø WG. INST.	ø25			
5	ZAWÓR PRZELOTOWY KULOWY MUFOWY Z KURKIEM SPUSTOWYM	ø25			

## UWAGI :

– DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA WĘZŁA "Z" WYNOSI 200 mm

 <b>LESZEK FIONCEK</b> tel. 0-77/418-80-14 tel. 0-77/418-85-62 w.39	<b>WĘZEŁ ZAPOROWO-POMIAROWY</b>		Projektant : Fioncek Leszek upr. nr 164/88/Op i 94/90/Op	
	"BUIP" BIURO USŁUG INWESTYCYJNO-PROJEKTOWYCH LESZEK FIONCEK OSIEDLE MŁODYCH 2C/4 tel. 418-80-14, 418-85-62 w. 39	INWESTOR PGL Nadleśnictwo Olesno Olesno ul. Gorzowska 74 ADRES LOKALIZACJI Wachów ul. Leśna działka nr 65/22	DATA: grudzień 2019	
Nr rys. <b>2W</b>	Rysunek	<b>WĘZEŁ ZAPOROWO-POMIAROWY</b>	SKALA	<b>B/S</b>