Zał. nr 1

Karta obiektu nr : *01788/1*

obowiązuje od dnia 16.11.2017 r.

Adres obiektu : ***ul. Grunwaldzka 15***

Przeznaczenie obiektu : ***budynek użyteczności publicznej***

Właściciel : ***Podkarpacki Urząd Wojewódzki***

Adres Właściciela : ***35-959 Rzeszów , ul. Grunwaldzka 15***

Zarządca :

Adres Zarządcy :

Numer Obiektu nadany przez Dostawcę : **122006-01788/1**

A. Charakterystyka obiektu :

Rodzaj instalacji (potrzeb cieplnych)	Moc cieplna Q_{hmax}	Przepływ /oblicz/	Kubatura obiektu	Powierzchnia		Ogółem powierzchnia	Temp. wody /oblicz/
				mieszk.	niemieszk.		
	kW	m^3/h	m^3	m^2	m^2	m^2	°C
centralne ogrzewanie	**749,960**	**10,377**	—	—	—	—	**135//70**
ciepła woda	—	—	—	—	—	—	—
wentylacja	—	—	—	—	—	—	—
Razem	**90,000**	—	**60 340**	—	**15 953,0**	**15 953,0**	—


749,96

B. Sposób zasilania obiektu i miejsce dostarczenia ciepła:

1. Charakterystyka węzła cieplnego :

   Węzeł indywidualny, wymiennikowy, jednofunkcyjny.

2. Miejsce dostarczania ciepła :

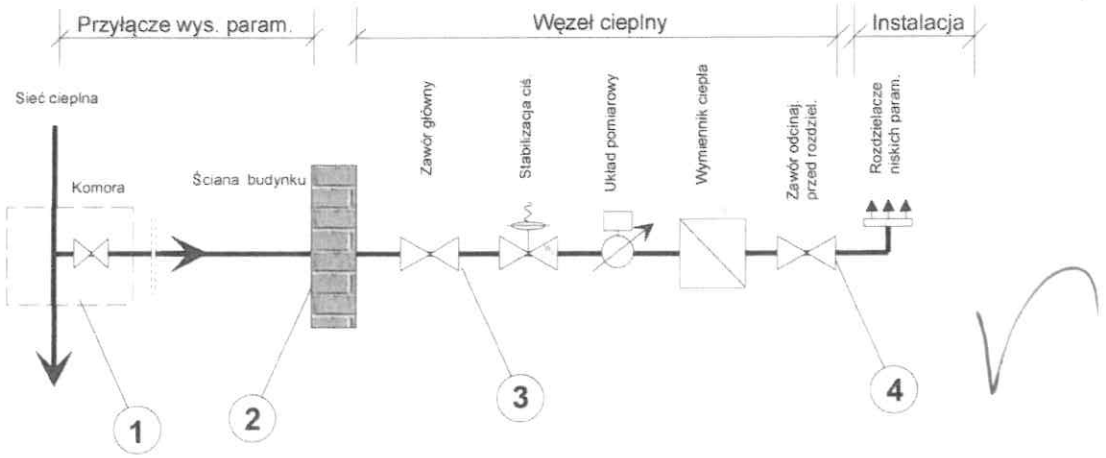

W punkcie → **1** – ☐ – Komora na sieci cieplnej (w miejscu odgałęzienia przyłącza) x)

☐ Punkt włączenia do sieci x)

W punkcie → **2** – ☐ – Zewnętrzna ściana budynku . x)

W punkcie → **3** – ☐ – Pierwsze połączenia spawane lub kołnierze od strony węzła . x)

W punkcie → **4** – ☒ – Pierwsze połączenia spawane lub kołnierze od strony instalacji (rozdzielaczy niskich param.) . x)

A. Rozliczenia za ciepło:

1. Uwzględniając miejsce dostarczania ciepła , Odbiorcę (obiekt) zakwalifikowano do grupy odbiorców :

   P_1 ☐ ; P_2 ☒ ; P_3 ☐ x)

2. Odbiorca ponosi opłaty zgodnie z obowiązującą Taryfą dla ciepła – rodzaj opłat określa §7 umowy sprzedaży ciepła

B. Urządzenia Dostawcy w węźle Odbiorcy:

☐ urządzenia stabilizacji ciśnienia i pomiarowo-rozliczeniowe. x)

☐ urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe. x)

C. Postanowienia końcowe:

Załącznik niniejszy ważny jest tylko w granicach określonych umową sprzedaży ciepła i stanowi jej integralną część.

x) ☒ zakreślić wybrane

Adnotacje Dostawcy i Odbiorcy :

Odbiorca:

Dostawca:

Zestawienie mocy cieplnych dla centralnego ogrzewania , odpowiadających temperaturom zewnętrznym w sezonie grzewczym , dla wewnętrznej temperatury obliczeniowej 20 ^{0}C

Moc cieplna dla obiektu nr : **122006-01788/1**

Moc cieplna dla temperatury zewnętrznej - 20 ^{0}C = **749,960** kW

$t_{wew\ obl}$	20 ^{0}C
$t_{zew\ obl}$	-20 ^{0}C
$t_{wew\ rz.}$	20 ^{0}C

tzewn	Moc kW
-20	749,960
-19	731,211
-18	712,462
-17	693,713
-16	674,964
-15	656,215
-14	637,466
-13	618,717
-12	599,968
-11	581,219
-10	562,470
-9	543,721
-8	524,972
-7	506,223
-6	487,474
-5	468,725
-4	449,976
-3	431,227
-2	412,478
-1	393,729
0	374,980
1	356,231
2	337,482
3	318,733
4	299,984
5	281,235
6	262,486
7	243,737
8	224,988
9	206,239
10	187,490
11	168,741
12	149,992
13	131,243
14	112,494
15	93,745
16	74,996
17	56,247
18	37,498
19	18,749
20	0,000

Odbiorca :

Dostawca :

Zał. nr 1

Karta obiektu nr : *01788/2*

obowiązuje od dnia 16.11.2017 r.

Adres obiektu : ***ul. Grunwaldzka 15***

Przeznaczenie obiektu : ***budynek użyteczności publicznej***

Właściciel : ***Podkarpacki Urząd Wojewódzki***

Adres Właściciela : ***35-959 Rzeszów , ul. Grunwaldzka 15***

Zarządca :

Adres Zarządcy :

Numer Obiektu nadany przez Dostawcę : **122006-01788/2**

A. Charakterystyka obiektu :


Rodzaj instalacji (potrzeb cieplnych)	Moc cieplna Q_{hmax}	Przepływ /oblicz/	Kubatura obiektu	Powierzchnia		Ogółem powierzchnia	Temp. wody /oblicz/
				mieszk.	niemieszk.		
	kW	m^3/h	m^3	m^2	m^2	m^2	°C
centralne ogrzewanie	**90,000**	**1,685**	—	—	—	—	**135//70**
ciepła woda	—	—	—	—	—	—	—
wentylacja	—	—	—	—	—	—	—
Razem	**90,000**	—	**60 340**	—	**15 953,0**	**15 953,0**	—

B. Sposób zasilania obiektu i miejsce dostarczenia ciepła:

1. Charakterystyka węzła cieplnego :

   Węzeł indywidualny, wymiennikowy, jednofunkcyjny.

2. Miejsce dostarczania ciepła :

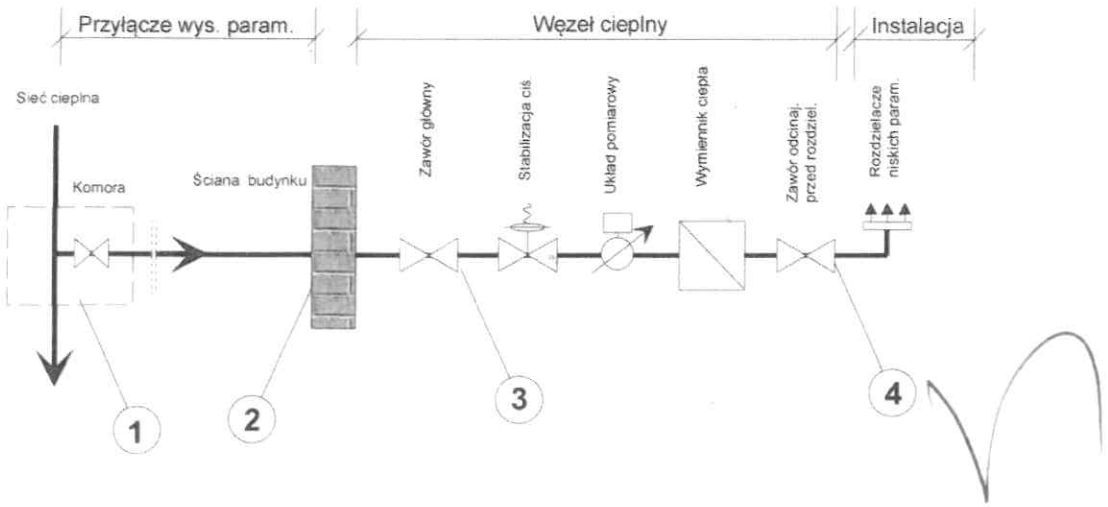

W punkcie → **1** – ☐ – Komora na sieci cieplnej (w miejscu odgałęzienia przyłącza) x)

☐ Punkt włączenia do sieci x)

W punkcie → **2** – ☐ – Zewnętrzna ściana budynku . x)

W punkcie → **3** – ☒ – Pierwsze połączenia spawane lub kołnierze od strony węzła . x)

W punkcie → **4** – ☐ – Pierwsze połączenia spawane lub kołnierze od strony instalacji (rozdzielaczy niskich param.) . x)

A. <u>Rozliczenia za ciepło:</u>

1. Uwzględniając miejsce dostarczania ciepła , Odbiorcę (obiekt) zakwalifikowano do grupy odbiorców :

   P_1 ☒ ; P_2 ☐ ; P_3 ☐ x)

2. Odbiorca ponosi opłaty zgodnie z obowiązującą Taryfą dla ciepła – rodzaj opłat określa §7 umowy sprzedaży ciepła

B. <u>Urządzenia Dostawcy w węźle Odbiorcy:</u>

☐ urządzenia stabilizacji ciśnienia i pomiarowo-rozliczeniowe. x)

☒ urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe. x)

C. <u>Postanowienia końcowe:</u>

Załącznik niniejszy ważny jest tylko w granicach określonych umową sprzedaży ciepła i stanowi jej integralną część.

x) ☒ zakreślić wybrane

Adnotacje Dostawcy i Odbiorcy :

Węzeł kompaktowy dla potrzeb kurtyn powietrznych w holu budynku ul. Grunwaldzka 15.

Odbiorca:

Dostawca:

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Lesław Bacal

Zestawienie mocy cieplnych dla centralnego ogrzewania , odpowiadających temperaturom zewnętrznym w sezonie grzewczym , dla wewnętrznej temperatury obliczeniowej 20 ^{0}C

Moc cieplna dla obiektu nr : **122006-01788/2**

Moc cieplna dla temperatury zewnętrznej - 20 ^{0}C = **90,000** kW

$t_{wew\ obl}$	20 ^{0}C
$t_{zew\ obl}$	-20 ^{0}C
$t_{wew\ rz.}$	20 ^{0}C

tzewn	Moc kW
-20	90,000
-19	87,750
-18	85,500
-17	83,250
-16	81,000
-15	78,750
-14	76,500
-13	74,250
-12	72,000
-11	69,750
-10	67,500
-9	65,250
-8	63,000
-7	60,750
-6	58,500
-5	56,250
-4	54,000
-3	51,750
-2	49,500
-1	47,250
0	45,000
1	42,750
2	40,500
3	38,250
4	36,000
5	33,750
6	31,500
7	29,250
8	27,000
9	24,750
10	22,500
11	20,250
12	18,000
13	15,750
14	13,500
15	11,250
16	9,000
17	6,750
18	4,500
19	2,250
20	0,000

Odbiorca :

Dostawca :

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Bacal

Zał. nr 1

Karta obiektu nr : *01789*

obowiązuje od dnia 16.11.2017 r.

Adres obiektu : ***ul. Miedziana 4a***

Przeznaczenie obiektu : ***budynek usługowy***

Właściciel : ***Podkarpacki Urząd Wojewódzki***

Adres Właściciela : ***35-959 Rzeszów , ul. Grunwaldzka 15***

Zarządca :

Adres Zarządcy :

Numer Obiektu nadany przez Dostawcę : **122006-01789**

A. Charakterystyka obiektu :


Rodzaj instalacji (potrzeb cieplnych)	Moc cieplna Q_{hmax}	Przepływ /oblicz/	Kubatura obiektu	Powierzchnia		Ogółem powierzchnia	Temp. wody /oblicz/
				mieszk.	niemieszk.		
	kW	m^3/h	m^3	m^2	m^2	m^2	°C
centralne ogrzewanie	**121,770**	**1,685**	—	—	—	—	**135//70**
ciepła woda	—	—	—	—	—	—	—
wentylacja	—	—	—	—	—	—	—
Razem	**121,770**	—	**5 268**	—	**1 130,0**	**1 130,0**	—

B. Sposób zasilania obiektu i miejsce dostarczenia ciepła:

1. Charakterystyka węzła cieplnego :

   Węzeł indywidualny, wymiennikowy, jednofunkcyjny.

2. Miejsce dostarczania ciepła :

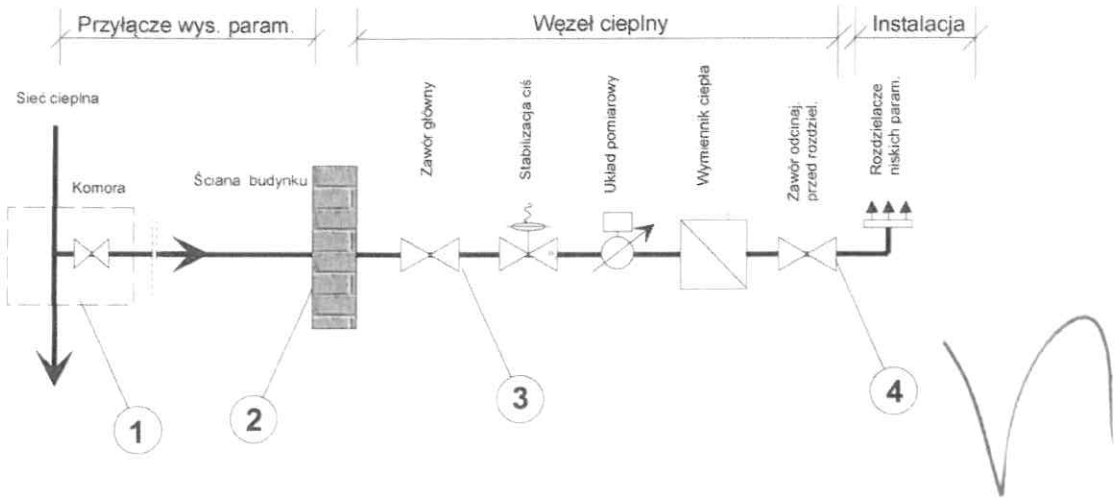

W punkcie → **1** – ☐ – Komora na sieci cieplnej (w miejscu odgałęzienia przyłącza) x)

☐ Punkt włączenia do sieci x)

W punkcie → **2** – ☐ – Zewnętrzna ściana budynku . x)

W punkcie → **3** – ☒ – Pierwsze połączenia spawane lub kołnierze od strony węzła . x)

W punkcie → **4** – ☐ – Pierwsze połączenia spawane lub kołnierze od strony instalacji (rozdzielaczy niskich param.) . x)

A. <u>Rozliczenia za ciepło:</u>

1. Uwzględniając miejsce dostarczania ciepła , Odbiorcę (obiekt) zakwalifikowano do grupy odbiorców :

   P_1 ☒ ; P_2 ☐ ; P_3 ☐ x)

2. Odbiorca ponosi opłaty zgodnie z obowiązującą Taryfą dla ciepła – rodzaj opłat określa §7 umowy sprzedaży ciepła

B. <u>Urządzenia Dostawcy w węźle Odbiorcy:</u>

☐ urządzenia stabilizacji ciśnienia i pomiarowo-rozliczeniowe. x)

☒ urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe. x)

C. <u>Postanowienia końcowe:</u>

Załącznik niniejszy ważny jest tylko w granicach określonych umową sprzedaży ciepła i stanowi jej integralną część.

x) ☒ zakreślić wybrane

Adnotacje Dostawcy i Odbiorcy :

W imieniu Odbiorcy Zarządca: Dostawca :

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Bolesław Bucał

Zestawienie mocy cieplnych dla centralnego ogrzewania , odpowiadających temperaturom zewnętrznym w sezonie grzewczym , dla wewnętrznej temperatury obliczeniowej 20 ^{0}C

Moc cieplna dla obiektu nr : **122006-01789**

Moc cieplna dla temperatury zewnętrznej - 20 ^{0}C = **121,770** kW

$t_{wew\ obl}$	20 ^{0}C
$t_{zew\ obl}$	-20 ^{0}C
$t_{wew\ rz.}$	20 ^{0}C

tzewn	Moc kW
-20	121,770
-19	118,726
-18	115,682
-17	112,637
-16	109,593
-15	106,549
-14	103,505
-13	100,460
-12	97,416
-11	94,372
-10	91,328
-9	88,283
-8	85,239
-7	82,195
-6	79,151
-5	76,106
-4	73,062
-3	70,018
-2	66,974
-1	63,929
0	60,885
1	57,841
2	54,797
3	51,752
4	48,708
5	45,664
6	42,620
7	39,575
8	36,531
9	33,487
10	30,443
11	27,398
12	24,354
13	21,310
14	18,266
15	15,221
16	12,177
17	9,133
18	6,089
19	3,044
20	0,000

Odbiorca :

Dostawca :