


Zgodnie z zapisem § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej przedstawia

**ocenę jakości wody do spożycia
z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia
funkcjonujących na terenie Gminy Regnów oraz ocenę obszarową dla strefy
zaopatrzenia pokrywającą się z obszarem powiatu rawskiego
za rok 2020.**

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA na Gminy Regnów za rok 2020

Mieszkańcy Gminy Regnów zaopatrywani są w wodę do spożycia z jednego wodociągu publicznego, która jest uzdatniana w stacji uzdatniania wody. Stan sanitarno-techniczny budynku stacji uzdatniania wody jest dobry. Na bieżąco prowadzone są prace konserwacyjne urządzeń wodnych. Jakość wody w nadzorowanym wodociągu publicznym odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294)
i nadaje się do spożycia.


Wodociąg oparty jest na **2 studniach głębinowych**, które ujmują czwartorzędowe i jurajskie warstwy wodonośne charakteryzujące się dużą czystością i stabilnością składu. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń w studniach głębinowych dotyczą jedynie żelaza i manganu, które usuwane są w procesie uzdatniania wody.

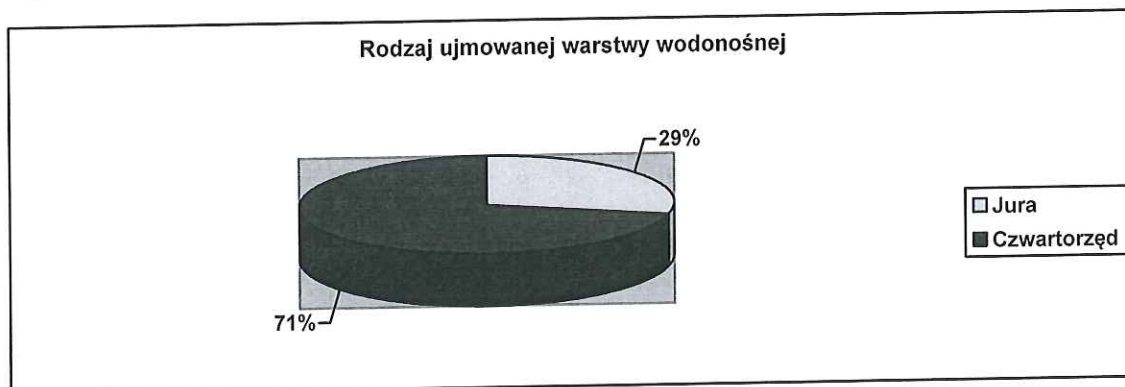

Wodociąg publiczny w Regnowie nie jest raportowany do UE, nie produkuje ponad 1000m³ wody/dobę i nie zaopatruje więcej niż 5 tysięcy mieszkańców. Dopuszczalna wartość żadnego z badanych parametrów nie jest przekroczona.

W ramach monitoringu jakości wody państwowy powiatowy inspektor sanitarny pobiera próbki wody do badań, wykonuje badania wody w zintegrowanym merytorycznie laboratorium PIS woj. łódzkiego – w laboratorium PSSE w Skierniewicach i w laboratorium WSSE w Łodzi, prowadzi wykaz urządzeń wodociągowych i miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody. Ponadto pozyskuje od producentów wody wyniki badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, które gromadzi, weryfikuje, analizuje, ocenia i przekazuje do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.

Oceny stwierdzające przydatność wody do spożycia otrzymują właściciele i zarządcą wodociągu, którzy zobowiązani są do informowania mieszkańców na swoim terenie o jakości wody do spożycia.

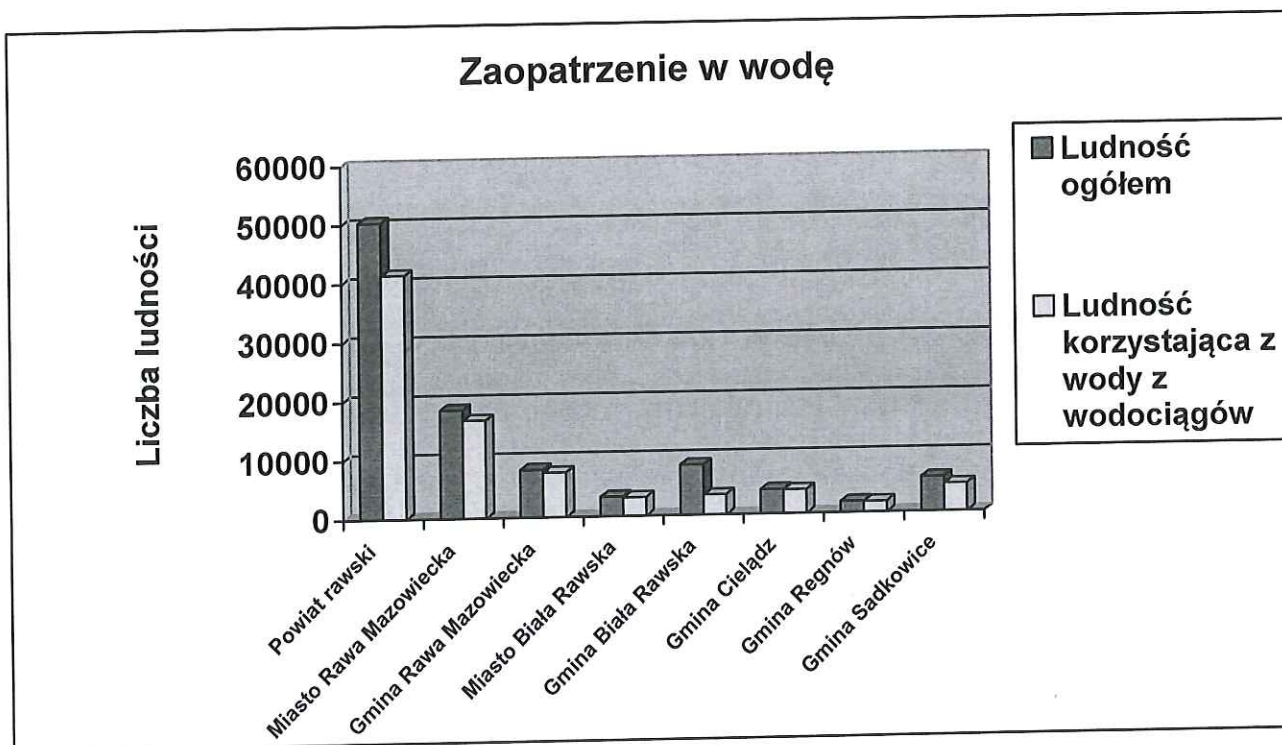

Producentem wody w Gminie Regnów jest

- CEWOKAN Sp. z o. o. – 99 – 400 Łowicz, ul. Sochaczewska 52 nadzorujący wodociąg publiczny w Regnowie.

Na terenie gminy Regnów uzdatnianie wody polega głównie na odżelazianiu i odmanganianiu, woda pod względem mikrobiologicznym i składu fizyko-chemicznego odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach urzędowej kontroli jakości wody w roku **2020** pobrano do badań laboratoryjnych ogółem **4 próbki** wody do spożycia przez ludzi.

Woda do spożycia z wodociągu publicznego w Regnowie badana była w ramach **nadzoru sanitarnego** jak i w ramach tzw. **kontroli wewnętrznej** przez producenta wody w zakresie: mikrobiologicznym, organoleptycznym oraz fizyko-chemicznym oraz wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych. Częstotliwość poboru próbek wody uzależniona jest od ilości produkowanej wody. Z wodociągu publicznego w Regnowie woda do badania pobierana jest 1 raz na kwartał - wodociąg produkujący od 100 – 1000 m³/dobę. Z taką samą częstotliwością badana jest woda przez producenta wody. Na podstawie sprawozdań z badań wody - **PPIS w Rawie Mazowieckiej** wydał **4 oceny stwierdzające przydatność wody do spożycia**.

Celem ograniczenia ryzyka zdrowotnego związanego ze spożyciem złej jakości wody przez ludzi prowadzono bieżącą ocenę jej jakości, a ponadto w trakcie rutynowych kontroli zwracano uwagę na utrzymanie stanu sanitarno-technicznego stacji uzdatniania wody, właściwe zabezpieczenie ujęć wody, kwalifikacje i stan zdrowia pracowników zajmujących się konserwacją i eksploatacją urządzeń i instalacji służących do przesyłania wody. Prowadzono również nadzór nad materiałami i wyrobami stosowanymi do uzdatniania i dystrybucji wody.

Tabela . Charakterystyka zaopatrzenia w wodę w Gminie Regnów **za rok 2020**

Nazwa gminy	Ludność gminy ogółem w tys.	Ludność zaopatrywana w wodę przez wodociągi zbiorowego zaopatrzenia	Liczba wodociągów zbiorowego zaopatrzenia na terenie gminy	Produkcja wody w 2019r. w m ³ /rok	Długość sieci wodociągowej w km.
Gmina Regnów	1 821	1 745	1	95 600	57,14

Zaopatrzenie w wodę w 2020 roku na terenie gminy Regnów

L p.	Producent wody /nazwa, adres/	Eksploatowany wodociąg, (zaopatrywane miejscowości)	Produk- cja wody [m ³ /d]	Liczba zaopatry- wanej ludności [tys.]	Uzdatnianie wody (metody)*	Kwestiono- wane parametry – ilość dni przekrocze- ń w roku **	Jakość wody na koniec 2012r. – kwestiono- wany parametr ***
1.	CEWOKAN Sp. z o. o. 99-400 Łowicz, ul. Małszyce 1c	WP-Regnów (Regnów, Regnów Nowy, Annosław, Kazimierzów, Podskarbich Królewskie, Podskarbich Szlacheckie, Sowidół, Ryłsk, Ryłsk Duży, Ryłsk Mały, Sławków, Wólka Strońska)	262	1745	Odżelazianie odmangania nie	brak	Przydatna do spożycia

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rawie Mazowieckiej**
z up. Paulina Stępień-Kwapisz
mgr Paulina Stępień-Kwapisz
 Zastępca Państwowego Powiatowego
 Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej