

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
GDDKiA Oddział w Szczecinie, ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin, NIP: 8522353687

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 320 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000,00 PLN (netto).

III. Przedmiot zamówienia

**Dostawa wraz z montażem dwustanowiskowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych
2 x 22kW – 2 zadania**

IV. Termin wykonania zamówienia

Do 60 dni od daty podpisania umowy


V. Warunki udziału w postępowaniu

1. Posiadanie niezbędnych kwalifikacji do realizacji przedmiotu umowy (uprawnienia SEP) oraz wykwalifikowanej kadry pracowników.
2. Wykonawca będzie realizował zamówienie w oparciu o własny sprzęt i materiały; pomiary i badania należy wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych, które posiadają wymagane certyfikaty i aktualną legalizację (świadczenie wzorcowania).

VI. Zakres prac objętych zamówieniem (tożsamy dla każdego zadania)

1. **Dostawa i montaż fabrycznie nowej dwustanowiskowej stacji ładowania pojazdów o łącznej maksymalnej mocy 44 kW, umożliwiających równoległe ładowanie dwóch samochodów elektrycznych z mocą do 22 kW każde.**
2. **Dostawa i montaż fabrycznie nowej wolnostojącej zewnętrznej hermetycznej rozdzielnicy (IP67) przy stacji ładowania.**
3. **Wykonanie pomiarów elektrycznych**
4. **Opracowanie dokumentacji geodezyjnej (geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej).**
5. **Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (1 egz. wersja papierowa i wersja elektroniczna).**
6. Przygotowanie materiałów do zgłoszenia robót oraz dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia do organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia, na obowiązującym na dzień składania wniosku formularzu.

Laboratorium Drogowe w Skarbimierzycach
ul. Wiosenna 8, 72-002 Skarbimierzyce

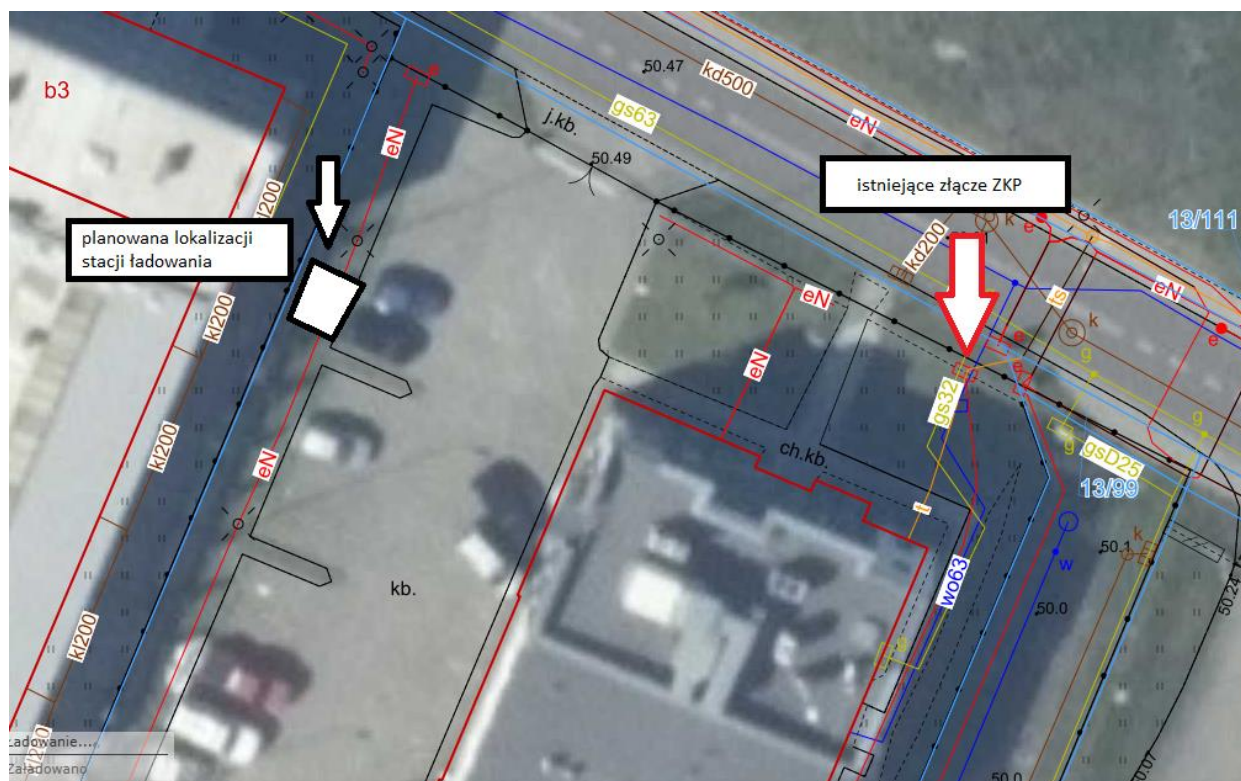

Rys. 1 – planowana lokalizacja stacji ładowania

Stacja ładowania zlokalizowana będzie na wewnętrznym parkingu na posesji przy ul. Wiosennej 8, 72-002 Skarbimierzyce, działka o numerze geodezyjnym: 13/79, obręb m. Skarbimierzyce (rys. 1) – nową linię kablową o długości ok. 33 m (przekrój min. 5x35mm² CU) ułożyć należy od istniejącego złącza ZKP do planowanej rozdzielnicy przy stacji ładowania, przejście pod drogą wewnętrzną i parkingiem metodą bezwykopową (przecisk). W rozdzielnicy przy złączu ZKP (głównym) zamontować należy rozłącznik bezpiecznikowy typu RBK 000.

Dla nowej linii kablowej wykonać należy pomiary geodezyjne i zgłosić do odpowiedniej bazy danych ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Nową rozdzielnicę wyposażać należy w cały niezbędny osprzęt wymagany do prawidłowej pracy układu, w tym w szczególności w:

- licznik energii elektrycznej
- wyłączniki różnicowoprądowe oraz wyłączniki nadmiarowoprądowe.


Od nowej rozdzielnicy do każdej stacji ładowania ułożyć należy osobne linie kablowe (kable ziemne w rurze osłonowej).

Zamawiający informuje, że przed sporządzeniem oferty wykonawca może dokonać wizji lokalnej po wcześniejszym kontakcie z osobą prowadzącą sprawę:

Zadanie 1 – p. Beata Tomas tel. 918862854

Zadanie 2

Obwód Utrzymania Drogi S3 Pyrzyce (OUD)
Czarnowo 88, 74-204 Kozielice

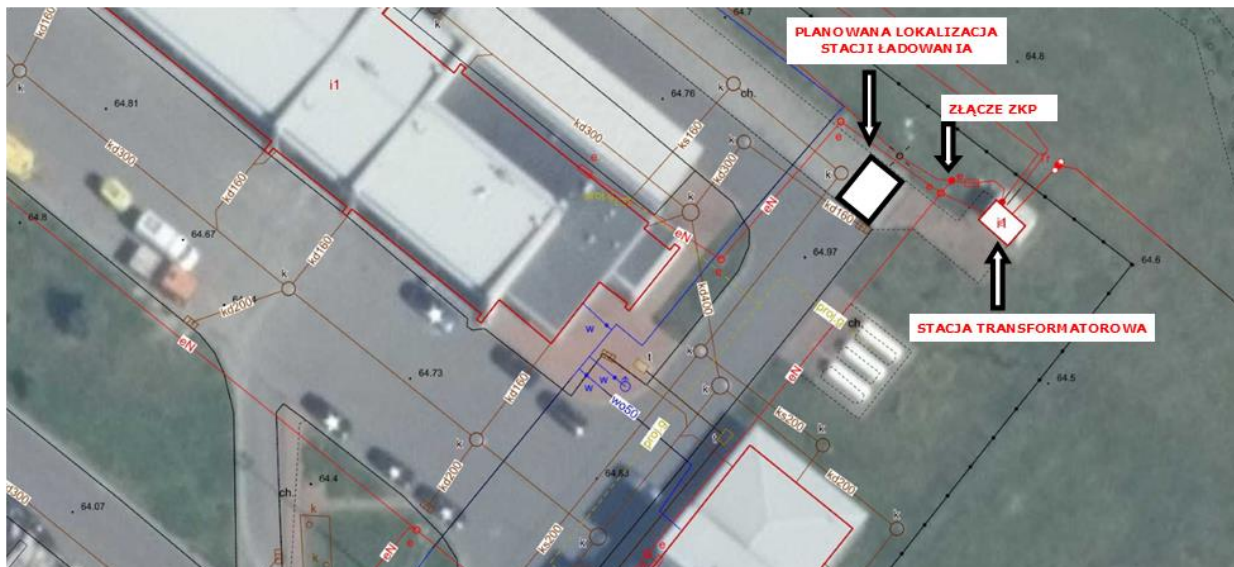

Rys. 1 – Planowana lokalizacja stacji ładowania

Stacja ładowania zlokalizowana będzie na wewnętrznym parkingu na posesji OUD na działce o numerze ewidencyjnym 171/2 obręb Czarnowo 001 gmina Kozielice (rys. 1) – nową linię kablową o długości ok. 12 m (przekrój min. 5x35mm² CU) ułożyć należy od istniejącego złącza ZKP lub stacji transformatorowej do planowanej rozdzielnicy przy stacji ładowania. W rozdzielnicy przy złączu ZKP (głównym) zamontować należy rozłącznik bezpiecznikowy typu RBK 000.

Dla nowej linii kablowej wykonać należy pomiary geodezyjne i zgłosić do odpowiedniej bazy danych ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Nową rozdzielnicę wyposażać należy w cały niezbędny osprzęt wymagany do prawidłowej pracy układu, w tym w szczególności w:

- licznik energii elektrycznej
- wyłączniki różnicowoprądowe oraz wyłączniki nadmiarowoprądowe.

Od nowej rozdzielnicy do każdej stacji ładowania ułożyć należy osobne linie kablowe (kable ziemne w rurze osłonowej).

Zamawiający informuje, że przed sporządzeniem oferty wykonawca może dokonać wizji lokalnej po wcześniejszym kontakcie z osobą prowadzącą sprawę:

Zadanie 2 – p. Alicja Adamus tel. 880171451

Realizacja robót przy czynnym obiekcie 24 h/doba – wyłączenia zasilania mogą być dokonywane tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
Prace należy wykonywać w sposób nie utrudniający funkcjonowania Obwodu Drogowego.

VII. Wymagania dotyczące stacji ładowania pojazdów

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych spełniać muszą następujące wymagania:

- przystosowane do montażu na zewnątrz,
- odpowiednie do pracy w każdych warunkach atmosferycznych,
- certyfikat CE,
- polska dystrybucja,
- pełna gwarancja producenta,

- nominalna moc ładowania: 2x22 kW,
- nominalny prąd ładowania: 2x32A
- regulacja mocy ładowania,
- długość kabli ładujących (2 szt.): 5m z wtyczką typu 2,
- wbudowana komunikacja (3G i LAN),
- czytnik kart RFID,
- dostawa 20 kart RFID z możliwością samodzielnego kodowania/programowania (przypisania pojazdów) i oprogramowania do odczytywania danych o ładowanych (data, godzina, pojazd, ilości pobranej energii).

VIII. Sposób obliczenia ceny

1. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia wraz z kosztem dojazdu oraz uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodne ze stawką podaną w formularzu ofertowym (załącznik nr 2).

IX. Warunki płatności

Płatność wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę należy przesłać **do dnia 17.06.2025 r. godz. 10.00 na adres e-mail: jkalis@gddkia.gov.pl**
2. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 ~~wraz z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3.~~
3. Zmawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, obejmujących jedno zadanie.

XI. Ocena ofert i wybór wykonawcy.

1. Kryterium oceny ofert stanowi cena 80% i okres gwarancji 20%
Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywany na podstawie okresu gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawcę na Formularzu ofertowym.

Zamawiający wymaga aby minimalny okres gwarancji wynosił 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy bez wad.

Wykonawca może zaproponować okres gwarancji w następujących okresach miesięcznych: 24 miesiące lub 36 miesięcy lub 48 miesięcy. Liczba punktów w ramach kryterium „Okres gwarancji” zostanie przyznana w następujący sposób:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - Okres gwarancji: 24 miesiące | - 0 punktów |
| - Okres gwarancji: 36 miesięcy | - 10 punktów |
| - Okres gwarancji: 48 miesięcy | - 20 punktów |
2. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji złożonych ofert pod względem formalnym, jak i pod względem poprawności kalkulacji ceny.
 3. Zamawiający jest uprawniony do żądania wyjaśnień co do sposobu obliczenia ceny (w tym wskazania elementów składających się na cenę i podania ich wartości).
 4. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia oferty niespełniającej wymogów formalnych lub sporządzonej w sposób nie dający gwarancji należytego wykonania umowy (w tym, co do której Wykonawca nie wyjaśnił wyczerpująco sposobu kalkulacji ceny).
 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się z chwilą zawarcia umowy w formie pisemnej lub elektronicznej.
 6. Nieprzystąpienie przez wybranego Wykonawcę do podpisania umowy lub odmowa jej podpisania, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, stanowią podstawę do odrzucenia oferty tego Wykonawcy i podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą.