Zasypanie wykopów
w pasie zielonym

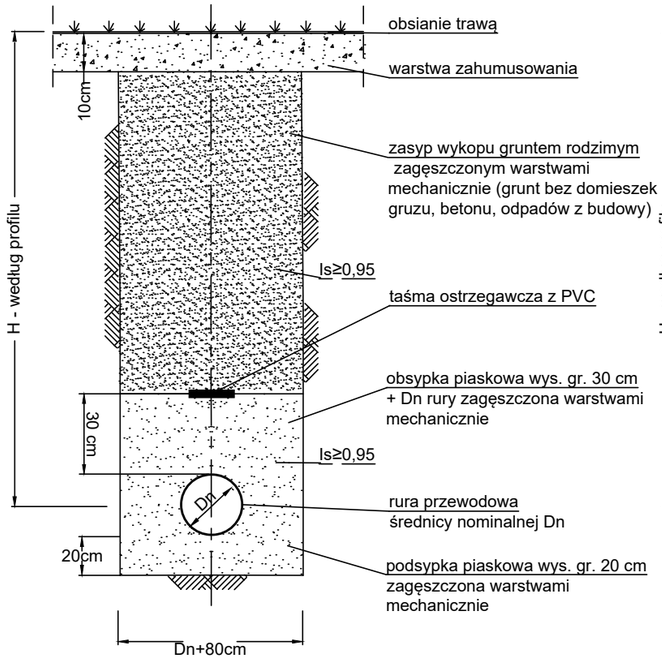

Zasypanie wykopów
w chodniku i drodze

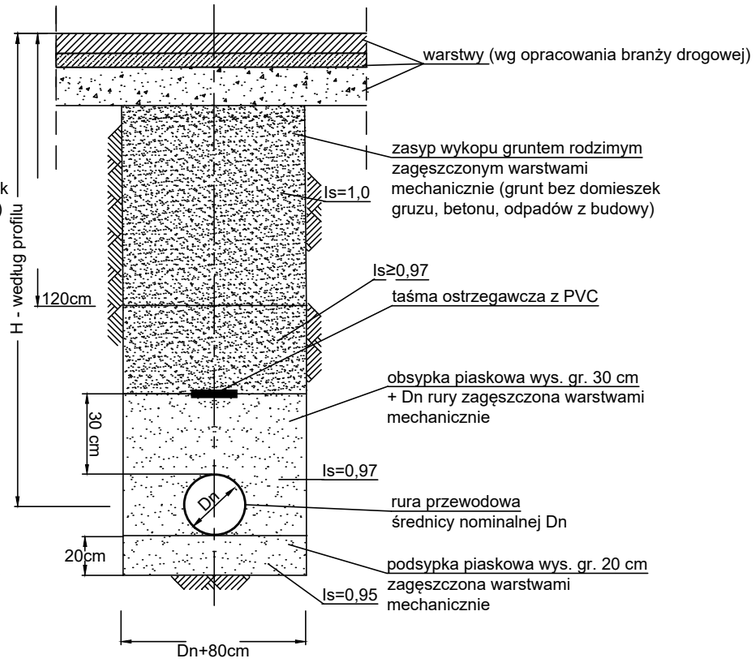

UWAGA:
1. Wymiary na rysunku podano w cm.
2. Zasypkę wykopu zagęszczać warstwami co 20 - 30 cm.
3. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni wykonać zgodnie z warunkami Zarządcy lub Właściciela drogi.

INWESTOR
Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

WYKONAWCA LIDER
MIRBUD S.A.
ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice

WYKONAWCA PARTNER
KOBYLARNIA S.A.
ul. Zakole 1, Kobylarnia, 86-061 Brzoza

PROJEKTANT
TRAKT Sp. z o.o. sp. k.
Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego
ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice

ZADANIE
"Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko – Biała.
Odcinek III Dankowice – węzeł "Suchy Potok" (z węzłem)"

NAZWA OPRACOWANIA
TOM 11 PW – MOP
TOM 11/3 Instalacje zewnętrzne na terenie MOP
TOM 11/3.3 Instalacja wodociągowa

TYTUŁ RYSUNKU
Rysunek typowy
Schemat wykopu

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektant	mgr inż. Katarzyna Ławczys	instalacyjna	MAP/0605/PBS/18	
Sprawdzający	mgr inż. Mirosław Porszke	instalacyjna	SLK/5436/POOS/14	

NR UMOWY	SKALA	DATA	STADIUM	BRANŻA	NR RYS.
0.KA.D-3.2410.66.2019/2020 (PR-794/20)	–	GRUDZIEŃ 2025	POWYKON	Sanitarna	07.01/ 11-3-3-W-00