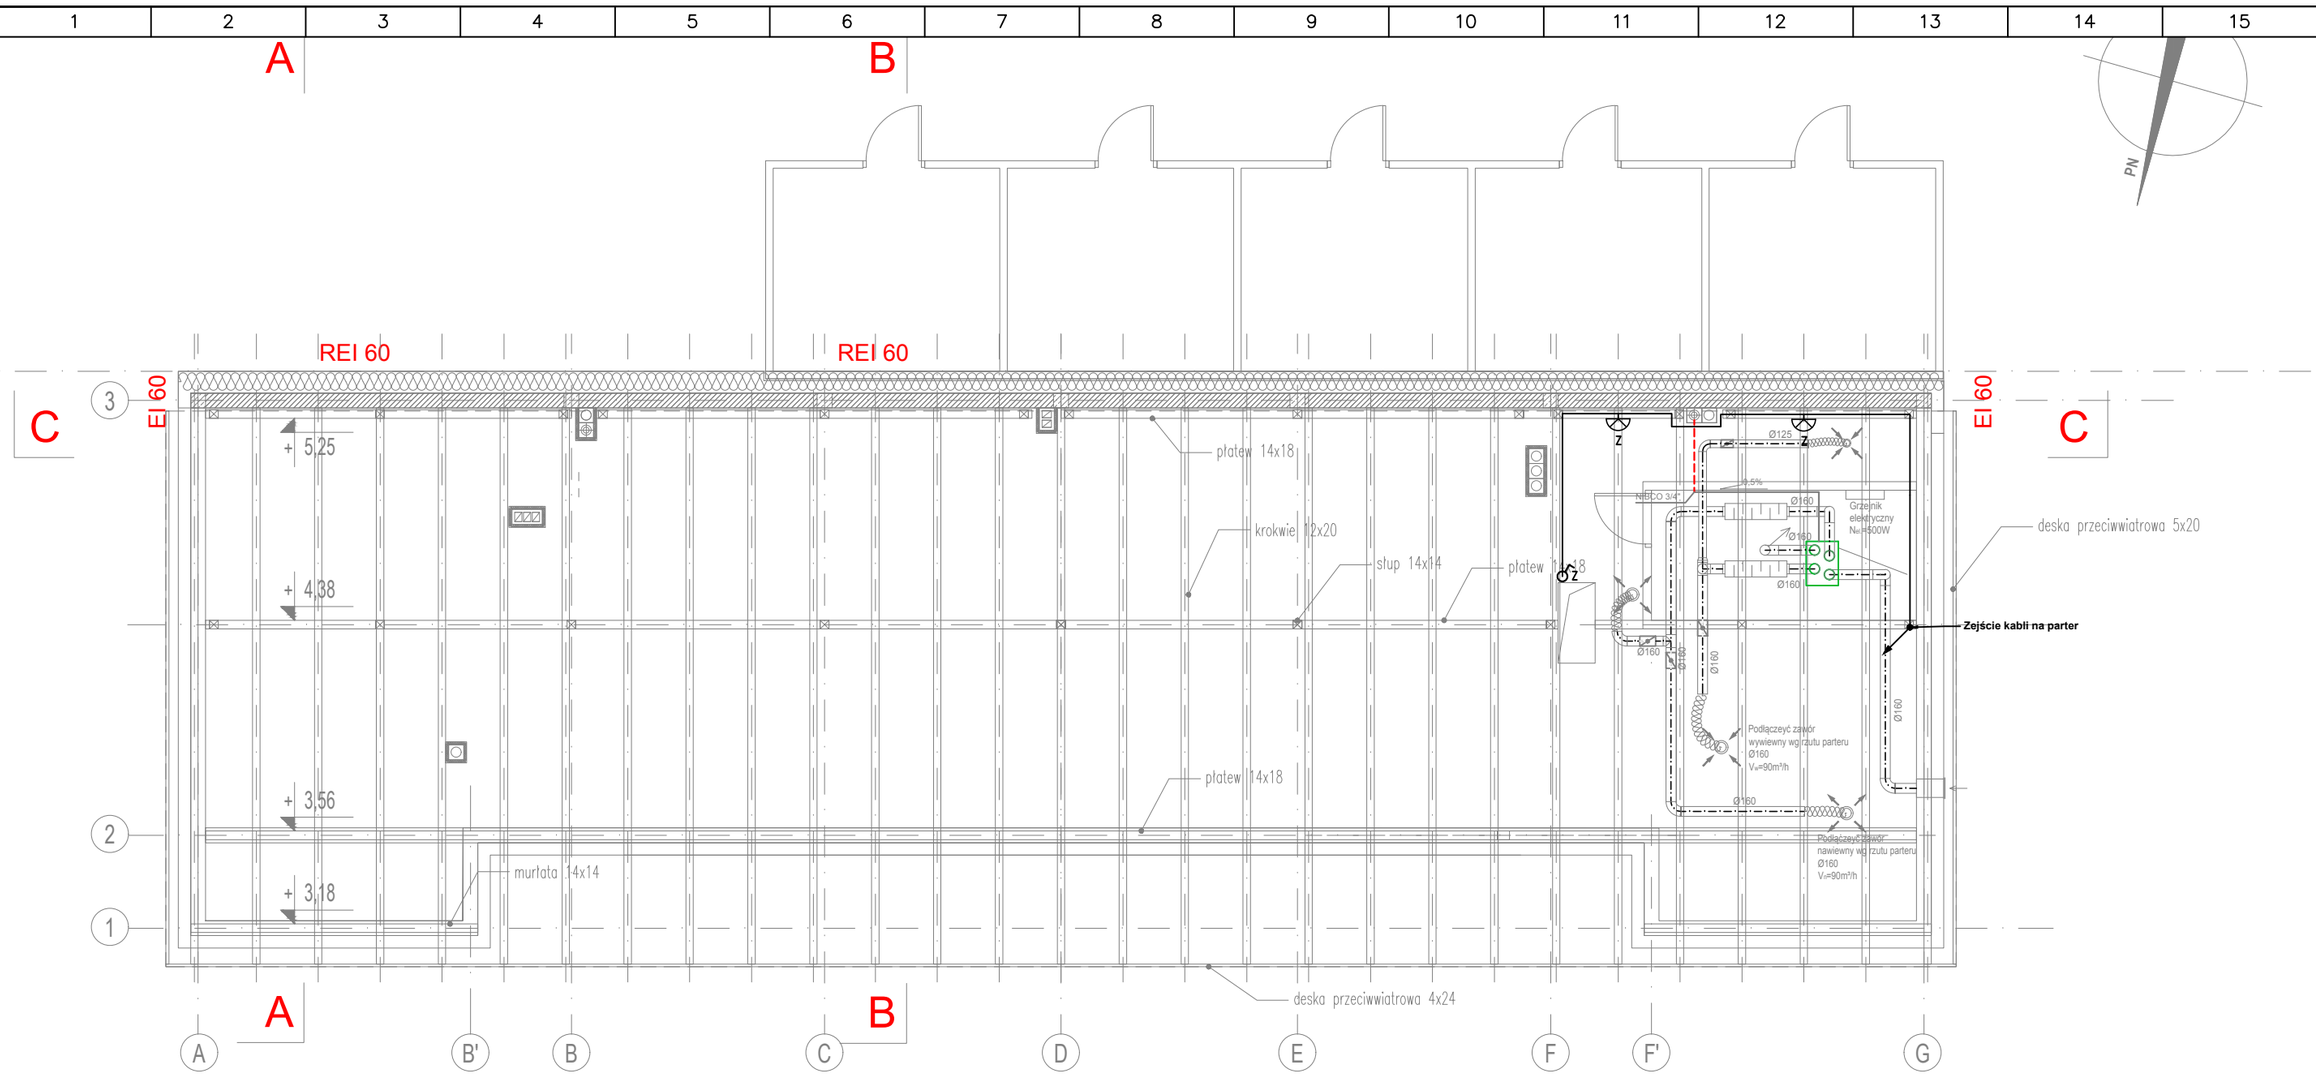

UWAGA:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
- STOSOWAĆ ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE
- WSZELKIE ZMIANY UZGODNIĆ Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI

LEGENDA:

⊗A2	Wypust oświetleniowy sufitowy
◎A2	Wypust oświetleniowy sufitowy IP min 44
A2	Wypust oświetleniowy ścienny
	Wypust oświetleniowy (instalacja zgodnie z uwagą na wysunku)
	Łącznik jednobiegunowy 10A, 250V
	Łącznik dwubiegunowy 10A, 250V
	Łącznik zmienny (schodowy) 10A, 250V
	Łącznik schodowy (krzyżowy) 10A, 250V
	Czujnik ruchu
	Przewód zasilający (przekrój zgodnie z uwagami)
	Rozdzielnica

UWAGI:

1. Przewody należy układać w liniach prostopadłych i równoległych do ścian i sufitu
2. W łazienkach, pomieszczeniach wilgotnych, garażach i na zewnątrz należy zastosować oprawy i przełączniki o IP min 44.
3. Należy stosować przewody o odpowiedniej kolorystyce izolacji żył odpowiednio dla łączników jednobiegunowych i dwubiegunowych.
4. Należy stosować następujące typy przewodów :
   - 4.1. YDYżo 2x1,5mm² do zasilania łączników jednobiegunowych
   - 4.2. YDYżo 4x1,5mm² do zasilania opraw sterowanych łącznikiem dwupozycyjnym
   - 4.3. W pozostałych przypadkach należy stosować przewód YDYżo 3x1,5mm²

LISTA OBWODÓW

NUMER OBWODU	NAZWA POMIESZCZEŃ	OZNACZENIE ZASILANYCH OPRAW
EOS-001	POM 1,2,3	A, C, D
EOS-002	POM 4 , 5, 9, 10	B, N, J
EOS-003	POM 12, 13,14,15	E, F, G, H
EOS-004	POM, 6, 7, 8,11	K, M, L, P, Z
EOS-005	LOGO I OŚW. ZEWNĘTRZNE	S, D2, E2, F2, G2, H2, K2

BF Architekt
01-770 Warszawa, ul. Sady Żoliborskie 3m.88
NIP: 714-000-40-94 tel.: 609 586 884

LUK-PRO
05-410 Józefów, ul. Podstołeczna 4
NIP: 532-187-60-00

TEMAT	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ADRES	05-091 Ząbki, ul. Kolejowa 31D, dz. nr ew.6 obr. 02-01
INWESTOR	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drewnica ul. Kolejowa 31 05-091 Ząbki
FAZA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
RYSUNEK	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ - PODDASZE
PROJEKTANT	mgr inż. Łukasz Poreda NR EWID. UPR. MAZ/0321/POOE/12
PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Andrzej Sokolik NR EWID. UPR. MAZ/0305/PWOE/04
PODPIS	
DATA	20.11.2021
SKALA	1:100
NR RYS.	E6

© PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE