Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim z dnia 7.11.2026 r.

dot. wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę w m. Sucha Huta, gm. Przywidz dla strefy zaopatrzenia w wodę obejmującej miejscowości: Sucha Huta, Kierzkowo, Bliziny oraz Miłowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim informuje, iż analiza próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranych w dniu 04.11.2026 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Sucha Huta, gm. Przywidz **wykazała niezgodność z wartością parametryczną parametrów mikrobiologicznych** tj.: obecność bakterii grupy coli - poniżej 10 jtk/100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml) oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C – powyżej 300 jtk/1 ml wody, w badanych punktach (punkty zgodności wyznaczone dla danego wodociągu, punkt dodatkowe zlokalizowane na sieci, punkt wody podawanej do sieci -SUW)

Informuje się mieszkańców:

Woda nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu.


Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, w tym mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów oraz do kąpieli noworodków i niemowląt.

Wodę przeznaczoną do spożycia gotować przez co najmniej 2 min. a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnej informacji lub komunikatu.

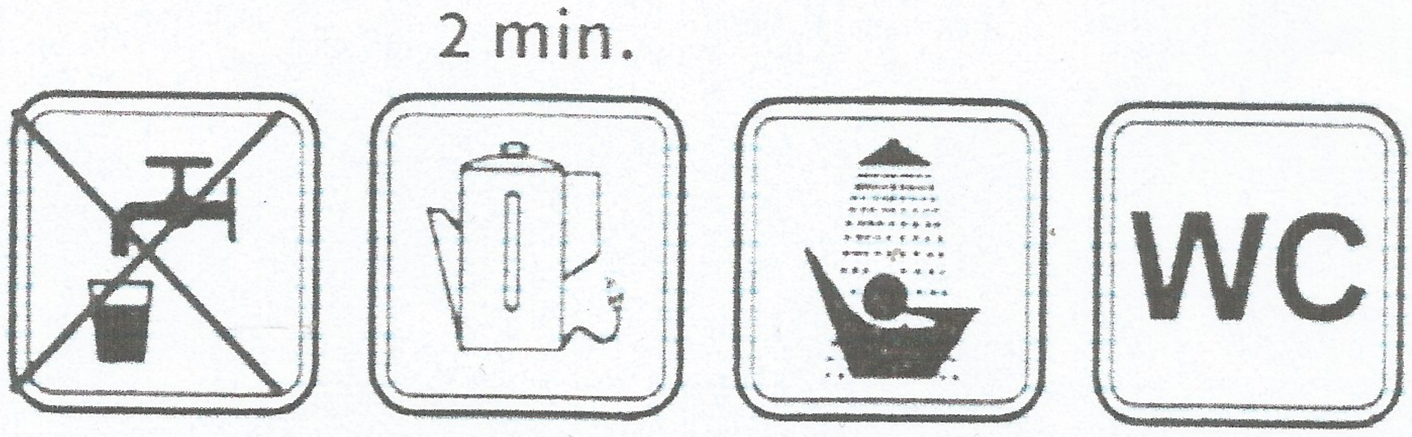

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
z up. *Renata Czerska*
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim