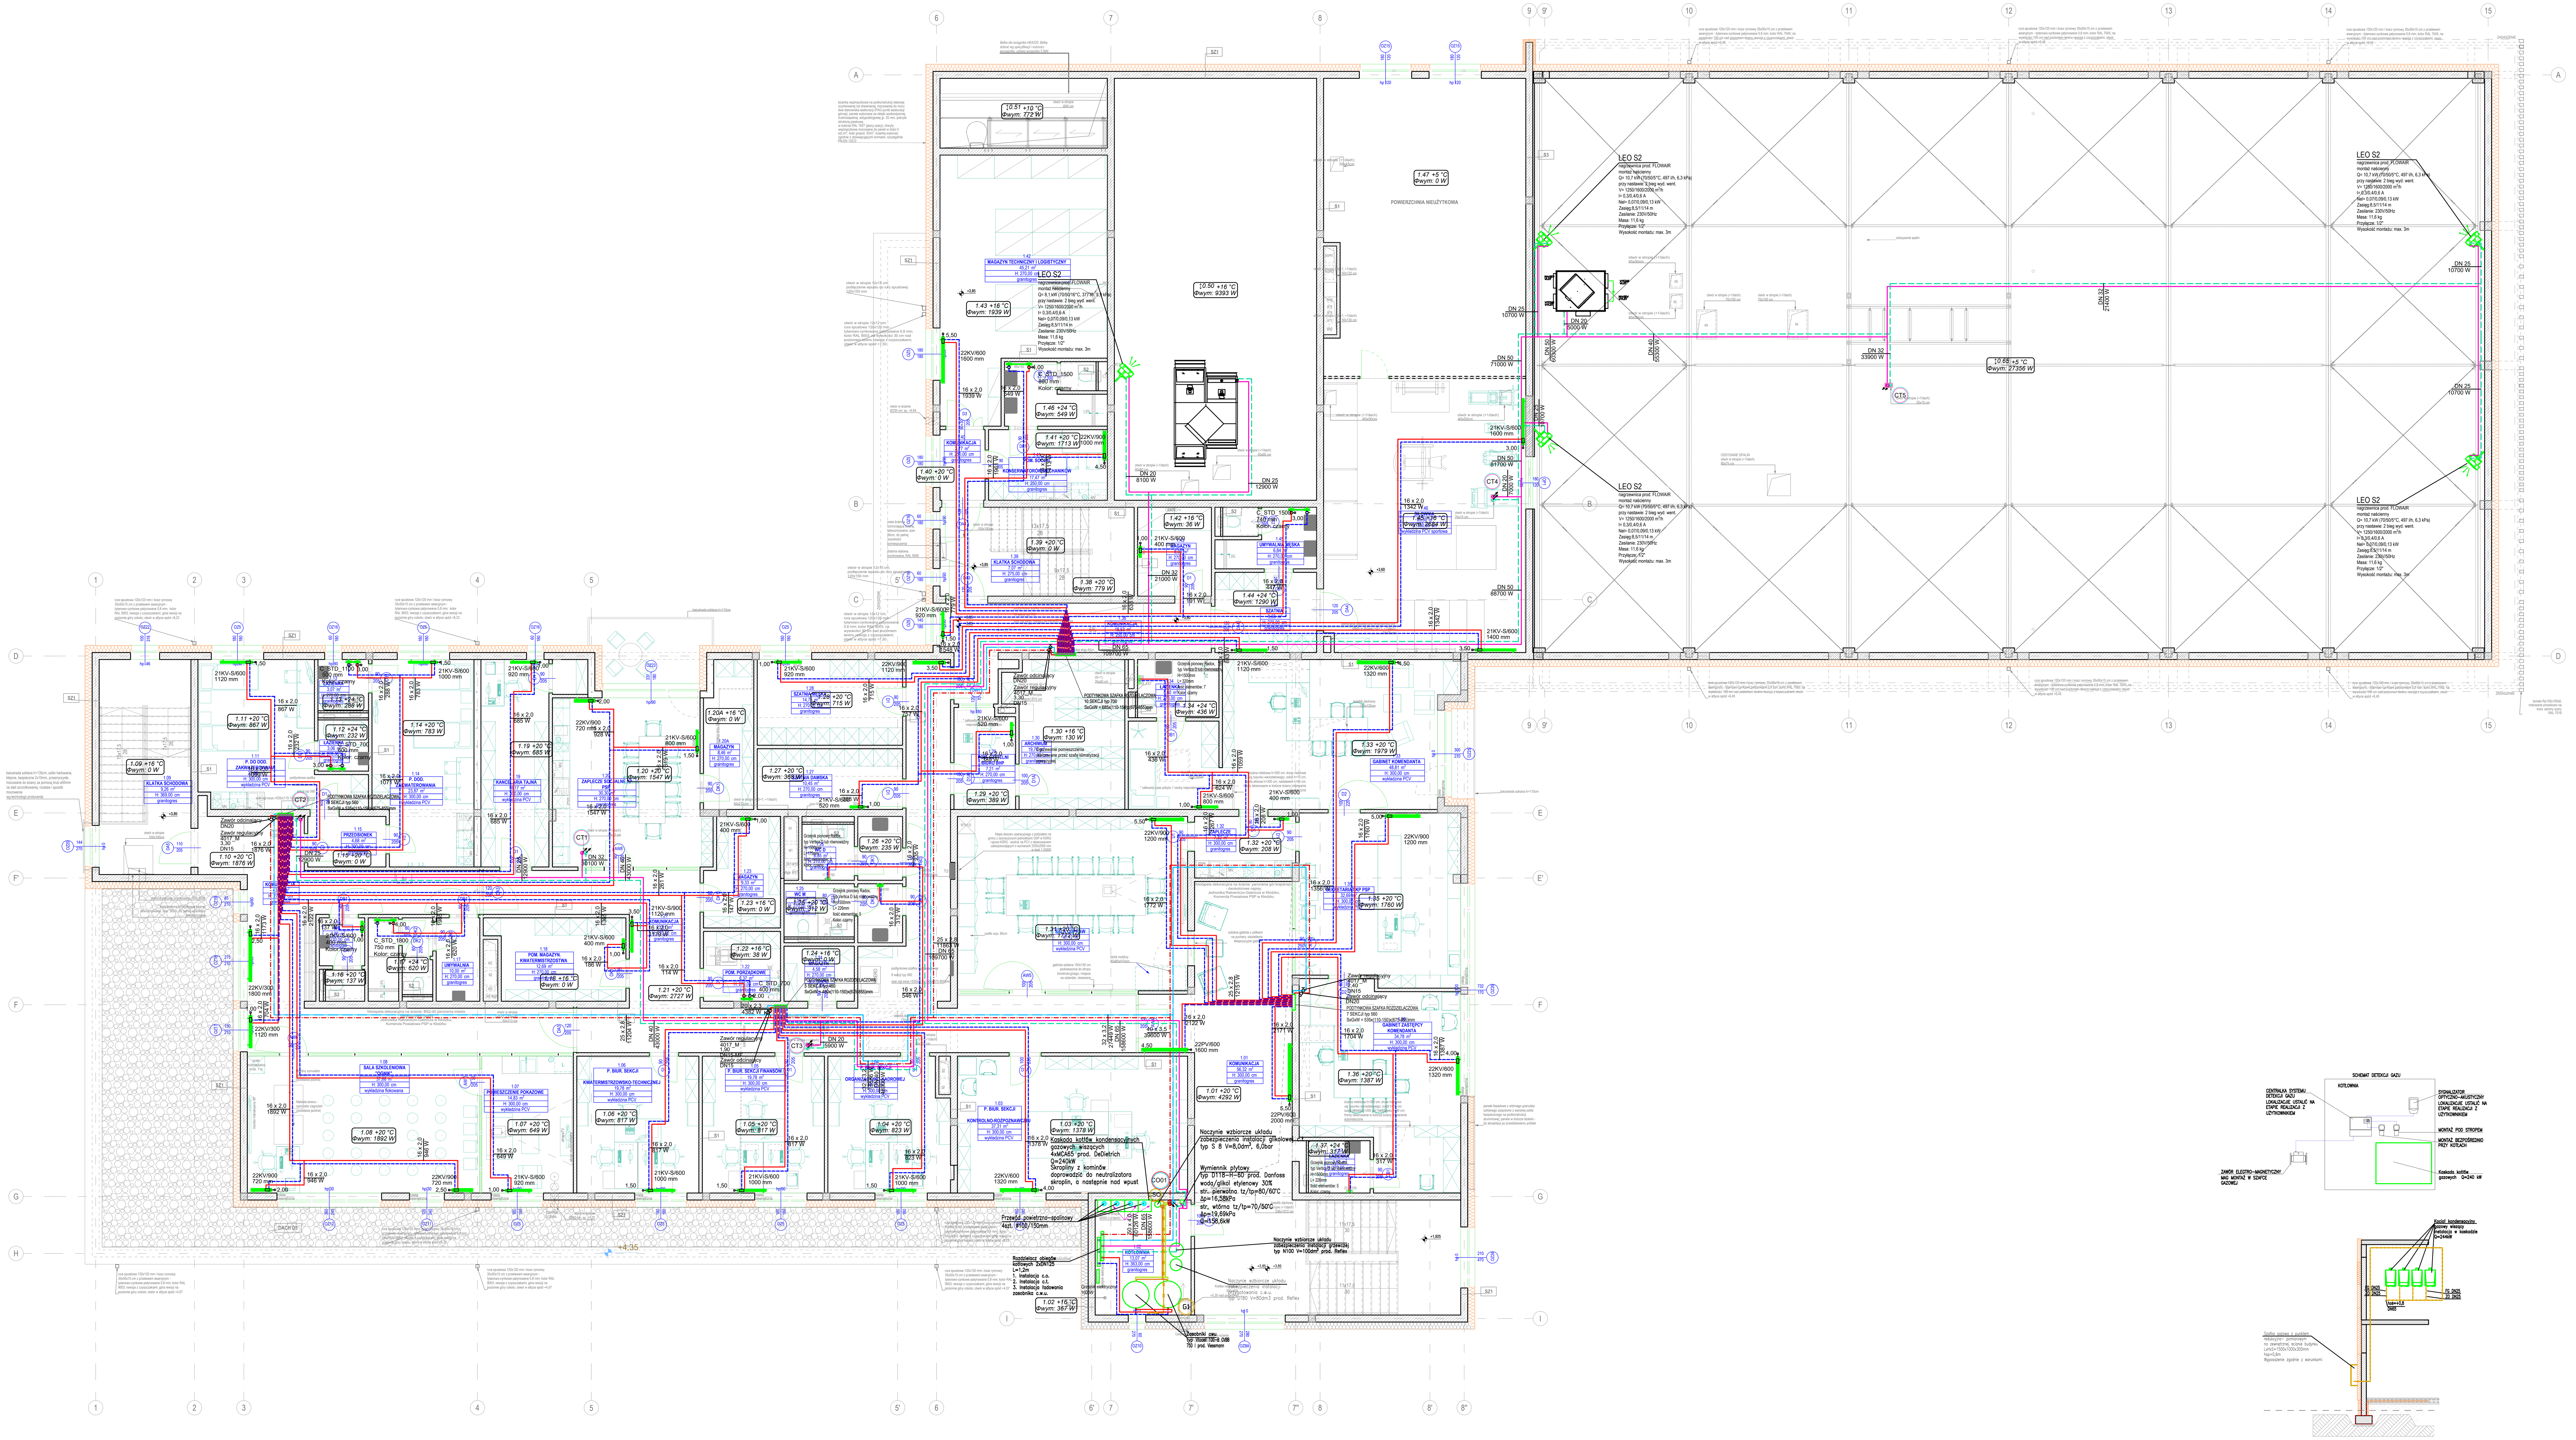

LEGENDA

Grzejnik płytowy V&N Cosmo- zaworowe
11KV- 61mm (głębokość)
21KV- 80mm (głębokość)
22KV- 105mm (głębokość)
33KV- 166mm (głębokość)
900mm (wysokość)
1120mm (długość)

Grzejnik łazienkowy COSMO standard (drabinka)
64mm (głębokość)
1500mm (wysokość)
740mm (długość)

Grzejnik kanałowy z wentylatorem V&N F1S/ praca na 1 biegu
250mm (głębokość)
110mm (wysokość)
1800mm (długość)

instalacja gazowa
instalacja c.o. zasilanie (w posadzce)
instalacja c.o. powrót (w posadzce)
instalacja c.o. zasilanie (pod stropem)
instalacja c.o. powrót (pod stropem)
instalacja c.t. zasilanie (pod stropem)
instalacja c.t. powrót (pod stropem)
ogrzewanie podłogowe zasilanie (w posadzce)
ogrzewanie podłogowe powrót (w posadzce)
instalacja solarna zasilanie
instalacja solarna powrót

CO01 pion instalacji centralnego ogrzewania
CT4 pion instalacji ciepła technologicznego
G1 pion instalacji gazowej
CSO pion instalacji solarnej

SCHEMAT PODŁĄCZENIA
NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ

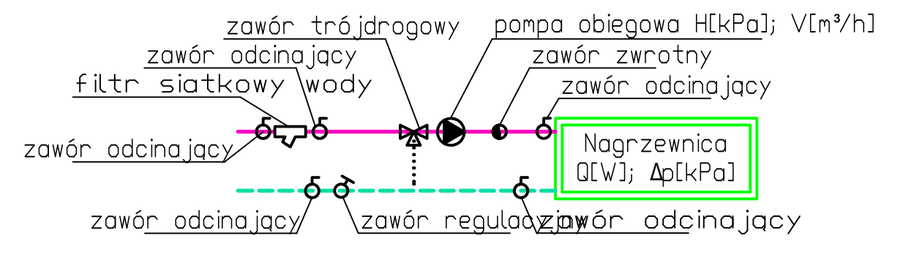

Uwaga!
Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentów urządzeń i materiałów zostały przyjęte w celu określenia ich parametrów technicznych i standardów i należy traktować je jako przykładowe - ze względu na zasady ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Wynika z niego prawo projektanta do skróconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza się możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych do proponowanych w projekcie wykonawczym pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i sprzętowych. Proponowane rozwiązania techniczne zostały przyjęte aby były podstawą wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty. W przypadku zmiany elementów systemu lub całego systemu należy zwrócić uwagę na kompatybilność elementów i założenia działania systemów.

SCHEMAT:

KIERUNEK PÓŁNOCY: N

INWESTOR: Komenda Powiatowa PSP w Kłodzku	ADRES: ul. Traugutta 7, 57-300 Kłodzko

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 1/10, AM-33 obręb Leszczyna, 57-300 Kłodzko

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. J. Kucznerowicz- Cichowska	Uprawnienia budowlane w specjalności sieci i instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń upr. nr. WKP/0139/POOS/09	
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. J. Łamek	Uprawnienia budowlane w specjalności sieci i instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń upr. nr. WKP/0122/POOS/14	
OPRACOWAŁ:		PODPIS:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
A.DO XXI
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
SANITARNA	PROJEKT WYKONAWCZY	18.10.2021r.	1:100

TYTUŁ RYSUNKU: PIĘTRO- INSTALACJA C.O. I GAZU

NR RYSUNKU: ICO02

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY.
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań