

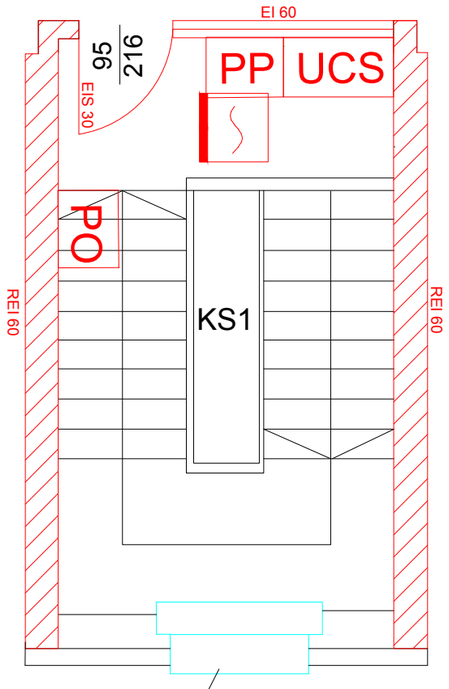


Okno oddymiające 1,365 m x 1,725 m
Acz= 1,042 m2

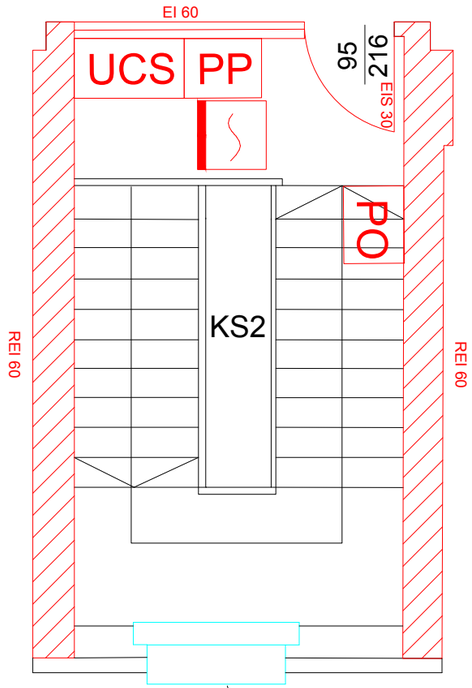

Okno oddymiające 1,365 m x 1,725 m
Acz= 1,042 m2

LOKALIZACJA KLATEK SCHODOWYCH:

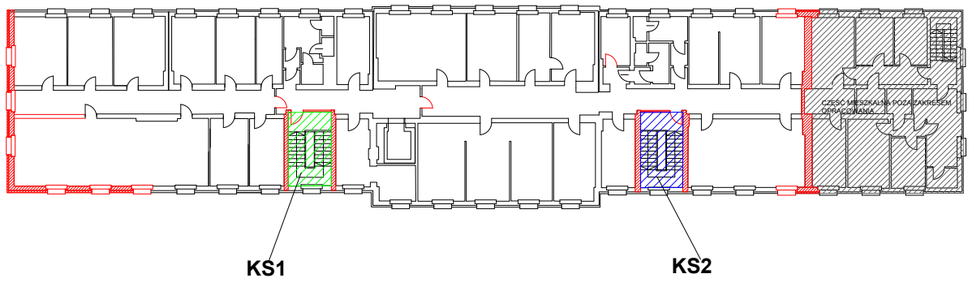

LEGENDA:

SO - siłownik okna napowietrzającego

PP - przycisk przewietrzania

PO - przycisk oddymiania

- czujka dymu

UCS - centrala UCS 6000

akint .archi

ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa

PIĘTRO II

4
nr. rysunku

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA
W BUDYNKU URZĘDU SKARBOWEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Urząd skarbowy; ul. Śląska 84; 41-100 Siemianowice Śląskie
nazwa, adres

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Konstantego Damrota 25 40-022 Katowice
inwestor, adres

opracował:
mgr inż. Paweł Godleś
Nr upr. MAZ/0141/PWBE/17

uzgodnił:
inż. Wojciech Podraszka

11.2025
data